



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Davi de Carvalho Costa Setor: APOIO
CPF : 04420883375 Cargo: AUXILIAR GERAL
RG : / Nascimento: 09/09/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :45C4D9E37BD82D2B5247DF697D851801
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :747391


CPF :044.208.833-75
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :09/09/1988
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/06/2025

Paciente :Davi de Carvalho Costa
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 36 anos
Setor :APOIO
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

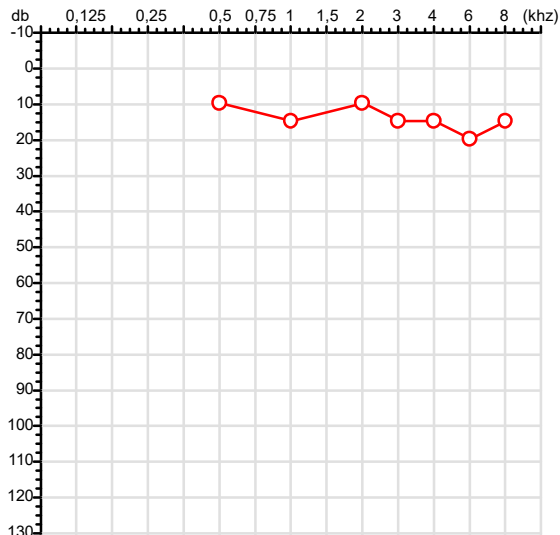

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	15	15	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

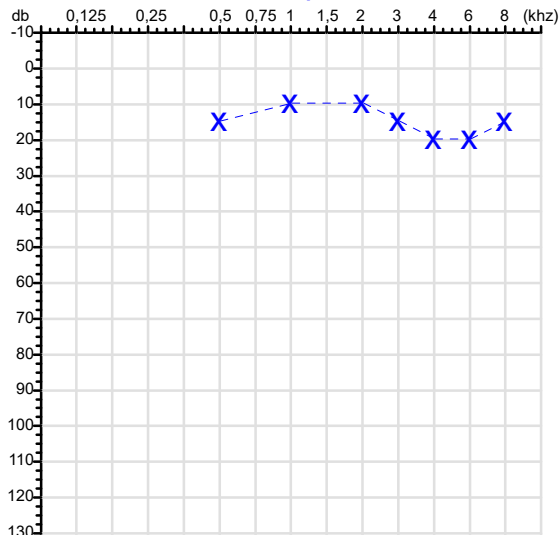

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D875D6FB481578A69140B561C9B562D7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Davi de Carvalho Costa

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	DAVI DE CARVALHO COSTA		ID1	747391	Sexo	Masculino	Idade	36,7	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	09/09/1988	--	BMI (kg/m2)	26,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	2
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		08:39	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,61	4,39	82		
FEV1	L	3,24	3,64	89		
FEV1/FVC%	%	89,9	82,9	108		
FEV1/Vcmax%	%	89,9	82,9	108		

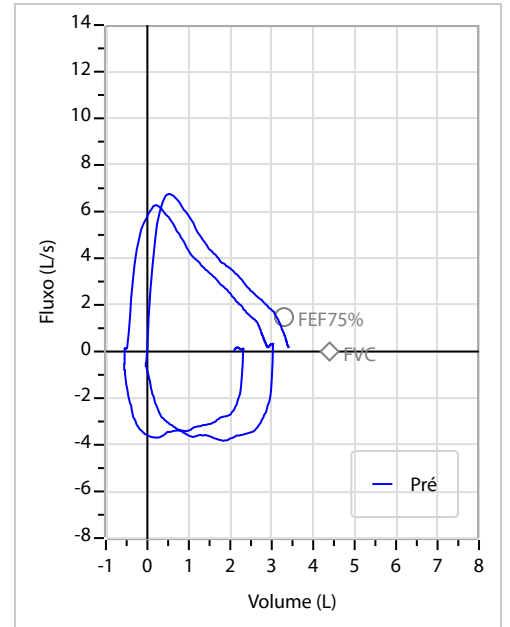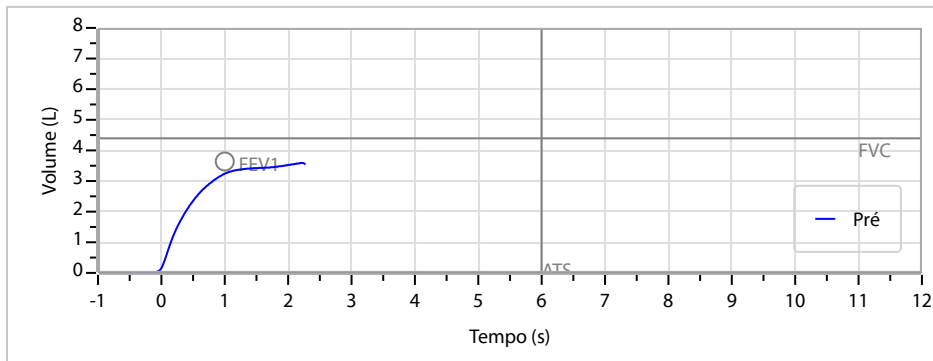

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 89,9% e um valor FVC de 3,61 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo : 2506200950489

Data : 20/06/2025

Paciente : DAVI DE CARVALHO COSTA

Nasc. : 09/09/1988 RG : -

CPF : 04420883375

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=038126874796402991471355224736>

