



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Romario da Conceicao Duarte Setor: OPERACIONAL
CPF : 60943896380 Cargo: ARMADOR
RG : / Nascimento: 11/08/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/200

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J6

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: ALTERADO

Cuiabá 23 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :46916A116CB77D24D11F18D8728CC5C0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :747621


CPF :609.438.963-80
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :11/08/1994
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/06/2025

Paciente :ROMARIO DA CONCEICAO DUARTE
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 30 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :ARMADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

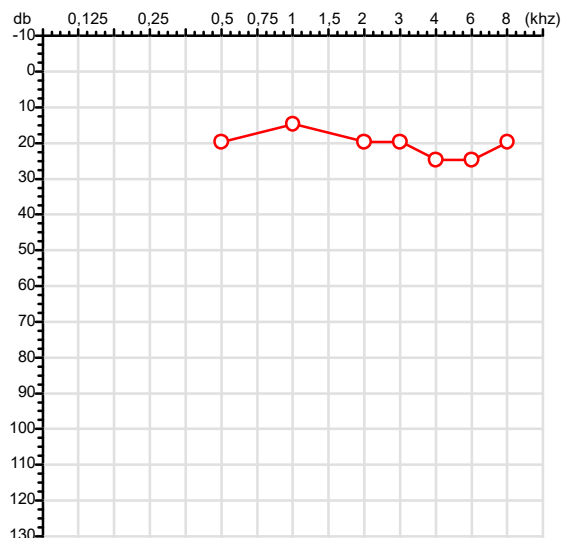

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

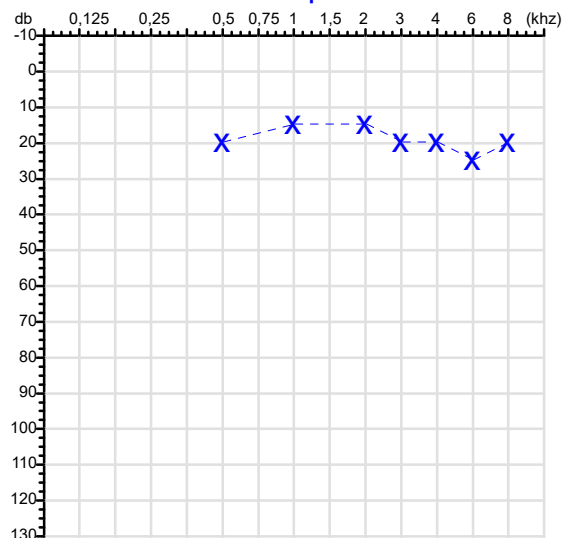

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DB1D35FE6514AC01290B157DAF1B4C7F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Romario da Conceicao Duarte*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024

Nome	ROMARIO DA CONCEICAO DUARTE			ID1	747621	Sexo	Masculino	Idade	30,8	Peso (kg)	100,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	11/08/1994	--	ID2	BMI (kg/m2)	36,7	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico				Classe 2			--	Etnia	Outros/Não Especificado		

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
08:04	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,62	4,18	87		
FEV1	L	3,42	3,53	97		
FEV1/FVC%	%	94,6	84,5	112		
FEV1/Vcmax%	%	94,6	84,5	112		

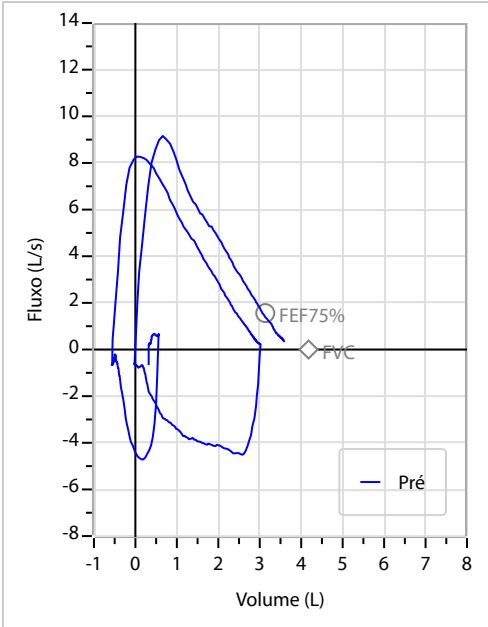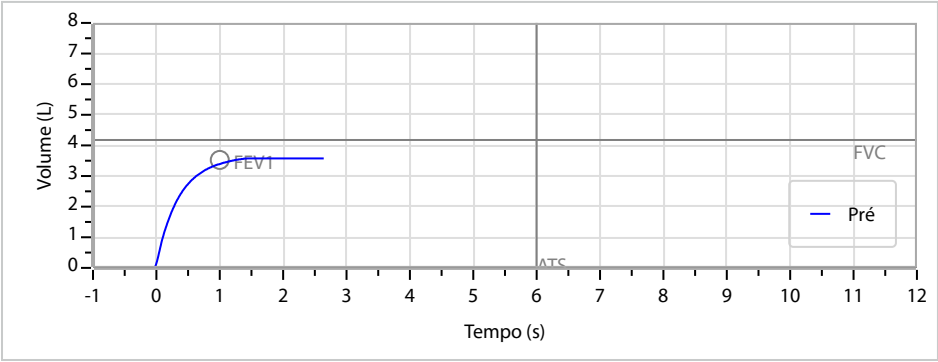

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,6% e um valor FVC de 3,62 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo : 25062309081547

Data : 23/06/2025

Paciente : ROMARIO DA CONCEICAO DUARTE

Nasc. : 11/08/1994 RG : -

CPF : 60943896380

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=003734065422818717539056648316>

