



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Paulo Teixeira Ferreira Setor: REFORMA DISTRIBUICAO - PINTURA - REFORMA
CPF : 41273942850 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 14/11/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :CD294D958C6B435CD25CF7EE6BB06323
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :747689


CPF :412.739.428-50
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :14/11/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/06/2025

Paciente :Paulo Teixeira Ferreira
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 33 anos
Setor :REFORMA DISTRIBUICAO - PINTURA - REFORMA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

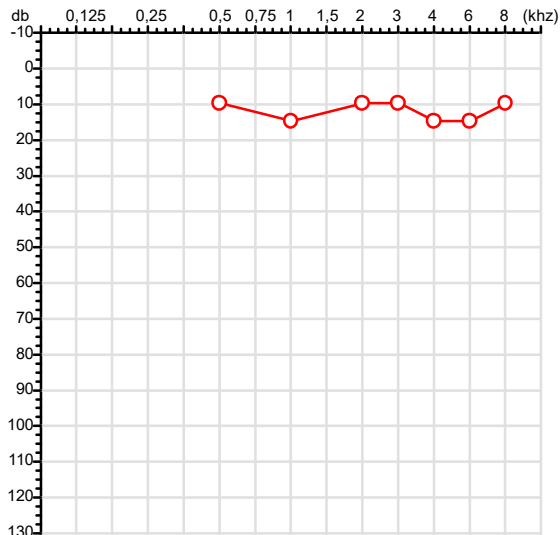

Orelha Esquerda

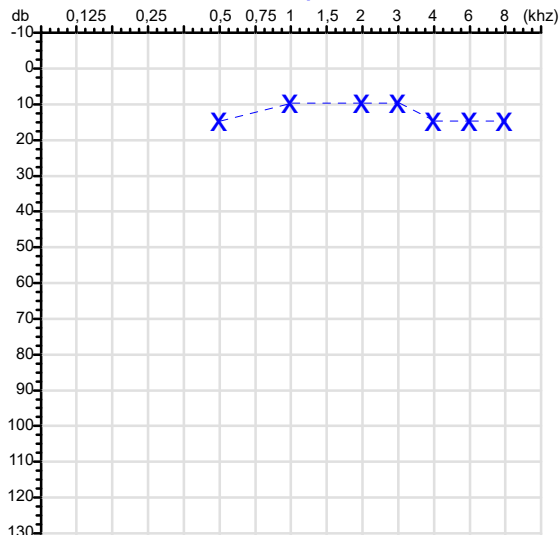

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	10	15	15	10

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E9E7A7734D4EF4C53A240B6B9D085494

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Paulo Teixeira Ferreira*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	PAULO TEIXEIRA FERREIRA		ID1	747689	Sexo	Masculino	Idade	33,6	Peso (kg)	76,00	Altura (cm)	178,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/11/1991	--	BMI (kg/m2)	24,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	4	Cig/Dia	10
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:17	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,93	4,97	79		
FEV1	L	2,60	4,11	63		
FEV1/FVC%	%	66,1	82,9	80		
FEV1/Vcmax%	%	66,1	82,9	80		

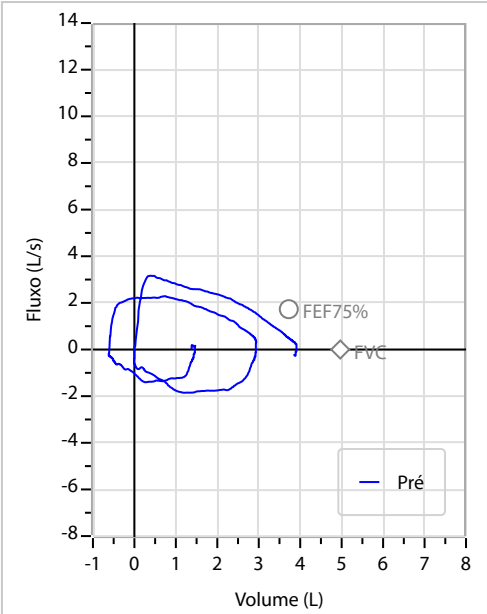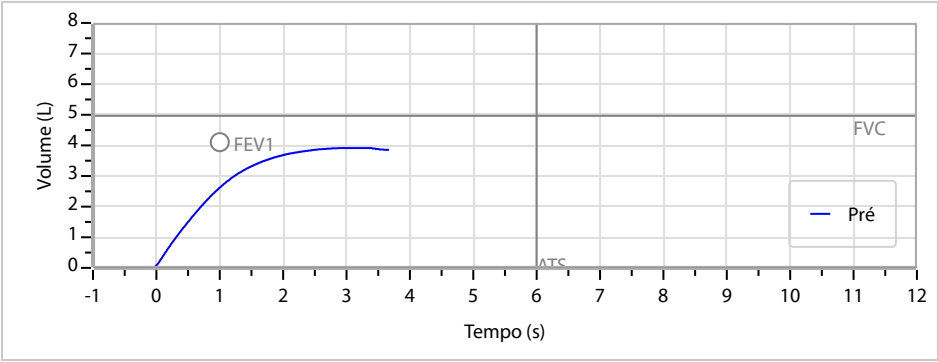

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 66,1% e um valor FVC de 3,93 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Cod.: 534714	Paciente: Paulo Teixeira Ferreira	Sexo: Masculino	Idade: 33 (A)
Atendido em: 23/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 41273942850	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/06/2025 Liberado em: 23/06/2025 10:48

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,23	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.930/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	65,6%	4.546/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	65,6%	4.546/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	146/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,5%	104/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,9%	1.864/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	3,9%	270/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	203.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,206%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Protocolo :2506230934569

Data :23/06/2025

Paciente:Paulo Teixeira Ferreira

Nasc.:14/11/1991 RG :-

CPF:41273942850

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=578659459707922810433293080715>

