


Exame n.º :747692

CPF :453.181.231-04
CNPJ :03.788.312/0001-08
Nascimento :02/11/1967
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 23/06/2025

Paciente :JOACY DA SILVA DE AMORIM
Razão :SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA
Idade : 57 anos
Setor :LIMPEZA PATIO
Função :SERVICOS GERAIS

RG :/

Orelha Direita

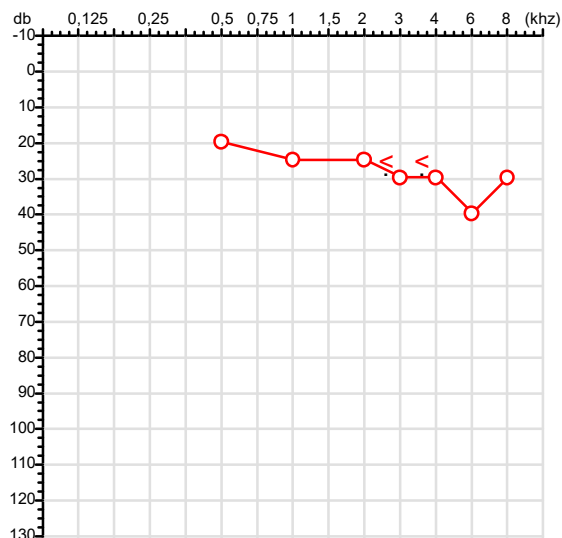

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	30	30	40	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	25	25	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	30	30	40	33


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

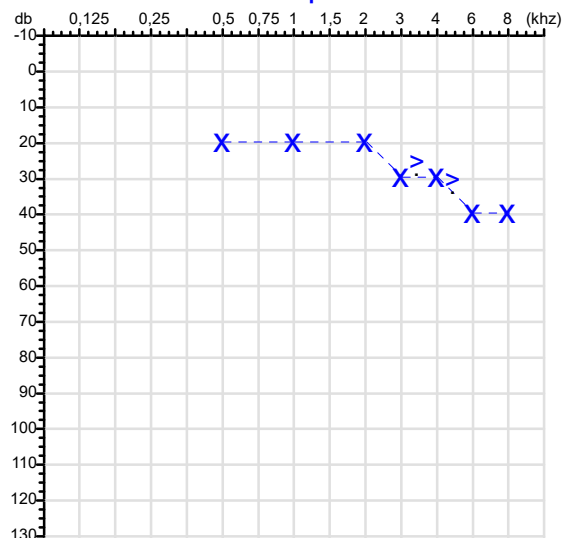

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	30	30	40	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	25	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	30	30	40	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BD165E85FF9AA2FF8AB9B1011ED8F518

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joacy da Silva de Amorim

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 534722	Paciente: Joacy da Silva de Amorim	Sexo: Masculino	Idade: 57 (A)
Atendido em: 23/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 45318123104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/06/2025 Liberado em: 23/06/2025 11:38

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,55	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	97,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.580/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,8%	2.739/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	59,8%	2.739/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,4%	18/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	5/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	32,1%	1.470/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,6%	348/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	201.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,205%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142