



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Antonio Rodrigues da Silva Setor: OPERACIONAL
CPF : 38644312391 Cargo: ARMADOR
RG : / Nascimento: 23/11/1965

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :47742503F233B7086ADE77306621BCAD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :747703


CPF :386.443.123-91
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :23/11/1965
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/06/2025

Paciente :Antonio Rodrigues da Silva
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Idade : 59 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :ARMADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

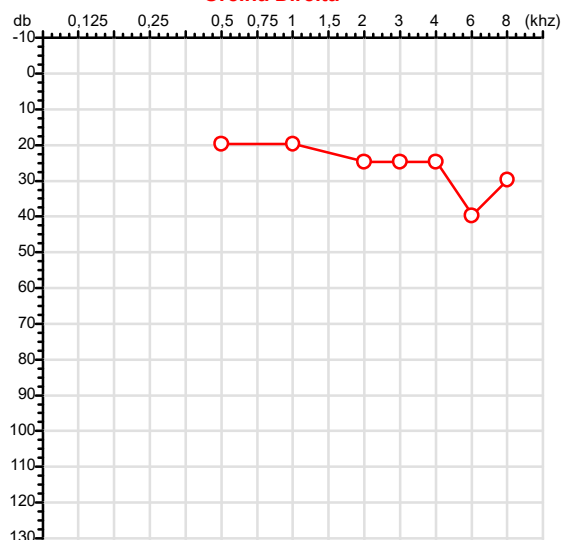

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	25	40	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	25	40	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

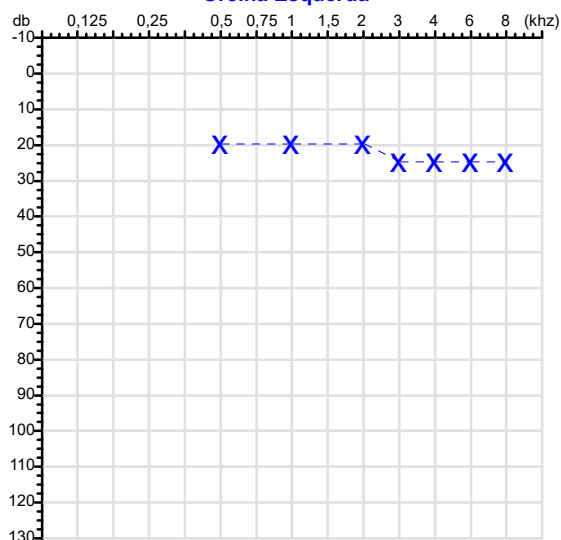

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0317E418D6FE917179BE51D8287FE435

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Antonio Rodrigues da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA			ID1	747703	Sexo	Masculino	Idade	59,5	Peso (kg)	81,00	Altura (cm)	162,0
Agrupamento	--	D.O.B.	23/11/1965	ID2	--	BMI (kg/m2)	30,9	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	10	Cig/Dia	15
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:25



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,33	3,43	68		
FEV1	L	1,82	2,73	67		
FEV1/FVC%	%	78,0	79,6	98		
FEV1/Vcmax%	%	78,0	79,6	98		

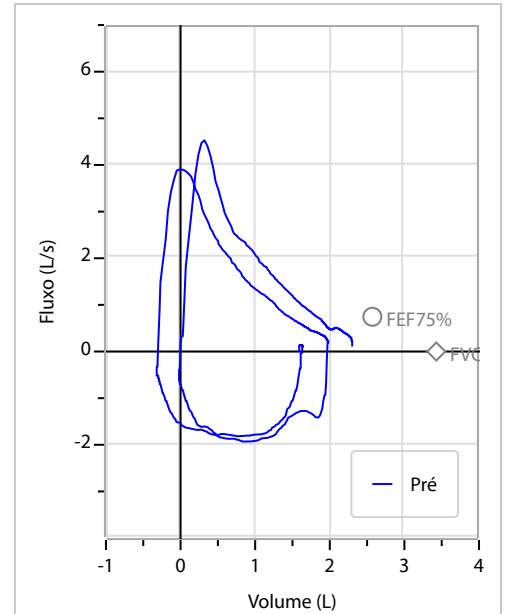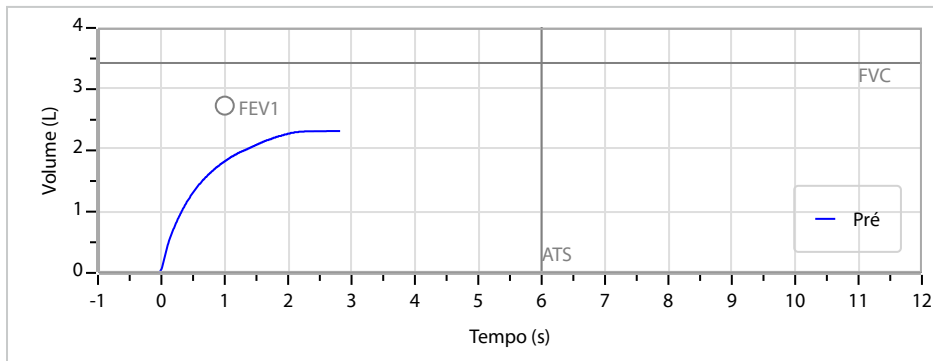

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 78,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,33 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____