

Cod.: 534834	Paciente: Celso dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 60 (A)
Atendido em: 23/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 35371021191	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/06/2025 Liberado em: 23/06/2025 18:19

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	3,55	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	11,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	34,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.160/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,9%	3.555/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	68,9%	3.555/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	62/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	21/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	27,2%	1.404/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	2,3%	119/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	277.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,289%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,4	15,0 a 17,9%




Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

Exame n.º :747842

CPF :353.710.211-91
CNPJ :27.266.292/0001-65
Nascimento :03/12/1964
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 23/06/2025

Paciente :Celso Dos Santos
Razão :FACILIDADE ASSISTENCIA TECNICA E PECAS LTDA
Idade : 60 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO MANUTENCAO

RG :02288737/SESP MT

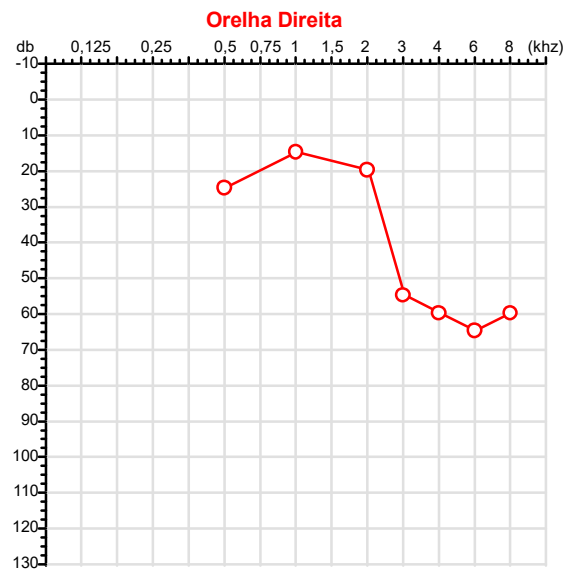

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	15	20	55	60	65	60

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	15	20	20	55	60	65	60

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

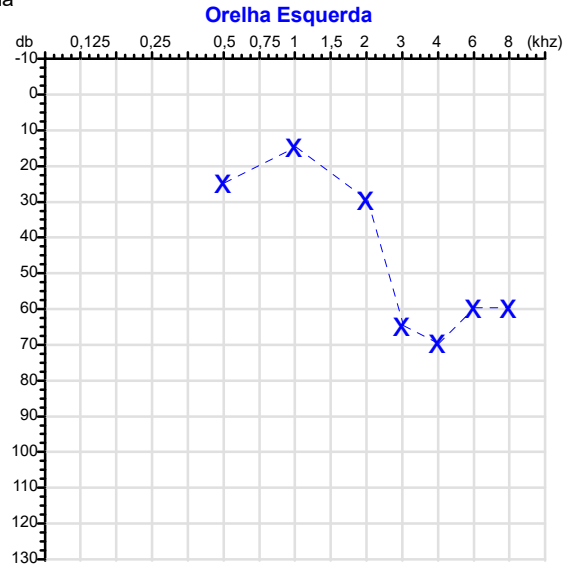

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	15	30	65	70	60	60

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	15	30	23	65	70	60	65

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :2DA232B1F0791BB23C574B0EB43E79E8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Celso Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 27266292000165 Fantasia : FACIL ASSISTENCIA TECNICA
Razão Social : FACILIDADE ASSISTENCIA TECNICA E PECAS LTDA
Endereço : R AURELIA CORREA DE ALMEIDA N.º 12 Complemento : QUADRA10 SALA A
Cidade / UF : (COHAB STA ISABEL) VARZEA GRANDE / MT CEP : 78150310

Funcionário

Nome : Celso Dos Santos Setor: GERAL
CPF : 35371021191 Cargo: TECNICO MANUTENCAO
RG : 02288737 / SESP MT Nascimento: 03/12/1964

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/25

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 23 de junho de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :9A1CBB1CEAB691B08D29448C8A85986B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>