



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Marielly Alinne de Almeida Santos Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 06163839161 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 02/08/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/200

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J6

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: ALTERADO

Cuiabá 23 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : C28559F6CE3F46338FDA683F331897B1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :747877


CPF :061.638.391-61
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :02/08/1999
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/06/2025

Paciente :Marielly Alinne de Almeida Santos
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 25 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

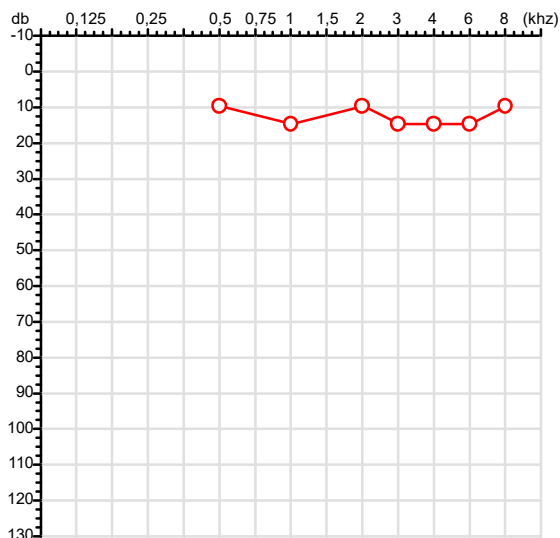

Orelha Esquerda

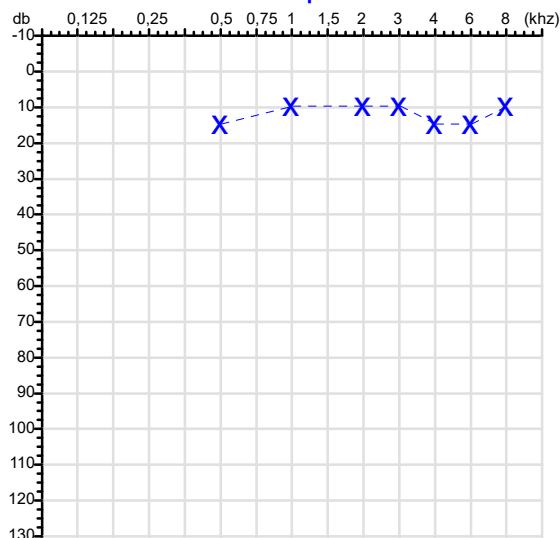

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :DE93EFFA587BC7870CD5A4F48A2DF764

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Marielly Alinne de Almeida Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 534855	Paciente: Marielly Alinne de Almeida Santos	Sexo: Feminino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 23/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06163839161	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/06/2025 Liberado em: 23/06/2025 16:44

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,04	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,9	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	99,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,3	11,0 a 15,0%

Leucograma


			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.490/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	71,1%	5.325/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	71,1%	5.325/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,4%	180/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	15/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,3%	1.520/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	6,0%	449/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	238.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,25%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Protocolo:2506231537259

Data:23/06/2025

Paciente:Marielly Alinne de Almeida Santos

Nasc.:02/08/1999 RG :-

CPF:06163839161

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=092773759540136329803715671479>

