



Cod.: 534856	Paciente: Allyson Silva Santos	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 23/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04620944130	Convênio: Hismet

ACIDO HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,11 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urina recente Coletado em: 24/06/2025 Liberado em: 30/06/2025 13:31

Valores de Referência:

* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na última atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



Cod.: 534856	Paciente: Allyson Silva Santos	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 23/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04620944130	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR- Inferior a 0,01 g/g de creatinina
NADA

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 24/06/2025 Liberado em: 30/06/2025 13:31

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 28929780000178 Fantasia : CENTRO OESTE AUTO REFRIGERACAO
Razão Social : CENTRO OESTE AUTO REFRIGERACAO LTDA
Endereço : AVENIDA CLAUDIO MANOEL DA N.º 6268 Complemento : QUADRAAREA LOTE 010A SETOR
Cidade / UF : RONDONÓPOLIS / MT CEP : 78750540

Funcionário

Nome : Allyson Silva Santos Setor: GERAL
CPF : 04620944130 Cargo: AUXILIAR TECNICO (A)
RG : / Nascimento: 08/11/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 23 de junho de 2025

Resultado: NORMAL


Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :DDBBE443ACEDF9269F51059B114A3E34
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :046.209.441-30	Paciente :Allyson Silva Santos	RG :/
CNPJ :28.929.780/0001-78	Razão :CENTRO OESTE AUTO REFRIGERACAO LTDA	
Nascimento :08/11/1994	Idade : 30 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR TECNICO (A)	
Data do Exame : 23/06/2025		

Orelha Direita

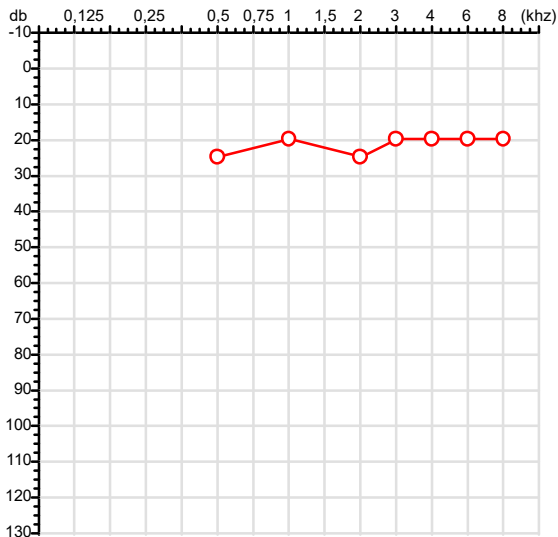

Audiometria

Orelha Esquerda

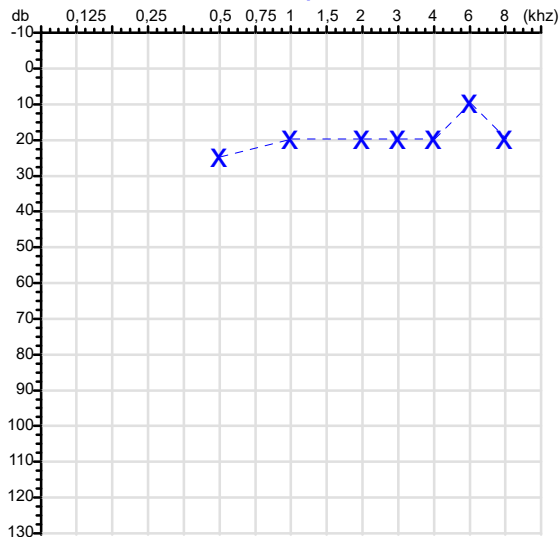

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	20	10	20

Ósea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	20	20	20	20

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	20	10	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :4A2B89FB00B07A34C17F07B93FEA5A13
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Allyson Silva Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2024