



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Rodrigo da Silva Vaz Setor: REFORMA DISTRIBUICAO - PINTURA - REFORMA
CPF : 06451532142 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 07/09/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :3A32E95E8276E31A6D66B7A01F473144
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :747960


CPF :064.515.321-42
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :07/09/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/06/2025

Paciente :Rodrigo da Silva Vaz
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 27 anos
Setor :REFORMA DISTRIBUICAO - PINTURA - REFORMA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

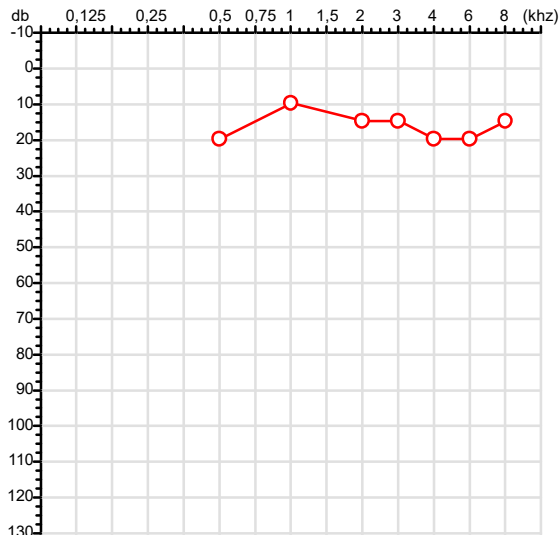

Orelha Esquerda

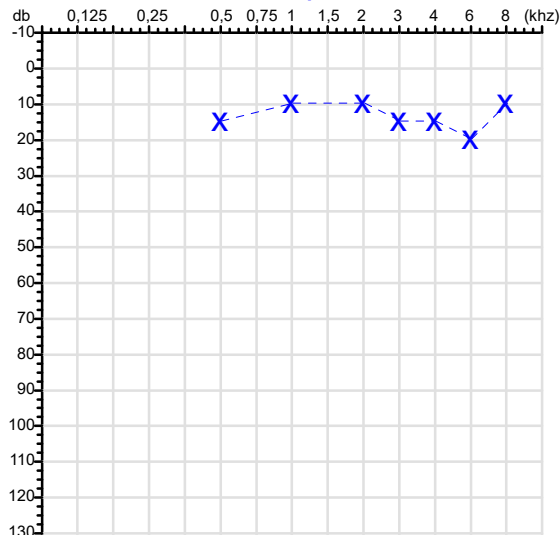

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AA5B5652486159A3605FBA456E9B0BA5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Rodrigo da Silva Vaz*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	RODRIGO DA SILVA VAZ		ID1	747960	Sexo	Masculino	Idade	27,7	Peso (kg)	78,00	Altura (cm)	167,0
Agrupamento	--	D.O.B.	07/09/1997	--	BMI (kg/m2)	28,0	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	5	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:27	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,66	4,35	84		
FEV1	L	2,02	3,69	55		
FEV1/FVC%	%	55,3	85,1	65		
FEV1/Vcmax%	%	55,3	85,1	65		

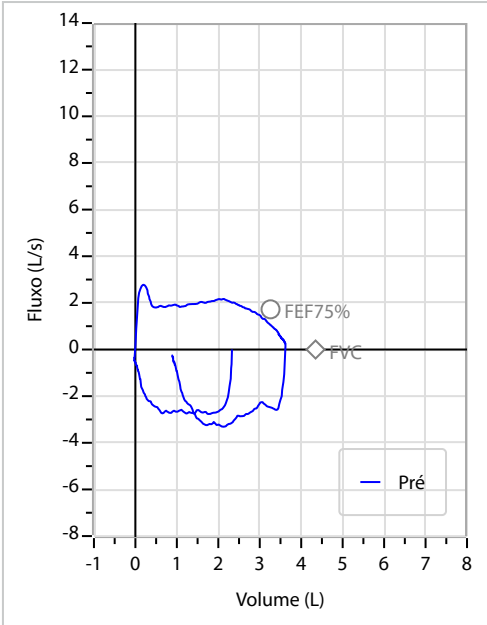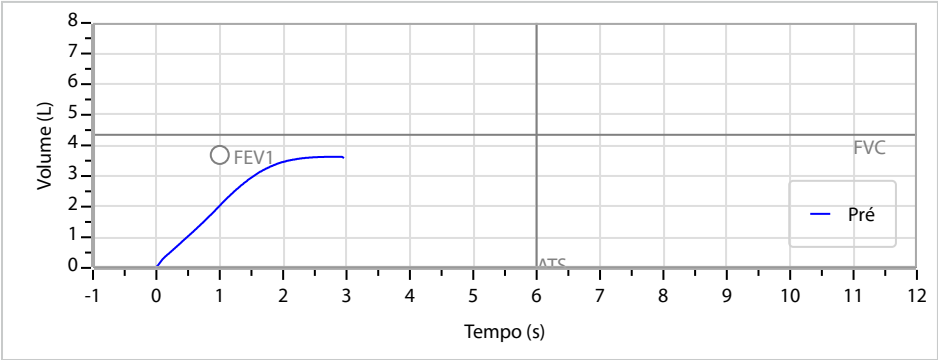

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 55,3% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,66 L está normal. A presença de uma POSSIVEL RESTRICAO

Assinatura: _____

Cod.: 534949	Paciente: Rodrigo da Silva Vaz	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 24/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06451532142	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/06/2025 Liberado em: 24/06/2025 11:05

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,83	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	99,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	15,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.860/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	56,3%	3.299/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	56,3%	3.299/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,2%	246/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	12/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	36,2%	2.121/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	3,1%	182/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	348.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,341%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo : 25062409361347

Data : 24/06/2025

Paciente : RODRIGO DA SILVA VAZ

Nasc. : 07/09/1997 RG : -

CPF : 06451532142

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=157062091233597663279944094177>

