



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Paulo Sergio de Souza E Silva Setor: DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
CPF : 06214316136 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 13/07/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :396E9012D735485E66DA6439393DA6CA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :747980


CPF :062.143.161-36
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :13/07/1998
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/06/2025

Paciente :Paulo Sergio de Souza E Silva
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 26 anos
Setor :DISTRIBUICAO - PINTURA - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

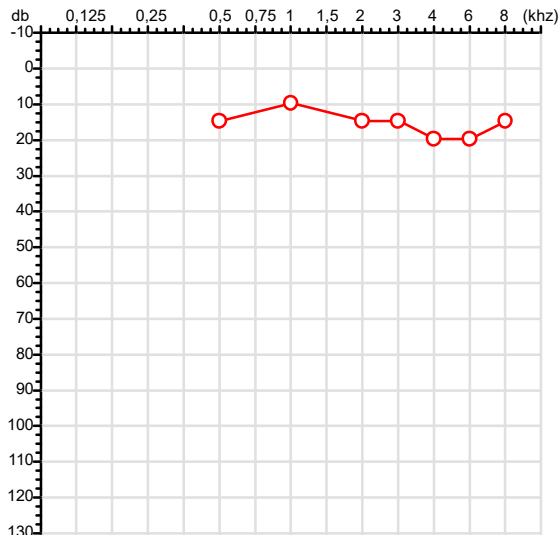

Orelha Esquerda

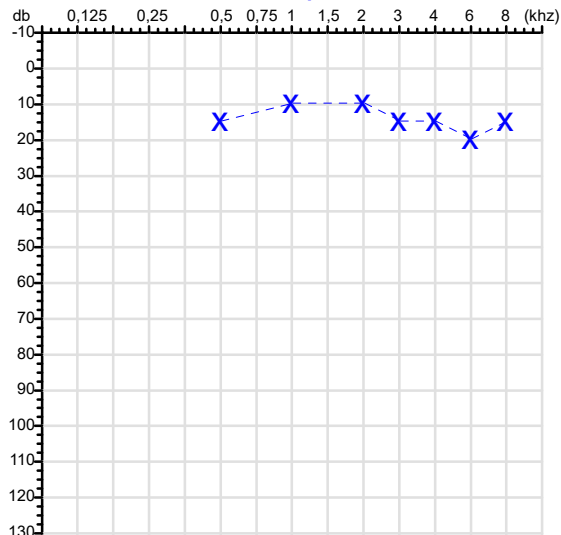

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7434F037EE0F56D87F0AB6A4CA592111

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Paulo Sergio de Souza E Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	PAULO SERGIO DE SOUZA E SILVA		ID1	747980	Sexo	Masculino	Idade	26,9	Peso (kg)	105,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/07/1998	--	BMI (kg/m2)	36,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:05	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,94	4,55	87	
FEV1	L 3,43	3,86	89	
FEV1/FVC%	% 87,0	85,1	102	
FEV1/Vcmax%	% 87,0	85,1	102	

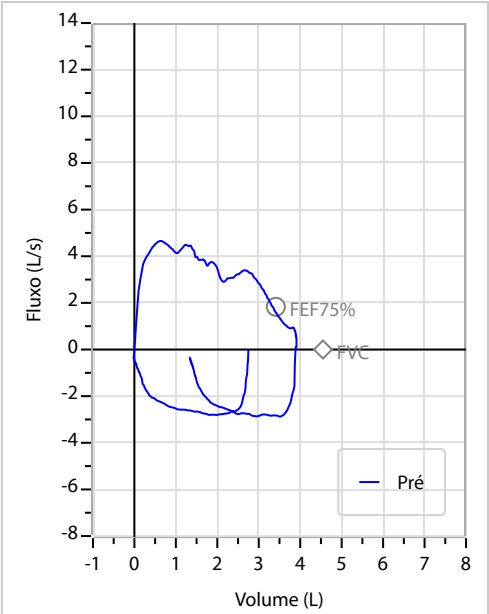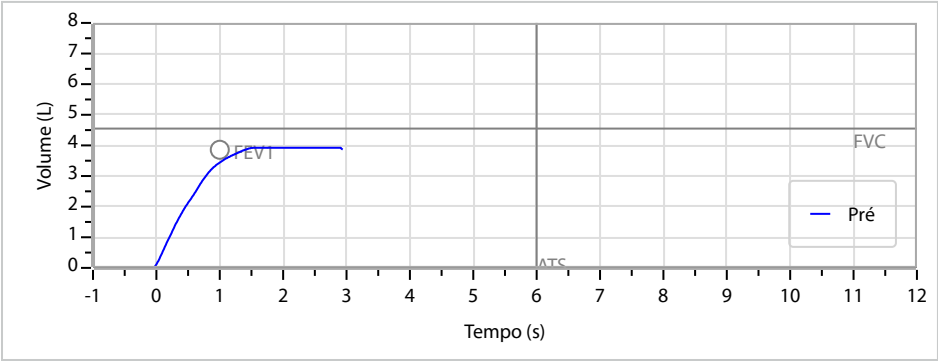

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,0% e um valor FVC de 3,94 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Cod.: 534984	Paciente: Paulo Sergio de Souza e Silva	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 24/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06214316136	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/06/2025 Liberado em: 24/06/2025 11:04

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	6,01	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	79,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	10.540/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,7%	7.346/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	69,7%	7.346/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,0%	211/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	53/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	22,9%	2.414/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	4,9%	516/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	368.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,372%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662