


Exame n.º :748156

CPF :710.177.562-44
CNPJ :05.111.062/0001-94
Nascimento :04/05/1989
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/06/2025

Paciente :Livia Geralldine Campos de Idrogo
Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Idade : 36 anos
Setor :DESOSSA (DESOSSADOR, BALANCEIRO, LIDER, REFILADOR)
Função :REFILADOR (A) I

RG :/

Orelha Direita

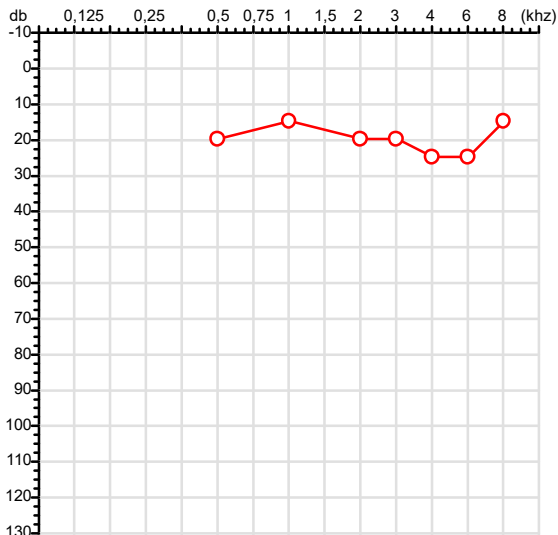

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	15

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

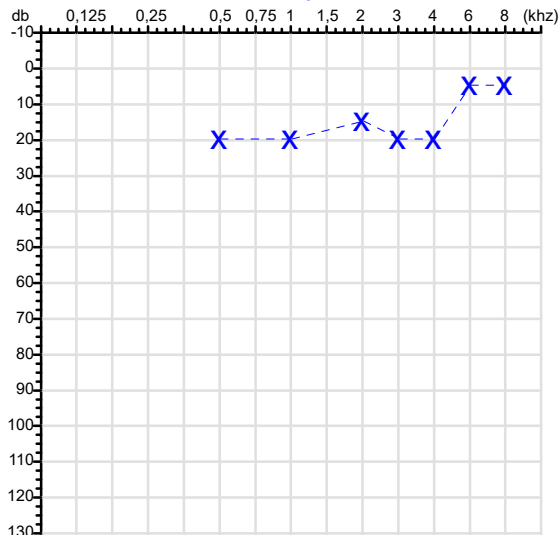

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	15	20	20	5	5

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	15	18	20	20	5	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :444CE98D2D1A2EA72B14E3A5359D1A03

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Livia Geralldine Campos de Idrogo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 535123	Paciente: Airis Rahab Rendon Martinez	Sexo: Feminino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 24/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70784090270	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/06/2025 Liberado em: 24/06/2025 17:57

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,45	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,5	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	94,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.040/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	71,4%	6.455/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	71,4%	6.455/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,3%	27/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	18/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	25,0%	2.260/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	3,1%	280/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	290.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,29%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,0	15,0 a 17,9%



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964



Cod.: 535124	Paciente: Livia Geralldine Campos de Idrogo	Sexo: Feminino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 24/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71017756244	Convênio: Hismet

BETA-HCG (SORO)**Negativo**

Método: Imunocromatográfico Material: Soro. Coletado em: 24/06/2025 Liberado em: 24/06/2025 18:54

Valores de Referência:

Sensibilidade do teste 20 mIU/ml

Valor de referência: Negativo

LOTE:06792A

VALIDADE: 04/2025

FATORES A ANALISAR:

- 1 - A interpretação de HCG-FRAÇÃO BETA, deve ser criteriosa e analisada com a história clínica, anamnese e a outros exames complementares.
- 2 - DUM duvidosa - dias de atraso duvidoso, interpretação duvidosa.
- 3 - A SENSIBILIDADE e ESPECIFICIDADE depende do nível hormonal, medindo com 3 dias de atraso menstrual geralmente.
- 4 - Este TESTE INDIRETO DE GRAVIDEZ, depende de 3 fatores inter-relacionados:

- A. NÍVEL DE HCG
- B. ATRASO Menstrual
- C. Outros EXAMES COMPLEMENTARES

O exame é indicado com 3 dias no mínimo de ATRASO MENSTRUAL, devido aos níveis de HCG cujas taxas variam de gestante a gestante.

Nota: Embora este teste seja muito preciso na detecção da gravidez, uma pequena incidência de resultados falsos (positivos ou negativos) pode ocorrer. O médico deverá ser consultado se o resultado obtido for inesperado ou incompatível com as informações da paciente. O diagnóstico de uma gravidez não deve ser baseado apenas no resultado do teste, mas sim na correlação do resultado do exame laboratorial com os sinais e sintomas clínicos da paciente.

Histórico de Resultados

Negativo

10/02/2025

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964