



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Marcos Florencio Alves	Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 02536022463	Cargo: APONTADOR DE MAO-DE-OBRA
RG : /	Nascimento: 30/12/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 26 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :E63EE0BAC77374601A49C425EF26F91A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :748489


CPF :025.360.224-63
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :30/12/1977
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2025

Paciente :Marcos Florencio Alves
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 47 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :APONTADOR DE MAO-DE-OBRA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

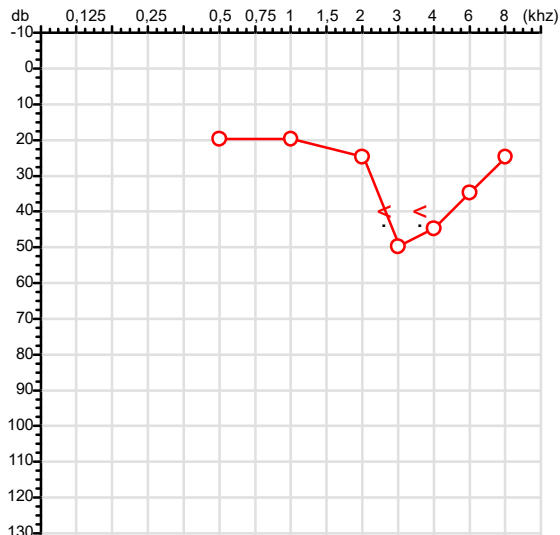

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	50	45	35	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	50	45	35	43

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8


Assinatura eletrônica :D32D2BF6BF24226A8DC415FF4735CF4F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Marcos Florencio Alves

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

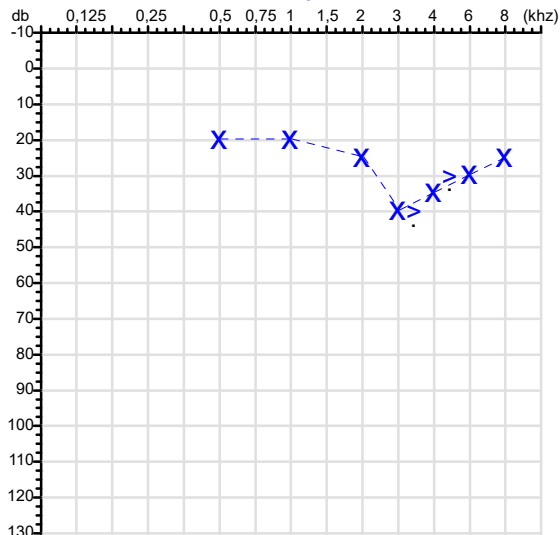

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	40	35	30	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	40	35	30	35

Laudo Clínico OE



Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 748489
Primeiro Nome:marcos florencio
Sobrenome: ALVES
Data: 26/06/2025

Data de nascimento:30/12/1977
Sexo : Macho
Peso (kg): 99.0
Altura (cm): 175.0

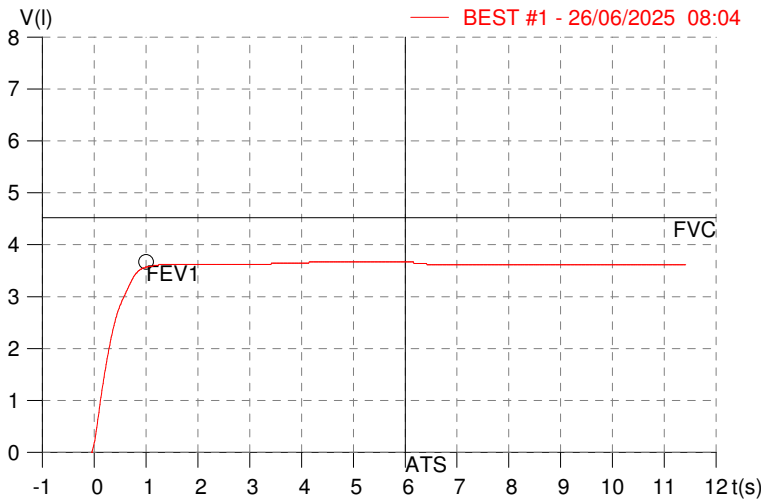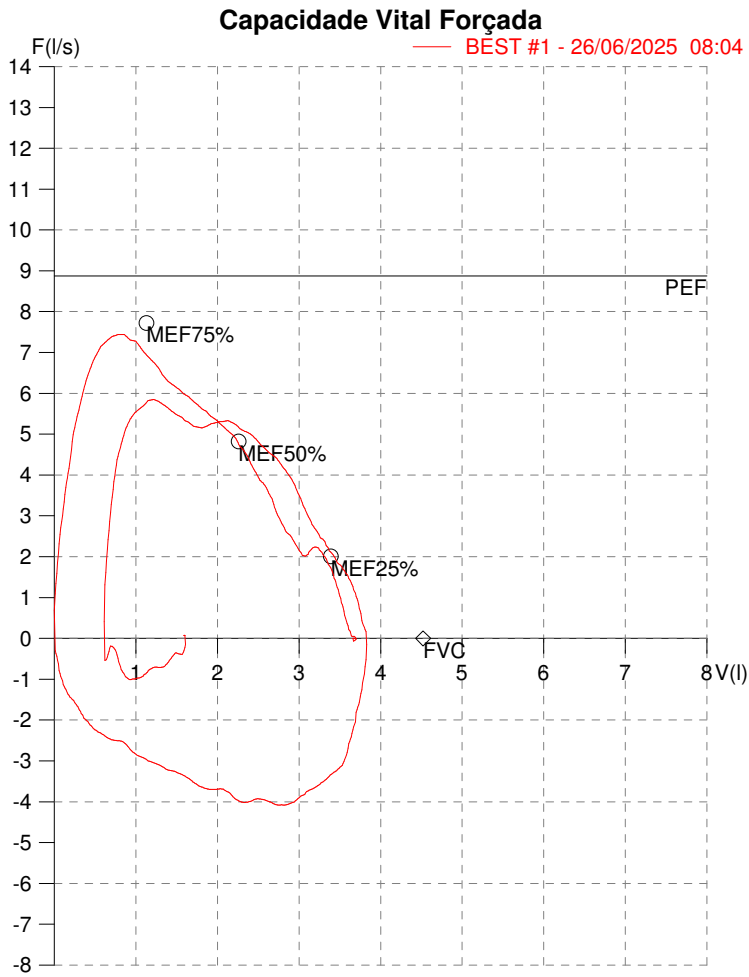

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.52	3.70	81.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.52	3.70	81.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.67	3.59	97.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.87	7.44	83.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		0.07	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	78.8	96.9	123.0
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	4.07	5.11	125.3
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.72	7.31	94.6
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.83	5.56	115.3
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.01	2.94	146.3
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		4.2	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	532.4	446.3	83.8

Diagnóstico:
Espirometria normal

Impresso 26/06/2025

Cod.: 535436	Paciente: Marcos Florencio Alves	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 26/06/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02536022463	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/06/2025 Liberado em: 26/06/2025 11:43

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,84	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	7.260/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	73,0%	5.300/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	73,0%	5.300/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	87/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	15/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	19,4%	1.408/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,2%	450/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	237.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,266%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542