

Exame n.º :748546


CPF :570.344.351-20
CNPJ :04.240.872/0001-88
Nascimento :16/12/1968
Motivo :Retorno ao Trabalho
Repouso :14h
Data do Exame : 26/06/2025

Paciente :Fernando Espinosa
Razão :CONSTRUTORA JL EIRELI
Idade : 56 anos
Setor :OBRA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

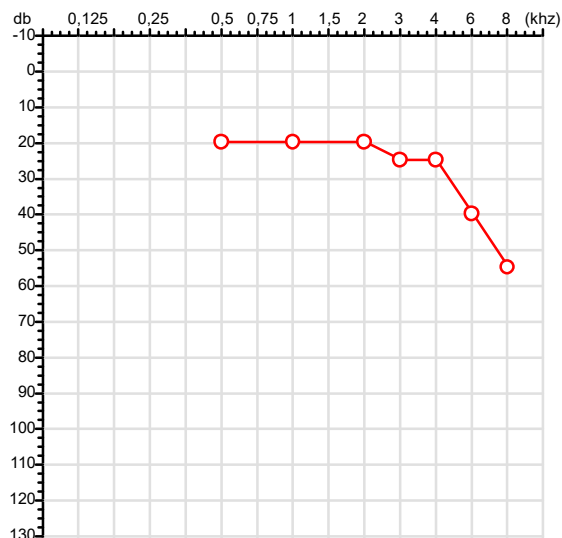

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	40	55

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	40	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

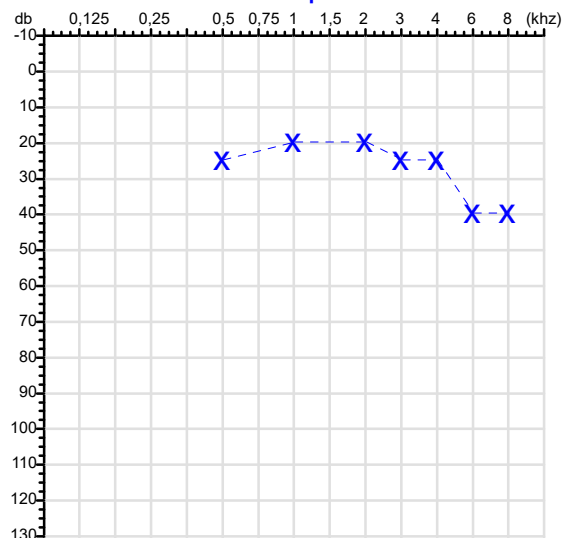

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	40	40

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	40	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :19573E9F6CFBF9AE93EA939C96BFDDDB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Fernando Espinosa

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 748546
Primeiro Nome: FERNANDO ESPINOSA
Sobrenome:
Data: 26/06/2025

Data de nascimento: 16/12/1968
Sexo : Macho
Peso (kg): 55.0
Altura (cm): 155.0

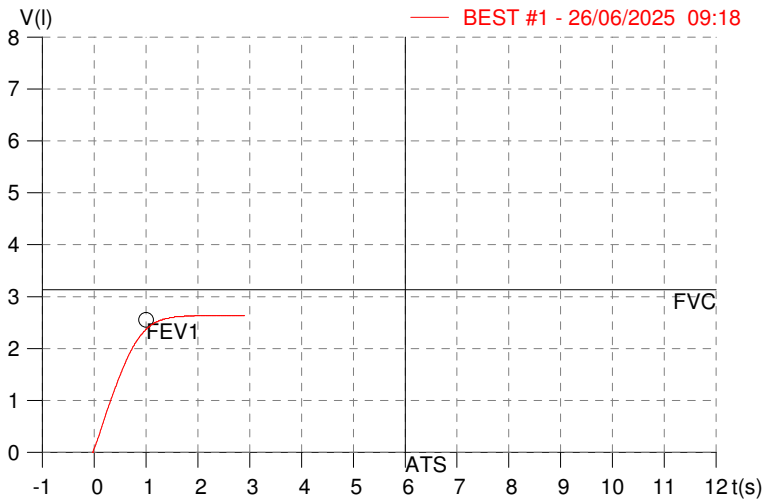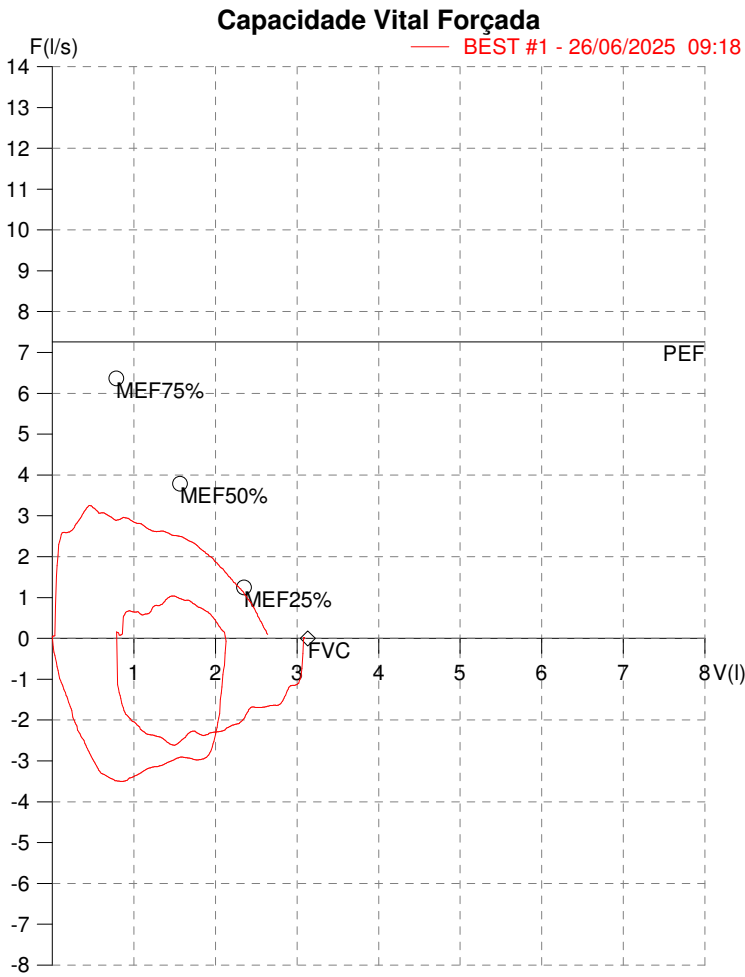

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.13	2.66	84.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.13	2.66	84.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.55	2.37	93.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.26	3.26	44.8
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.1	89.2	115.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.30	2.56	77.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.37	3.04	47.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	3.79	2.63	69.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.25	1.92	153.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	435.5	195.3	44.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 26/06/2025