


Exame n.º :748819

CPF :458.944.931-53
CNPJ :01.430.943/0001-17
Nascimento :24/11/1967
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/06/2025

Paciente :Lindomar Pereira de Lemos
Razão :VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
Idade : 57 anos
Setor :GERAL
Função :COORDENADOR (A) DE POS VENDA

RG :19192274/SSPMT

Orelha Direita

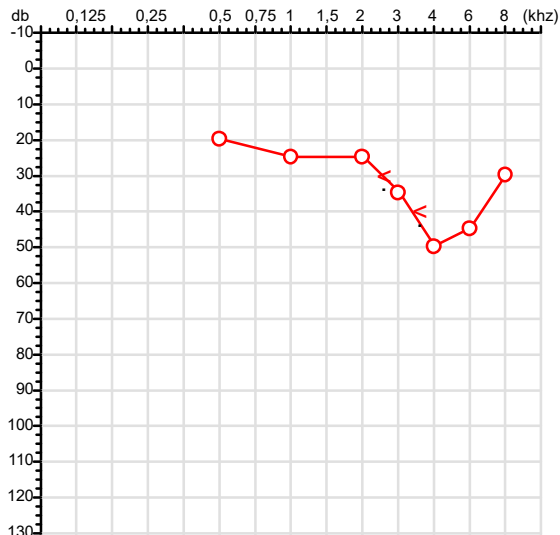

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	35	50	45	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	35	50	45	43


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

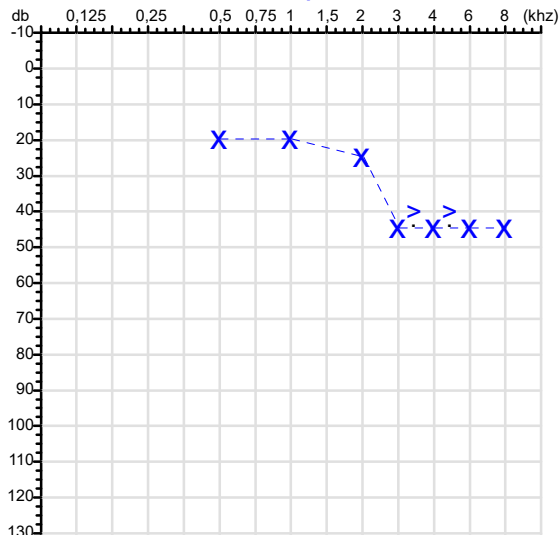

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	45	45	45	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	45	45	45	45

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C94FA1C090DACC7A8D399DF710C6F4FE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lindomar Pereira de Lemos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024