



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 43201006000130 Fantasia : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Razão Social : CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6520 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080535

Funcionário

Nome : William de Souza Miranda Setor: PRODUCAO
CPF : 04680108150 Cargo: ELETRICISTA
RG : / Nascimento: 11/07/1992

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :DCBAB4FA154C4EC138835358D9D6A96B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :748971


CPF :046.801.081-50
CNPJ :43.201.006/0001-30
Nascimento :11/07/1992
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 27/06/2025

Paciente :William de Souza Miranda
Razão :CAF ENGENHARIA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Idade : 32 anos
Setor :PRODUCAO
Função :ELETRICISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

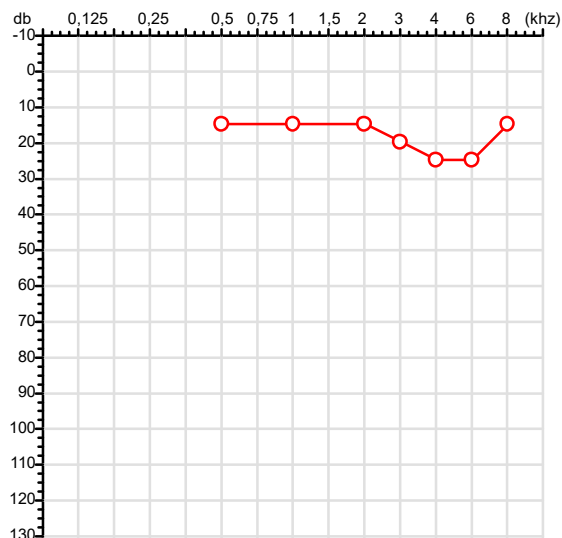

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	25	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

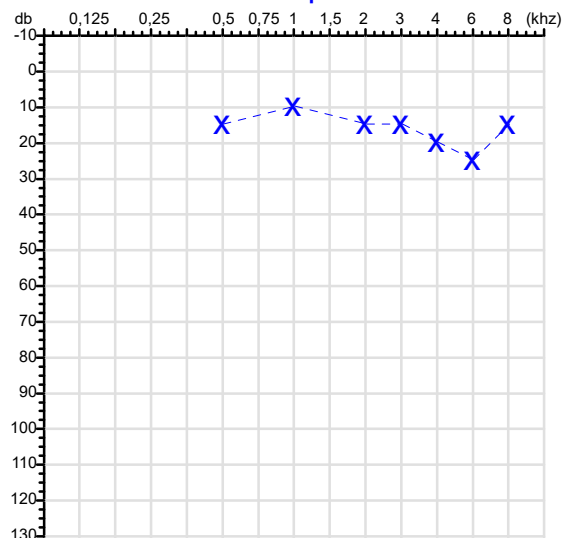

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	25	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2A416DB8B270BC9ED3480244C0FE67DB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*William de Souza Miranda*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 2506271519489

Data : 27/06/2025

Paciente : William de Souza Miranda

Nasc. : 11/07/1992 RG : -

CPF : 04680108150

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=120482988337323587446688724322>

