
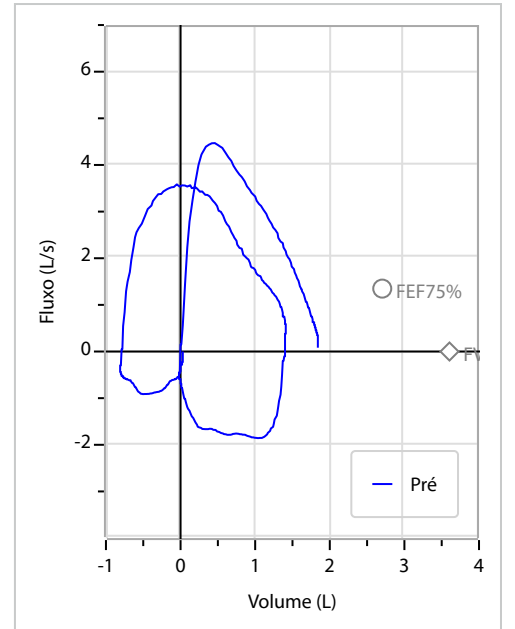


Nome	LORRAINE LARA GONCALVES DE QUEIROZ		ID1	749127	Sexo	Feminino	Idade	36,7	Peso (kg)	62,00	Altura (cm)	166,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	06/10/1988	ID2	--	BMI (kg/m ²)	22,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:22	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,23	3,60	62	
FEV1	L 2,23	3,01	74	
FEV1/FVC%	% 100,0	83,9	119	
FEV1/Vcmax%	% 100,0	83,9	119	

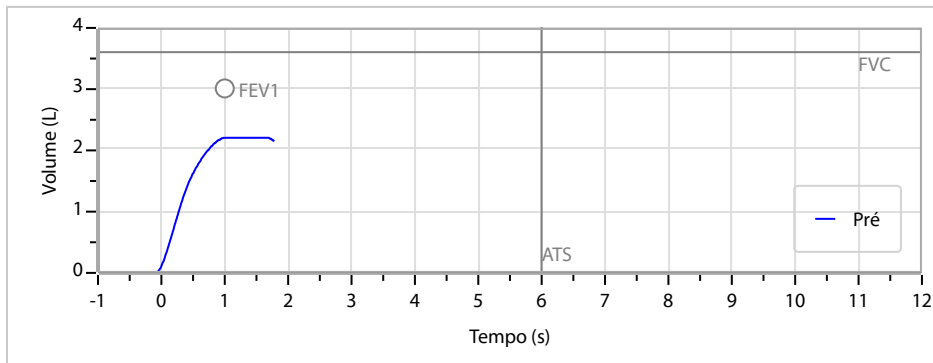

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 100,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,23 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____



Cod.: 536035	Paciente: Lorraine Lara Goncalves de Queiroz	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 30/06/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01725001179	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/06/2025 Liberado em: 30/06/2025
18:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,25	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	13,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	43,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	101,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	32,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	31,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	15,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.600/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
		%	/mm ³
Neutrófilos.....	64,5%	4.257/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	64,5%	4.257/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	4,7%	310/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,4%	26/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	25,9%	1.709/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....	4,5%	297/mm³	2 a 10 400 a 1000
Blastos.....	0,0%	0/mm³	0 0

Plaquetas

Plaquetas.....	306.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	13,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,320%	0,10 a 0,50%
PDW.....	13,2	15,0 a 17,9%

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 536035	Paciente: Lorraine Lara Goncalves de Queiroz	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 30/06/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01725001179	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**70 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/06/2025 Liberado em: 30/06/2025 12:31

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

77 mg/dL

04/06/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 19791896011480 Fantasia : SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Razão Social : SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Endereço : AV. RIO BRANCO N.º 116 Complemento : 10º ANDAR
Cidade / UF : RIO DE JANEIRO / RJ CEP : 20040001

Funcionário

Nome : Lorraine Lara Goncalves de Queiroz Setor: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
CPF : 01725001179 Cargo: TECNICO SEG. E MEIO AMBIENTE I
RG : 18122698 / SSP MT Nascimento: 06/10/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de junho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior


CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :2AFCF63947228A8D29A1861AE919DD76
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :017.250.011-79	Paciente :Lorraine Lara Goncalves de Queiroz	RG :18122698/SSP MT
CNPJ :01.430.943/0001-17	Razão :SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	
Nascimento :06/10/1988	Idade : 36 anos	
Motivo :Periódico	Setor :SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	
Reposuo :14h	Função :TECNICO SEG. E MEIO AMBIENTE I	
Data do Exame : 30/06/2025		

Audiometria

Orelha Direita

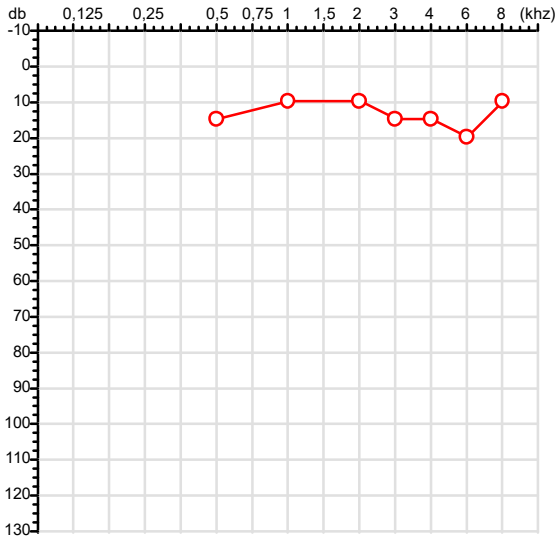

Orelha Esquerda

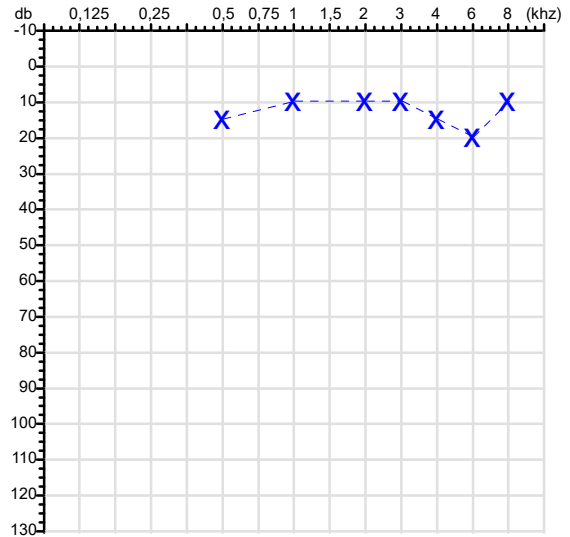

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	20	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	20	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AAE6A613F2A2ECD6941AC0AB77FD784B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lorraine Lara Goncalves de Queiroz

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024