



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 35065469000193 Fantasia : ALTMA INDUSTRIAL
Razão Social : ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
Endereço : ROD BR 163 364 KM 561 N.º SN Complemento :
Cidade / UF : NOBRES / MT CEP : 78460000

Funcionário

Nome : Cristiano Feliciano Lima Setor: OPERACIONAL
CPF : 06231267458 Cargo: OPERADOR DE CAMINHAO MUCK
RG : / Nascimento: 20/04/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :945E33789A41A3C6A83A68FCA3673AE4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :749482

CPF :062.312.674-58
CNPJ :35.065.469/0001-93
Nascimento :20/04/1984
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/07/2025

Paciente :Cristiano Feliciano Lima
Razão :ALTMA INDUSTRIAL E GUINDASTE EIRELI
Idade : 41 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :OPERADOR DE CAMINHAO MUCK

RG :/

Orelha Direita

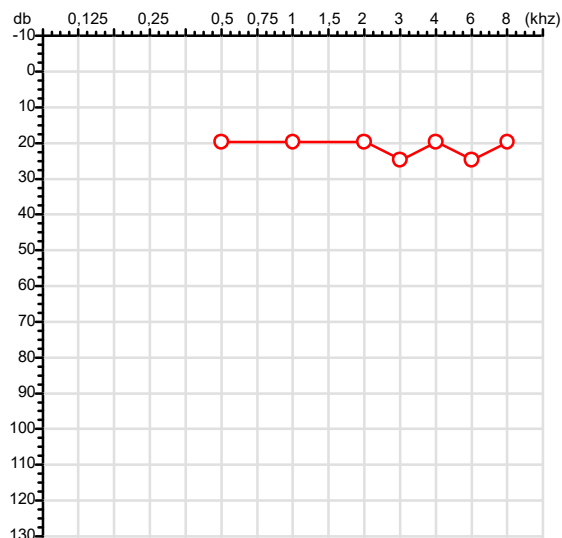

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	20	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

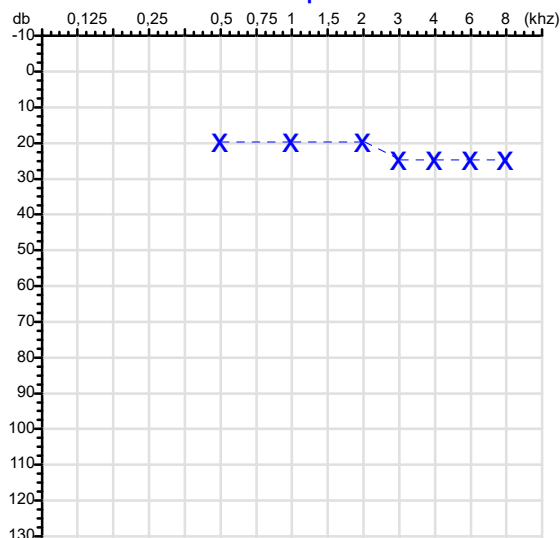

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :42CBA295C3AAA19B7CC33439A66A25A1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cristiano Feliciano Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25070109592746

Data : 01/07/2025

Paciente : CRISTIANO FELICIANO LIMA

Nasc. : 20/04/1984 RG : -

CPF : 06231267458

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier
441176806393520838326282

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=98147197441176806393520838326282>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Cod.: 536318	Paciente: Cristiano Feliciano Lima	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 01/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06231267458	Convênio: Hismet

GRUPO SANGUINEO + FATOR RH

" B "

Método: Hemaglutinação Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/07/2025 Liberado em: 02/07/2025 10:42

Positivo

Valores de Referência:



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662