



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38010915000150 Fantasia : MJ VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Razão Social : MJ VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AVENIDA JULIO DOMINGOS DE N.º 6260 Complemento : ESQ C/ RUA PROJETADA NUMERO 212
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78158034

Funcionário

Nome : Wudisom Rodrigo Santos da Silva Setor: PRODUCAO
CPF : 09182402124 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA
RG : / Nascimento: 03/08/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 1 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assintatura :3EC49EE8A22BE103C5ED5860061DB71E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :749532


CPF :091.824.021-24
CNPJ :38.010.915/0001-50
Nascimento :03/08/2003
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 01/07/2025

Paciente :Wudisom Rodrigo Santos da Silva
Razão :MJ VIDROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Idade : 21 anos
Setor :PRODUCAO
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

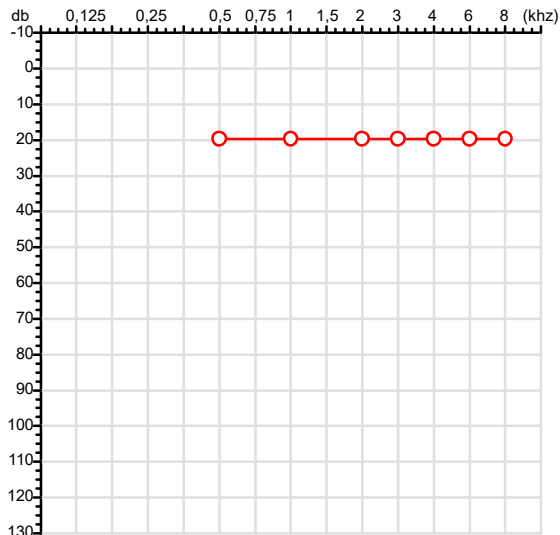

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169
Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :BAE6F0EE4AC5CBDF4CEAB5F1BD576548


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>Wudisom Rodrigo Santos da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

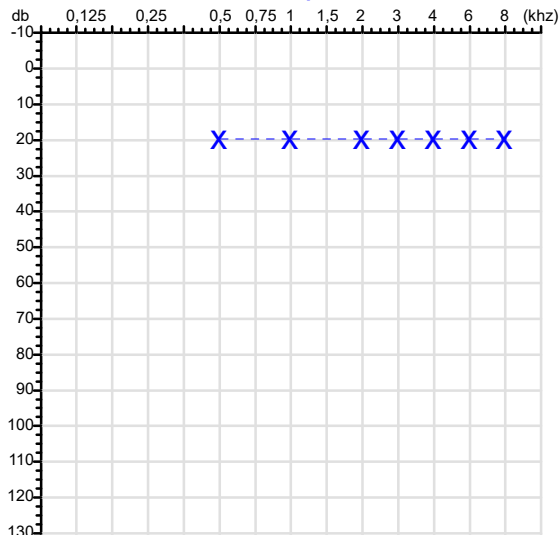

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	20	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Nome: WUDISOM RODRIGO SANTOS DA SILVA

Data Nasc.: 03/08/2003

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 01/07/2025

Protocolo: 952591

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 619603

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1