

Exame n.º :749548


CPF :038.357.881-75
CNPJ :01.436.106/0001-03
Nascimento :15/06/1991
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 01/07/2025

Paciente :Samuel Henrique da Silva Clemente
Razão :COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA EPP
Idade : 34 anos
Setor :GERAL
Função :ENTREGADOR


RG :22018573/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

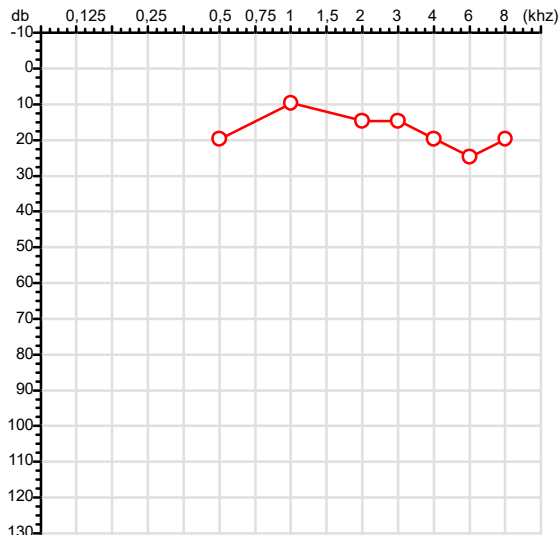

Orelha Esquerda

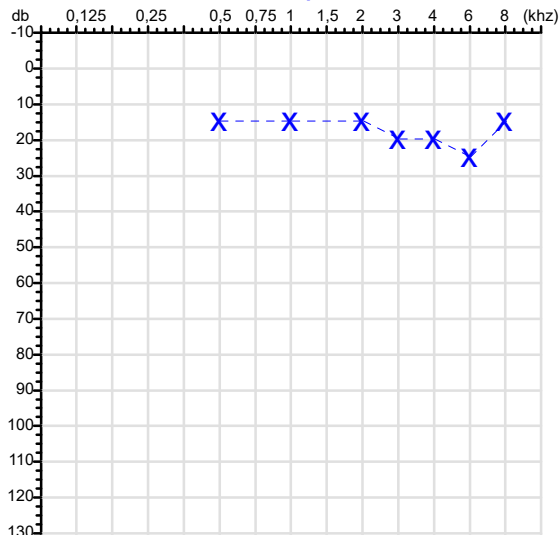

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F9412DA19EB6488F337B173D3B133D36

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Samuel Henrique da Silva Clemente*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25070111480332 Data : 01/07/2025
Paciente : SAMUEL HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE
Nasc. : 15/06/1991 RG : 22018573-SSP MT CPF : 03835788175
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=741793436148706139084131412039>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01436106000103 Fantasia : REDE SERVE MAIS SUPERMERCADO PARQUE CUIABA
Razão Social : COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA EPP
Endereço : AV CINCO N.º 455 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78095336

Funcionário

Nome : Samuel Henrique da Silva Clemente Setor: GERAL
CPF : 03835788175 Cargo: ENTREGADOR
RG : 22018573 / SSP MT Nascimento: 15/06/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :CD4CDFBB2C04665B064EC5B3E0539988
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25070111360246 Data : 01/07/2025
Paciente : SAMUEL HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE
Nasc. : 15/06/1991 RG : 22018573-SSP MT CPF : 03835788175
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
CRM-MT 6422

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=88255500249027582082935820388>

