

Exame n.º :749695


CPF :053.746.111-60
CNPJ :05.111.062/0001-94
Nascimento :19/08/2005
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/07/2025

Paciente :Ariadny Cristina de Souza Lima
Razão :PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
Idade : 19 anos
Setor :MIUDOS (CENTRIFUGA / CARRINHO)
Função :AJUDANTE GERAL I

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

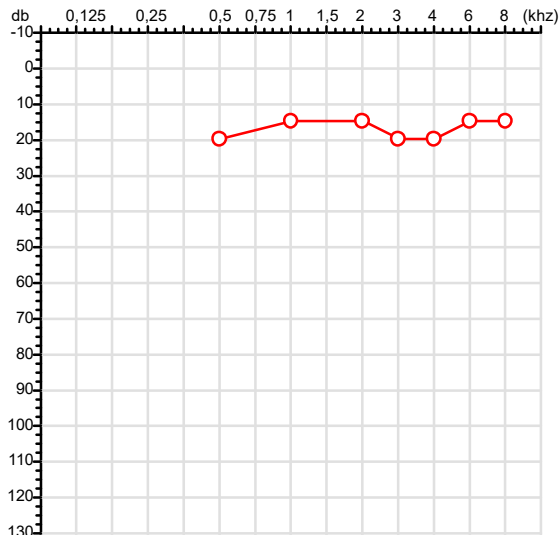

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	15	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :87E940B3F6FF179FD464260B8F0F023A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Ariadny Cristina de Souza Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

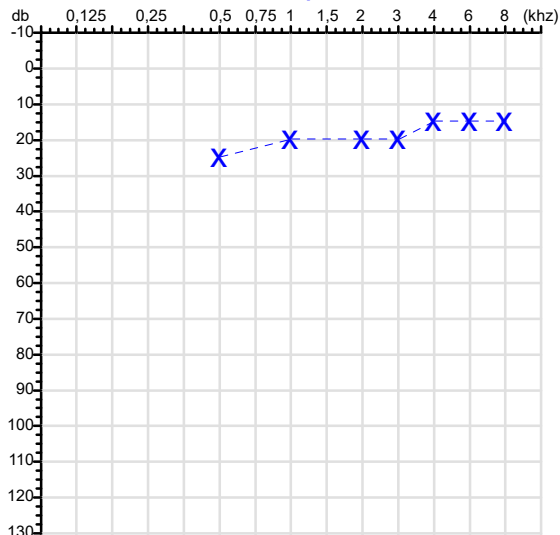

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	15	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 536489	Paciente: Ariadny Cristina de Souza Lima	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 01/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05374611160	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/07/2025 Liberado em: 02/07/2025 09:25

Eritrograma

	Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,63 3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,7 11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,0 35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	99,4 80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,7 26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,0 31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	17,0 11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.700/mm ³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....:	49,9%	3.343/mm ³ 50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm ³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm ³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm ³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm ³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	49,9%	3.343/mm ³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	121/mm ³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	20/mm ³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	32,5%	2.178/mm ³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm ³ 0 0
Monócitos.....:	15,5%	1.039/mm ³ 2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm ³ 0 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	410.000/mm ³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	1,00%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	0,0	15,0 a 17,9%



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121



Cod.: 536489	Paciente: Ariadny Cristina de Souza Lima	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 01/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05374611160	Convênio: Hismet

BETA-HCG (SORO)**Negativo**

Método: Imunocromatográfico Material: Soro. Coletado em: 01/07/2025 Liberado em: 02/07/2025 09:38

Valores de Referência:

Sensibilidade do teste 20 mIU/ml

Valor de referência: Negativo

LOTE:06792A

VALIDADE: 04/2025

FATORES A ANALISAR:

- 1 - A interpretação de HCG-FRAÇÃO BETA, deve ser criteriosa e analisada com a história clínica, anamnese e a outros exames complementares.
- 2 - DUM duvidosa - dias de atraso duvidoso, interpretação duvidosa.
- 3 - A SENSIBILIDADE e ESPECIFICIDADE depende do nível hormonal, medindo com 3 dias de atraso menstrual geralmente.
- 4 - Este TESTE INDIRETO DE GRAVIDEZ, depende de 3 fatores inter-relacionados:

- A. NÍVEL DE HCG
- B. ATRASO Menstrual
- C. Outros EXAMES COMPLEMENTARES

O exame é indicado com 3 dias no mínimo de ATRASO MENSTRUAL, devido aos níveis de HCG cujas taxas variam de gestante a gestante.

Nota: Embora este teste seja muito preciso na detecção da gravidez, uma pequena incidência de resultados falsos (positivos ou negativos) pode ocorrer. O médico deverá ser consultado se o resultado obtido for inesperado ou incompatível com as informações da paciente. O diagnóstico de uma gravidez não deve ser baseado apenas no resultado do teste, mas sim na correlação do resultado do exame laboratorial com os sinais e sintomas clínicos da paciente.

Histórico de Resultados

Negativo

22/01/2025

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964