



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Vanderlan Carvalho de Souza Setor: FORCA - MONTAGEM ELETRICA - FORCA
CPF : 06102698525 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 17/10/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :60A2ABBDA2F4219D6D92EB073B5E615D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :749777


CPF :061.026.985-25
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :17/10/1993
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/07/2025

Paciente :Vanderlan Carvalho de Souza
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 31 anos
Setor :FORCA - MONTAGEM ELETRICA - FORCA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

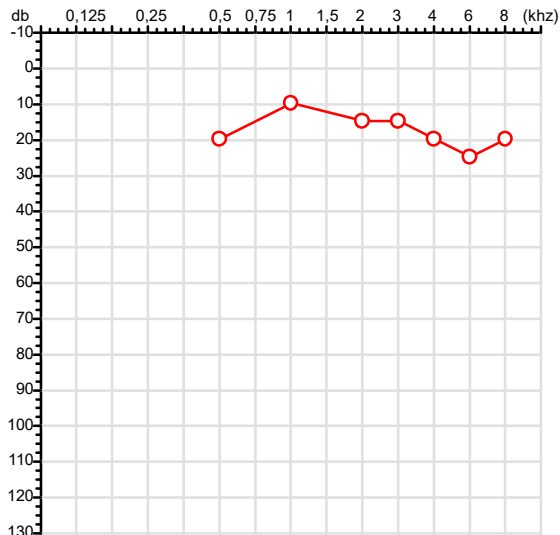

Orelha Esquerda

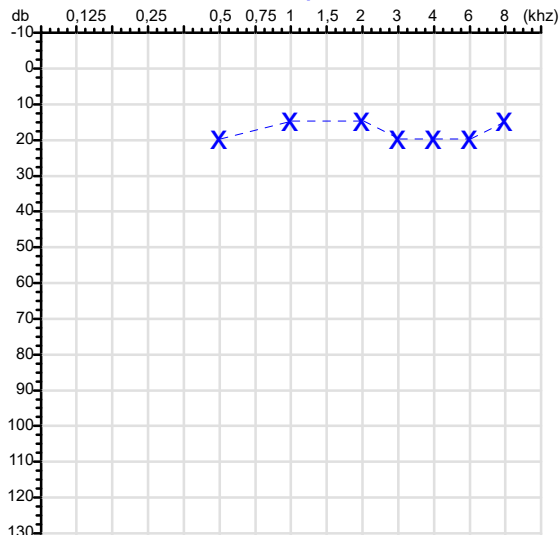

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2BC6C1ED9EA1D2AB8F535E2E584F0D07

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Vanderlan Carvalho de Souza*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	VANDERLAN CARVALHO DE SOUZA		ID1	749777	Sexo	Masculino	Idade	31,7	Peso (kg)	72,00	Altura (cm)	169,0
Agrupamento	--	D.O.B.	17/10/1993	--	BMI (kg/m2)	25,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão		Posição do Teste	
	07:42		GLI		SENTADO	

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,51	4,41	79	
FEV1	L	2,44	3,70	66	
FEV1/FVC%	%	69,7	84,0	83	
FEV1/Vcmax%	%	69,7	84,0	83	

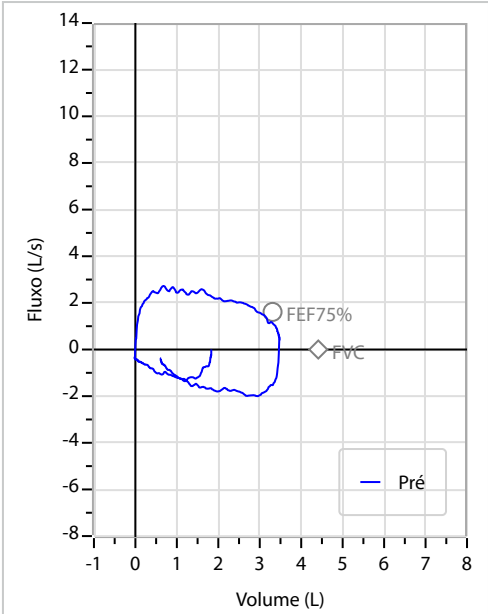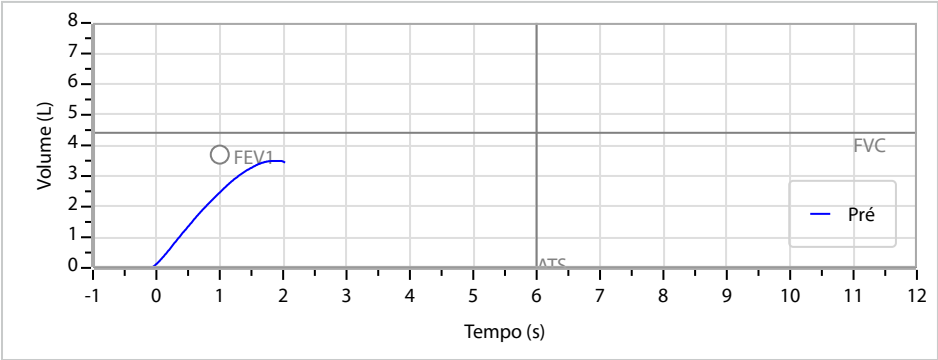

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 69,7% e um valor FVC de 3,51 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Protocolo:25070208534047

Data:02/07/2025

Paciente:VANDERLAN CARVALHO DE SOUZA

Nasc.:17/10/1993 RG :-

CPF:06102698525

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=208370025622876555653387260265>

