


Exame n.º :749795

CPF :018.540.681-56
CNPJ :10.914.514/0001-06
Nascimento :21/11/1989
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 02/07/2025

Paciente :Allancler Moreira Figueiredo
Razão :PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS LTDA
Idade : 35 anos
Código :GHE 14.4 - PRODUCAO EXTRACAO
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Orelha Direita

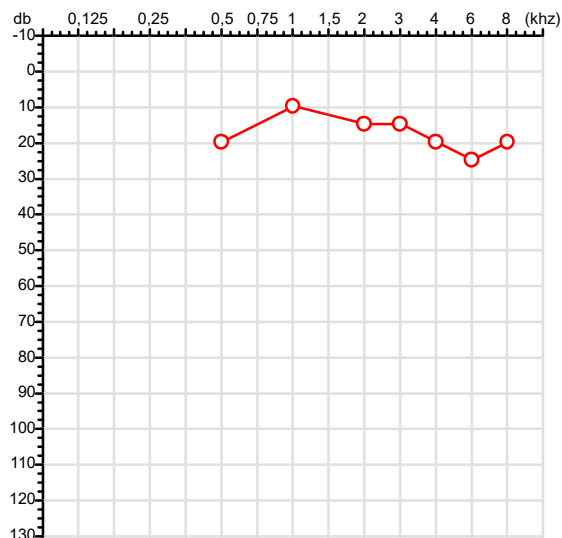

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

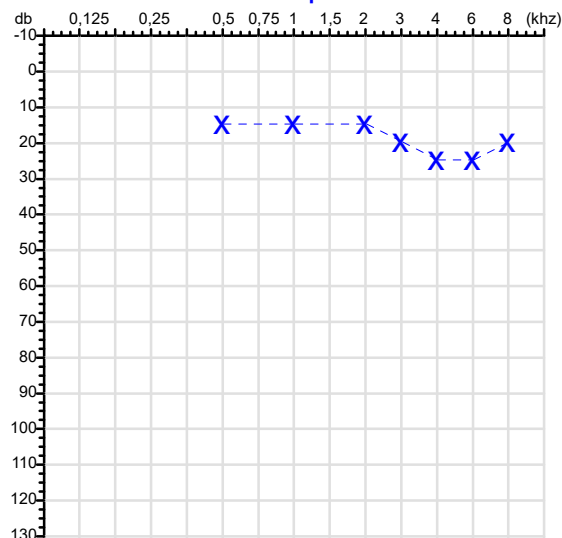

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C5A191C96789E1BFD963558E026C1C99

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Allancler Moreira Figueiredo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 536710	Paciente: Allancler Moreira Figueiredo	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 02/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01854068156	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 02/07/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS: **Amostra negativa**

PROTOZOÁRIOS: **Amostra negativa**

Valores de Referência:
Negativo

Histórico de Resultados

	24/04/2023	17/04/2024	07/04/2025
HELMINTOS	Amostra negativa	Amostra negativa	Amostra negativa
PROTOZOÁRIOS	Amostra negativa	Amostra negativa	Amostra negativa



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 536710	Paciente: Allancler Moreira Figueiredo	Sexo: Masculino	Idade: 35 (A)
Atendido em: 02/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01854068156	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/07/2025 Liberado em: 03/07/2025 11:23

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,54	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	46,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	101,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	17,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.500/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....:	44,0%	3.300/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	44,0%	3.300/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,4%	180/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	30/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	43,8%	3.285/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,4%	705/mm³ 2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	270.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662