



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Jennifer Ana de Souza Silva Setor: MEDIA FORCA - PAPEL - MEDIA FORCA  
CPF : 06237075194 Cargo: JOVEM APRENDIZ  
RG : / Nascimento: 28/06/2006

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :982ACF28D0E4DAE962C5A79F018A65B1  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :750000


CPF :062.370.751-94  
CNPJ :37.457.942/0001-03  
Nascimento :28/06/2006  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 02/07/2025

Paciente :Jennifer Ana de Souza Silva  
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Idade : 19 anos  
Setor :MEDIA FORCA - PAPEL - MEDIA FORCA  
Função :JOVEM APRENDIZ

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita

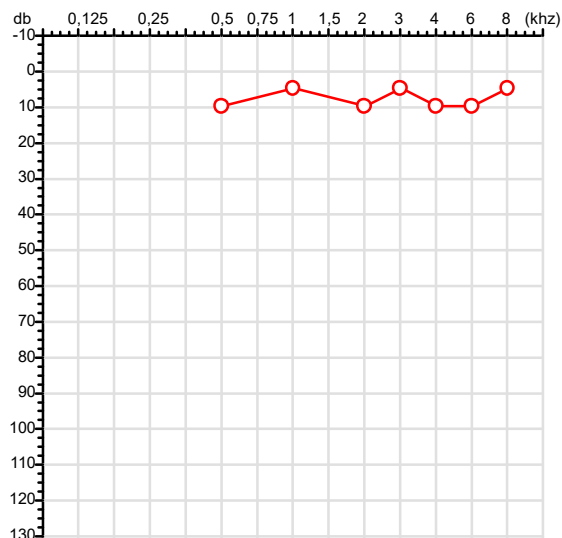

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2  | 3 | 4  | 6  | 8 |
|-------|------|-----|---|----|---|----|----|---|
| OD db | NDG  | 10  | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1 | 2  | = | 3 | 4  | 6  | = |
|-------|-----|---|----|---|---|----|----|---|
| OD db | 10  | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda

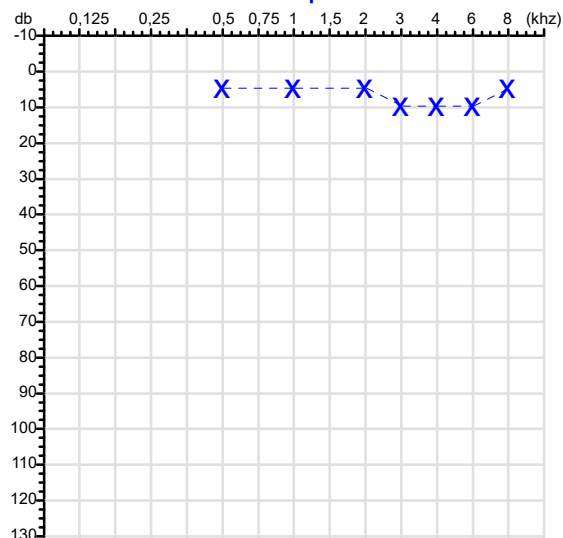

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3  | 4  | 6  | 8 |
|-------|------|-----|---|---|----|----|----|---|
| OE db | NDG  | 5   | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1 | 2 | = | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|
| OE db | 5   | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :01D54370271E178BB55607ADC0598401

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Jennifer Ana de Souza Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:250702151845

Data:02/07/2025

Paciente:Jennifer Ana de Souza Silva

Nasc.:28/06/2006 RG :-

CPF:06237075194

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=592005700220061782132838792360>

