



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Vinicius Oliveira de Jesus Setor: MANUTENCAO
CPF : 06317411190 Cargo: AUXILIAR DE MECANICO
RG : / Nascimento: 14/07/2002

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :B785CFC7CFA635780A9EF2C8651C6E4
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :750111

CPF :063.174.111-90 Paciente :Vinicius Oliveira de Jesus
CNPJ :02.837.996/0001-10 Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Nascimento :14/07/2002 Idade : 22 anos
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais : MANUTENCAO
Repouso :14h Função :AUXILIAR DE MECANICO
Data do Exame : 03/07/2025

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

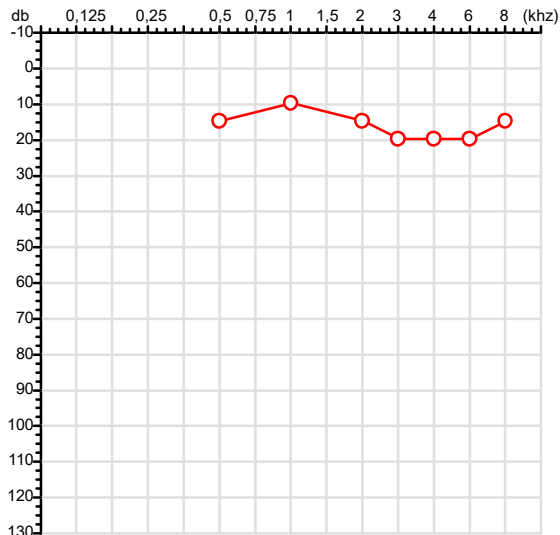

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

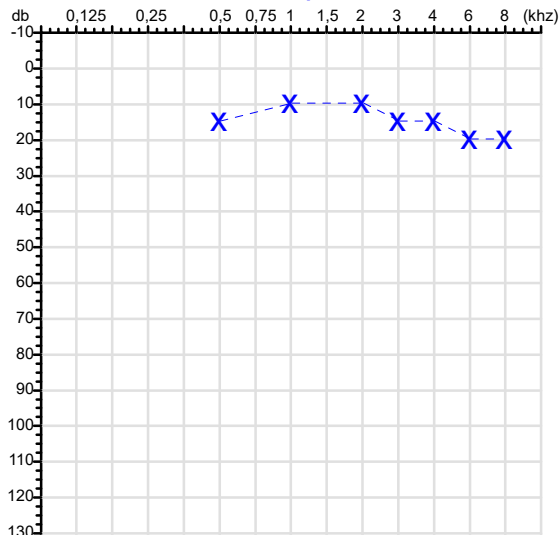

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B592B77937F872E85C05127CBDAEDF55

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Vinicius Oliveira de Jesus*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 750111
Primeiro Nome: VINICIUS OLIVEIRA DE
Sobrenome:
Data: 03/07/2025

Data de nascimento: 14/07/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 74.0
Altura (cm): 180.0

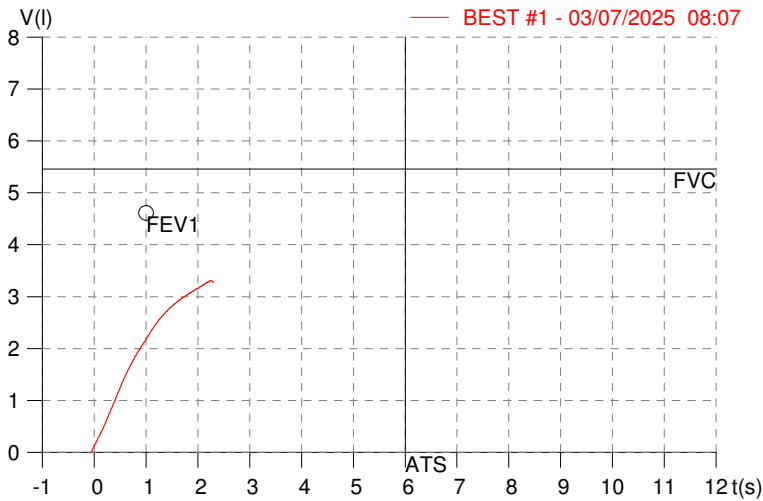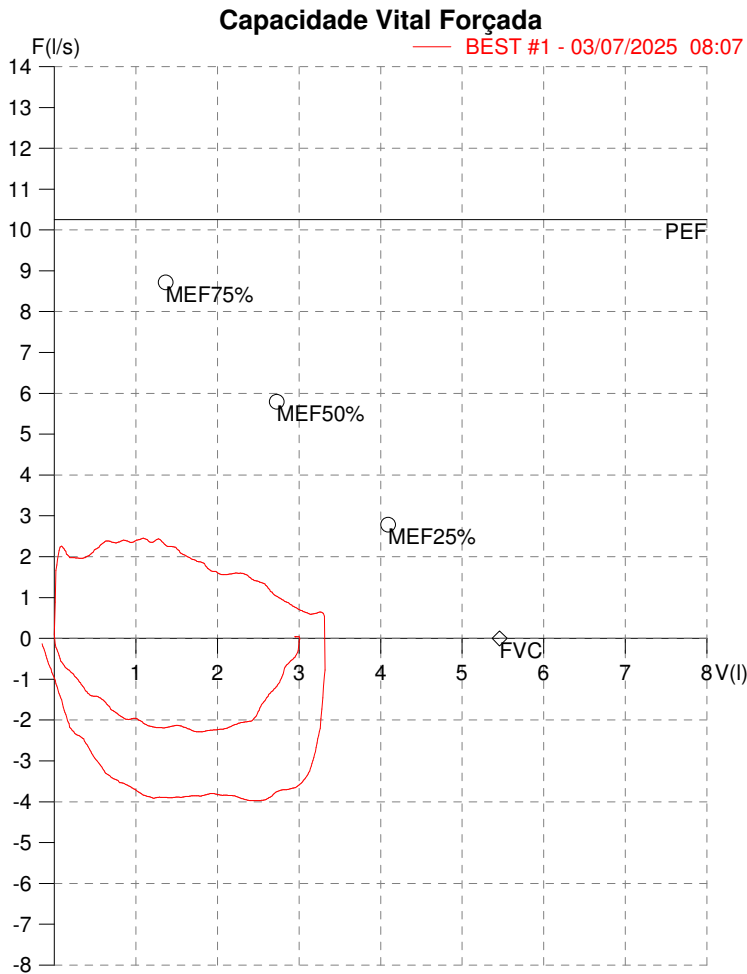

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.46	3.34	61.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.46	3.34	61.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.61	2.18	47.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.26	2.45	23.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.97	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.3	65.2	78.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.25	1.91	36.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.72	2.39	27.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.79	1.96	33.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.79	1.41	50.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	615.4	147.2	23.9

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 03/07/2025

Cod.: 536924	Paciente: Vinicius Oliveira de Jesus	Sexo: Masculino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 03/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06317411190	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/07/2025 Liberado em: 04/07/2025 11:56

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,65	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.630/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....:	54,2%	3.051/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	54,2%	3.051/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,1%	118/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,2%	68/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,5%	1.942/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,0%	450/mm³ 2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	250.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,365%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:25070309461047

Data:03/07/2025

Paciente:VINICIUS OLIVEIRA DE JESUS

Nasc.:14/07/2002 RG :-

CPF:06317411190

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=207496868029899969864472305395>

