



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Kamilly Cristina de Carvalho Moreno Setor: SETORES DE APOIO ADM E PRODUCAO - CENTRO DE
CPF : 06653459179 CARGO: JOVEM APRENDIZ
RG : / Nascimento: 31/10/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :D151E180B0DEA4546CCC9F086900EA46
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :750167


CPF :066.534.591-79
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :31/10/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/07/2025

Paciente :KAMILLY CRISTINA DE CARVALHO MORENO
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 20 anos
Setor :SETORES DE APOIO ADM E PRODUCAO - CENTRO DE USINAGEM
Função :JOVEM APRENDIZ

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

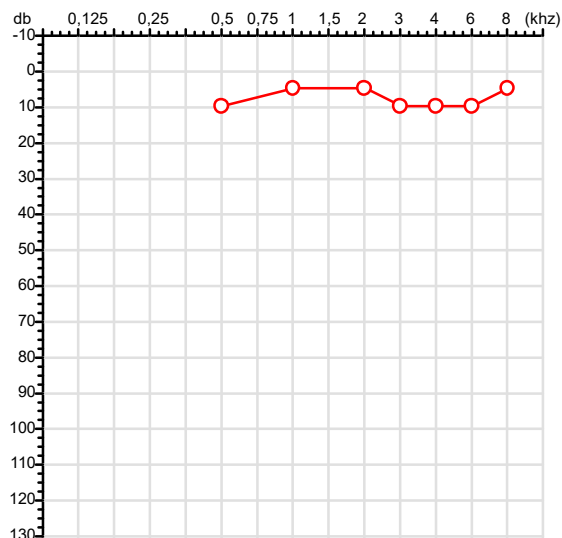

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

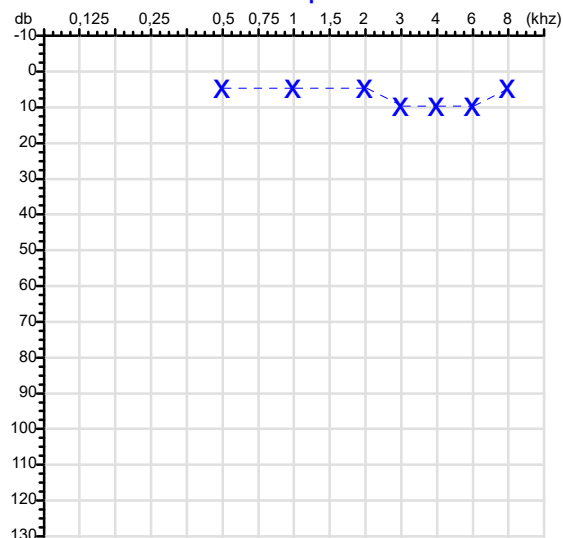

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	10	10	5

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B17022EF2D34092896C3AD4F91D605D0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Kamilly Cristina de Carvalho Moreno*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

PACIENTE: KAMILLY CRISTINA DE CARVALHO MORENO
EXAME: US REGIÃO INGUINAL DIREITA
DATA: 03/07/2025


ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

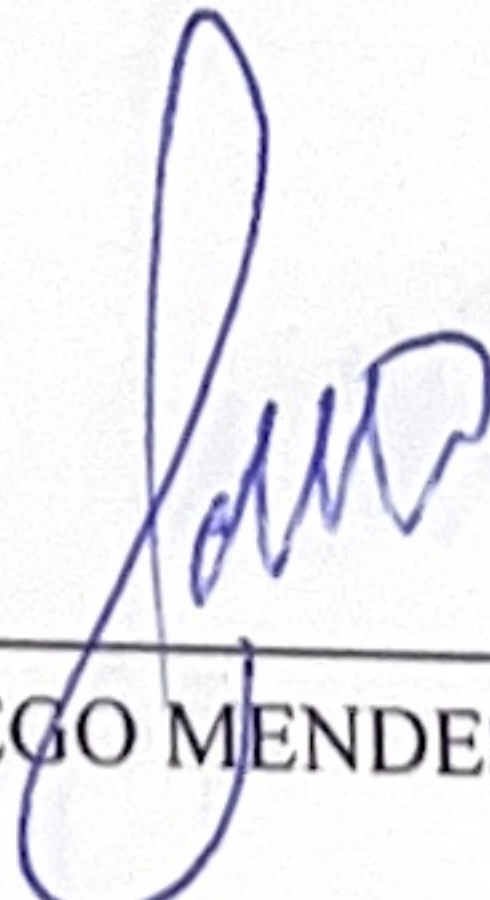
Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255

☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)



UltracenterSaúde

Prazer em Cuidar de você

f@ /ultracentersaude

ultracentersaude.com.br

PACIENTE: KAMILLY CRISTINA DE CARVALHO MORENO
EXAME: US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA
DATA: 03/07/2025


ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

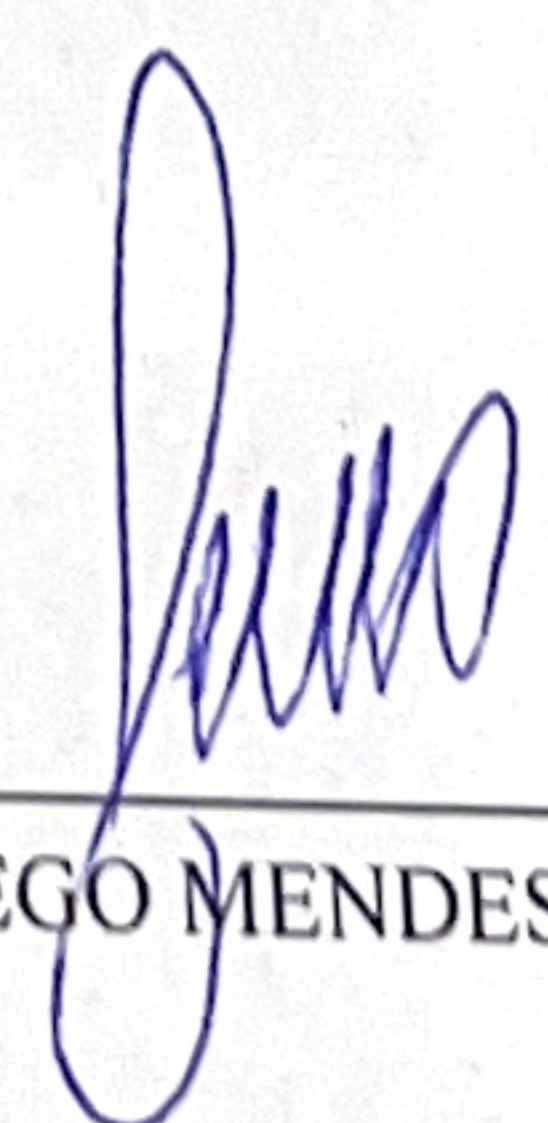
Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255

☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)