



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Thais Silva de Azevedo Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 07157330105 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 26/08/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :69D115AFDD8CD673952EF16BAE029595
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :750559

CPF :071.573.301-05
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :26/08/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/07/2025

Paciente :THAIS SILVA DE AZEVEDO
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 24 anos
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

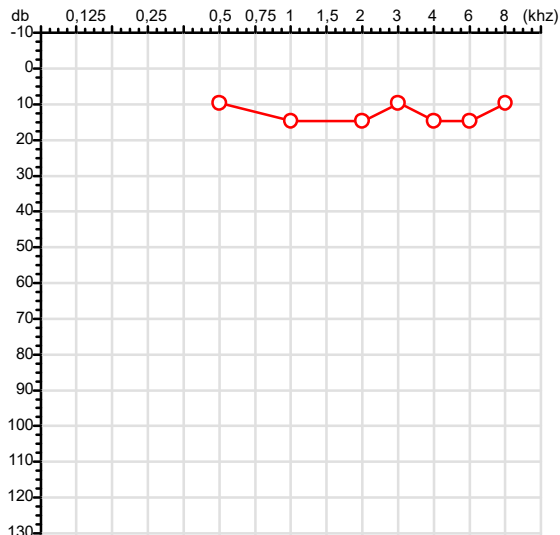

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	15	10	15	15	10

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	15	13	10	15	15	13


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

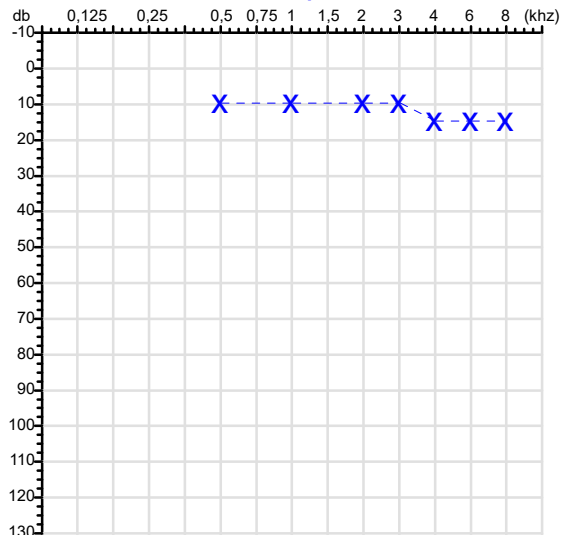

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	10	15	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :43ED31EB7C55917B84A194FFAEF15C01

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thais Silva de Azevedo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 537280	Paciente: Thais Silva de Azevedo	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 04/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07157330105	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**0,7 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 04/07/2025 Liberado em: 10/07/2025 08:26

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 750559
Primeiro Nome:Thais Silva de Azeve
Sobrenome:
Data: 04/07/2025

Data de nascimento26/08/2000
Sexo : Macho
Peso (kg): 84.0
Altura (cm): 160.0

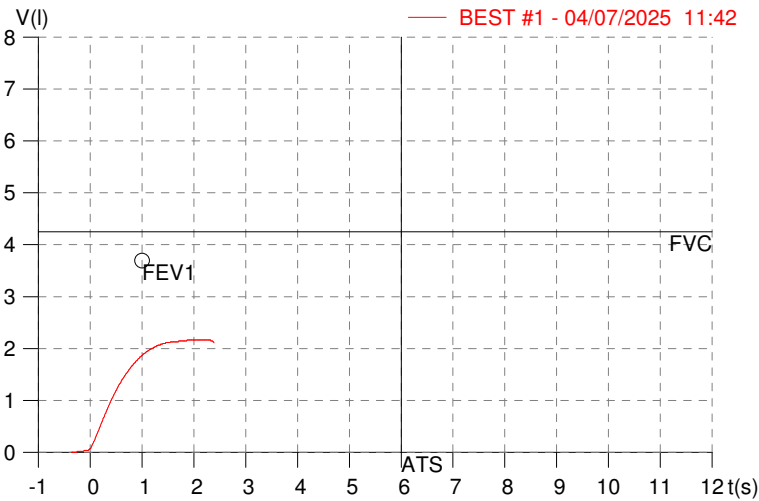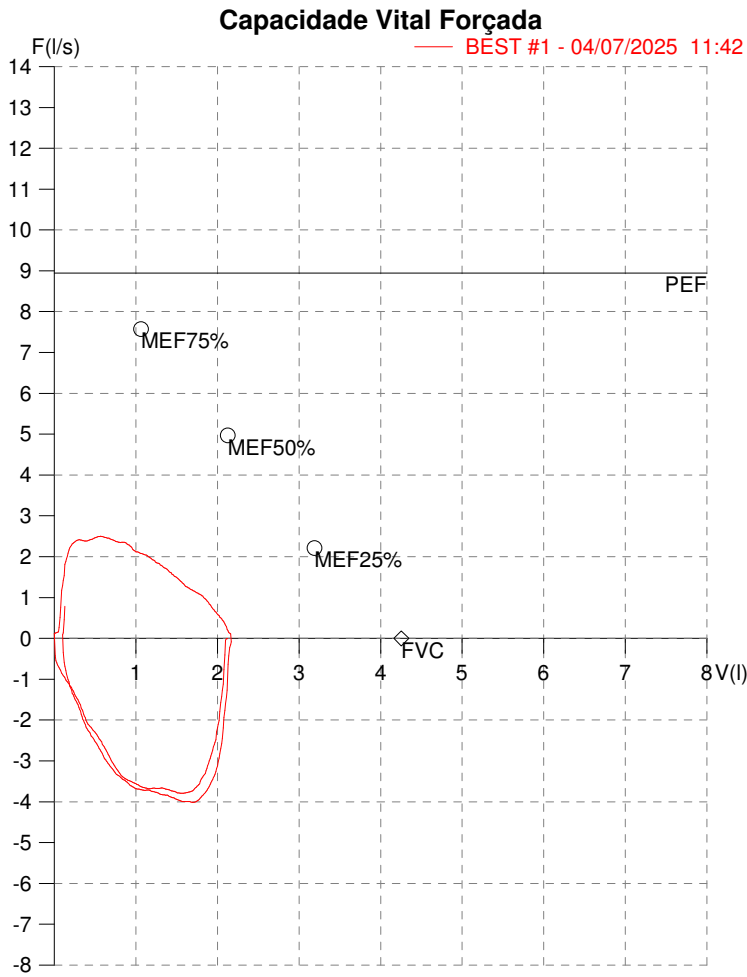

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.25	2.18	51.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.25	2.18	51.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.69	1.87	50.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.94	2.50	28.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.02	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.9	85.6	103.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.77	1.93	40.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.57	2.49	32.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.97	2.07	41.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.21	1.28	57.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	536.5	150.1	28.0

Diagnóstico:
Anormalidade moderada

Impresso 04/07/2025

Cod.: 537280	Paciente: Thais Silva de Azevedo	Sexo: Masculino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 04/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07157330105	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/07/2025 Liberado em: 07/07/2025 10:48

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,47	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.390/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....:	59,3%	4.975/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	59,3%	4.975/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,6%	50/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	50/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	32,7%	2.744/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,8%	571/mm³ 2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	344.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:250704143618

Data:04/07/2025

Paciente:Thais Silva de Azevedo

Nasc.:26/08/2000 RG :-

CPF:07157330105

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=426161780826799516688357050154>



Protocolo:2507041440379

Data:04/07/2025

Paciente:Thais Silva de Azevedo

Nasc.:26/08/2000 RG :-

CPF:07157330105

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.


HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

IMAGEM NODULAR RADIOPACA MEDINDO 0,4 CM E LOCALIZADA NO TERÇO INFERIOR MÉDIO-SUPERIOR DO HEMITÓRAX DIREITO

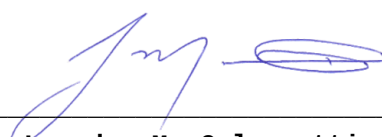

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=681658186240100816291474708902>

