

Exame n.º :751007


CPF :004.858.331-66
CNPJ :22.849.328/0007-05
Nascimento :16/12/1984
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/07/2025

Paciente :Renato Amadeus Dos Santos
Razão :A G B LOGISTICA LTDA
Idade : 40 anos
Setor :GHE - VEICULO
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

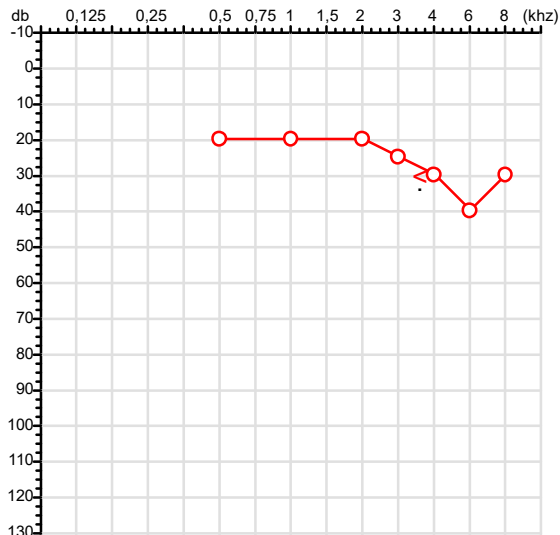

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	30	40	30

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	30	40	32

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

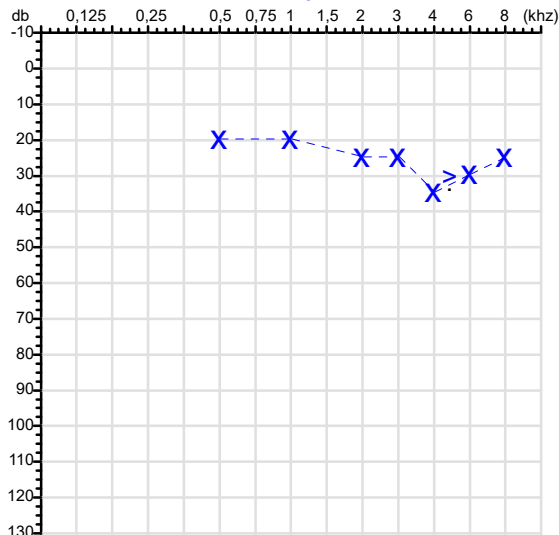

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	30	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	35	30	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :37244D5BC7828CE363EA546A85D1374C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Renato Amadeus Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 537592	Paciente: Renato Amadeus dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 08/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00485833166	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/07/2025 Liberado em: 08/07/2025 12:35

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	4,83	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	15,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	41,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	86,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	31,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	37,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	12,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.650/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		%
Neutrófilos.....	65,2%	4.336/mm³ 50 a 70
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6
Segmentados.....	65,2%	4.336/mm³ 50 a 70
Eosinófilos.....	1,1%	73/mm³ 2 a 4
Basófilos.....	1,2%	80/mm³ 0 a 2
Linfócitos típicos....	23,2%	1.543/mm³ 25 a 35
Linfócitos atípicos...	0,0%	0/mm³ 0
Monócitos.....	9,3%	618/mm³ 2 a 10
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0

Plaquetas

Plaquetas.....	325.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....	15,4	15,0 a 17,9%

Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 25070808473447

Data : 08/07/2025

Paciente : RENATO AMADEUS DOS SANTOS

Nasc. : 16/12/1984 RG : -

CPF : 00485833166

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=233352031853405653611016017612>

