

Exame n.º :751052


CPF :453.207.561-00
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :13/09/1969
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/07/2025

Paciente :Maden Santos da Silva
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 55 anos
Setor :ADMINISTRATIVO (OBRAS)
Função :AUXILIAR DE ENGENHARIA


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

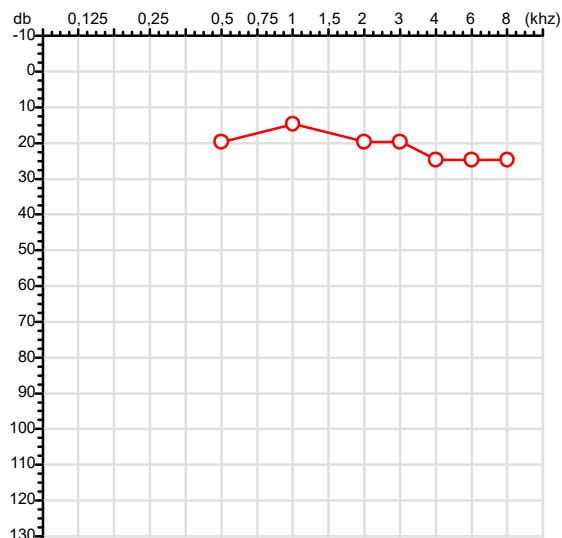

Orelha Esquerda

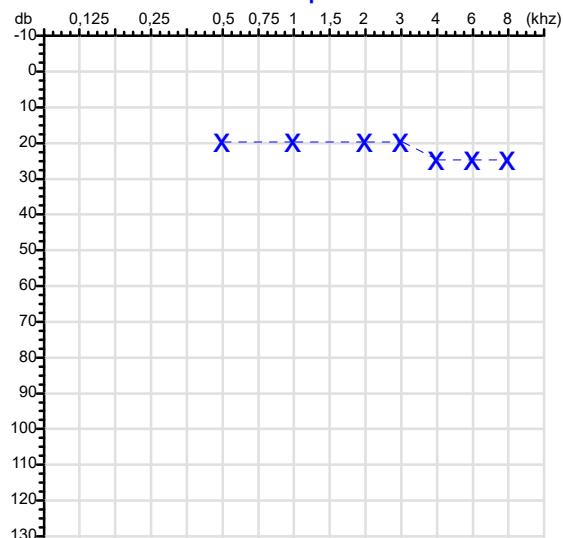

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BCC9FA39CBFF165FBE6C284FCCFCCC46

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Maden Santos da Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	MADEN SANTOS DA SILVA		ID1	751052	Sexo	Masculino	Idade	55,8	Peso (kg)	82,00	Altura (cm)	167,0
Agrupamento	--	D.O.B.	13/09/1969	--	BMI (kg/m2)	29,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:16	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,81	3,80	74		
FEV1	L	1,24	3,03	41		
FEV1/FVC%	%	44,1	79,8	55		
FEV1/Vcmax%	%	44,1	79,8	55		

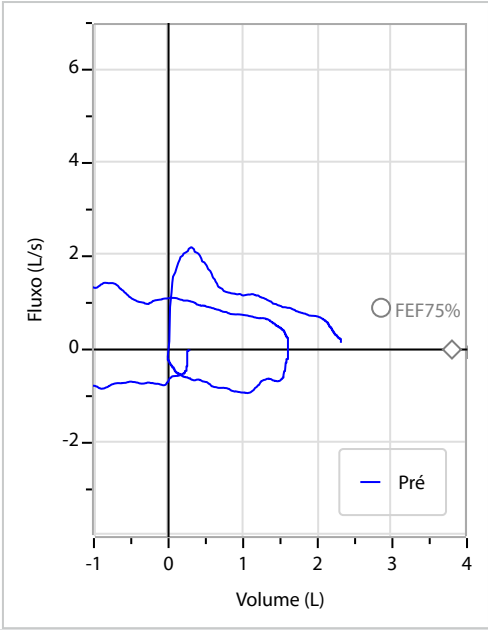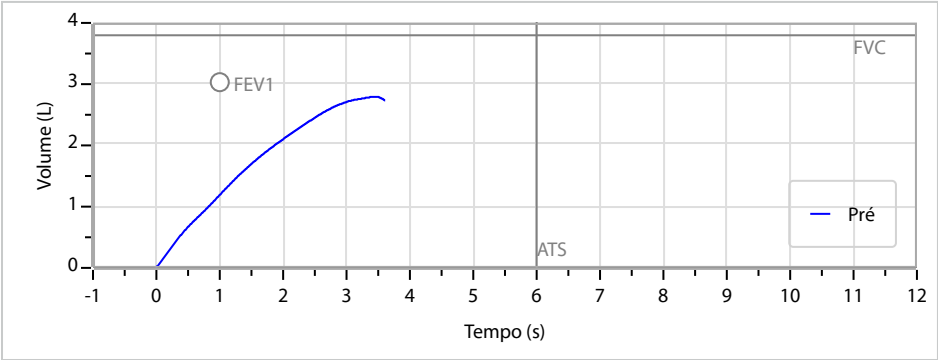

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 44,1% e um valor FVC de 2,81 L que estão abaixo do LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____