


Exame n.º :751056

CPF :920.874.501-53
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :05/08/1977
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/07/2025

Paciente :Aledil Bondespacho de Gusmao
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 47 anos
Setor :GESTAO DE OBRAS
Função :MESTRE DE OBRAS

RG :/

Orelha Direita

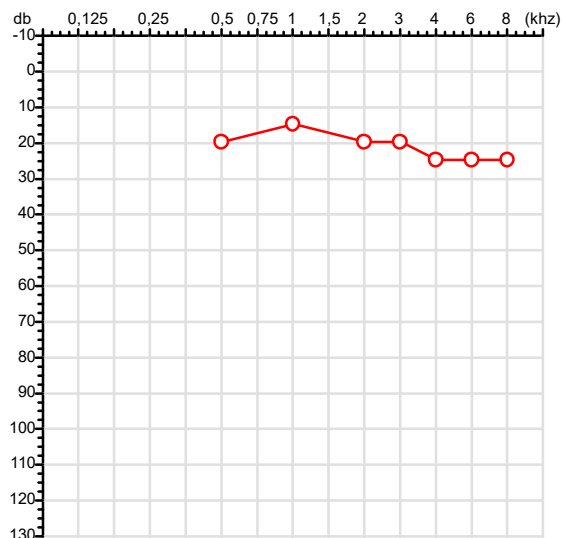

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

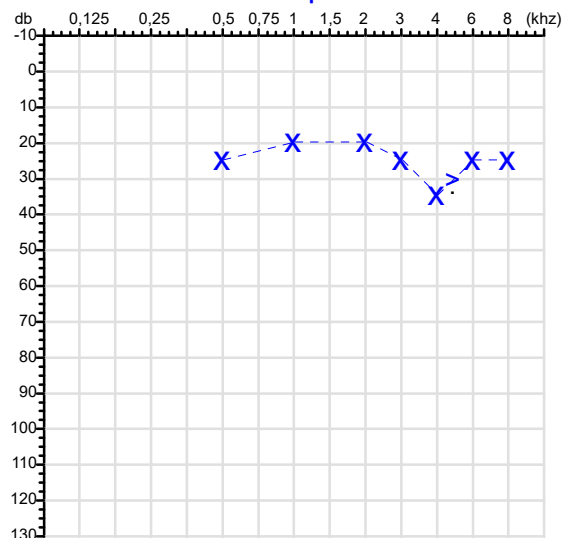

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	35	25	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	35	25	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :6417C1EC03CFF0AEC776213D858DB29C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aledil Bondespacho de Gusmao

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	ALEDIL BONDESPACHO DE GUSMAO		ID1	751056	Sexo	Masculino	Idade	47,9	Peso (kg)	78,00	Altura (cm)	170,0
Agrupamento	--	D.O.B.	05/08/1977	--	BMI (kg/m2)	27,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		08:20	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,01	4,17	72	
FEV1	L	2,96	3,37	88	
FEV1/FVC%	%	98,6	80,8	122	
FEV1/Vcmax%	%	98,6	80,8	122	

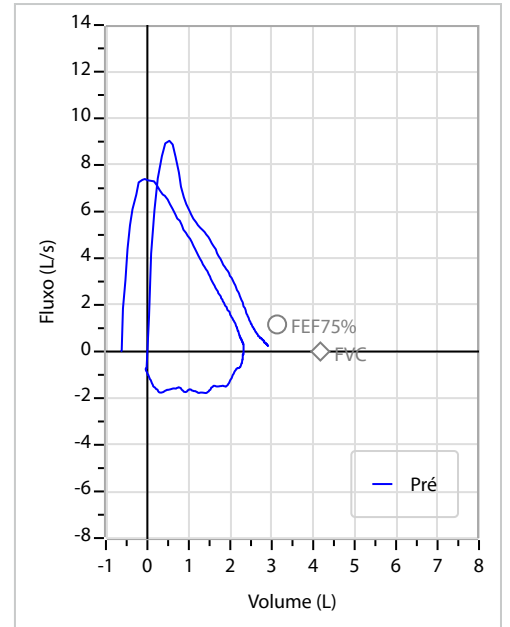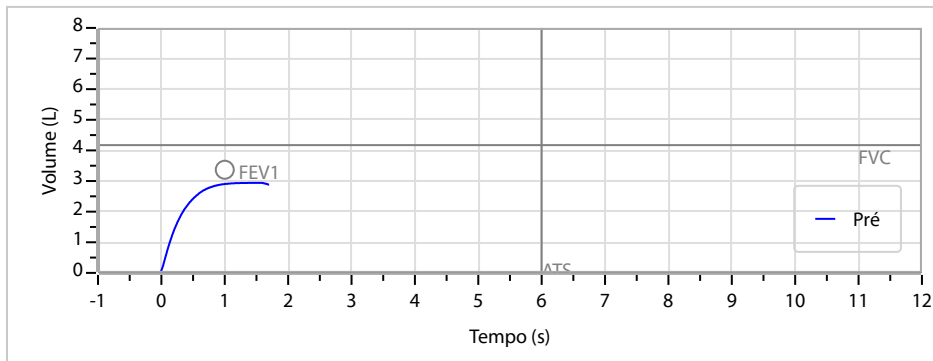

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,01 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____