



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Fernando Vinicius Dos Santos Silva Setor: OPERACIONAL - ALVENARIA
CPF : 09855293347 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 21/04/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :B39CC460500815B6F6BFCAB72F1DE5AA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :751105


CPF :098.552.933-47
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :21/04/2001
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 08/07/2025

Paciente :Fernando Vinicius Dos Santos Silva
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 24 anos
Setor :OPERACIONAL - ALVENARIA
Função :PEDREIRO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

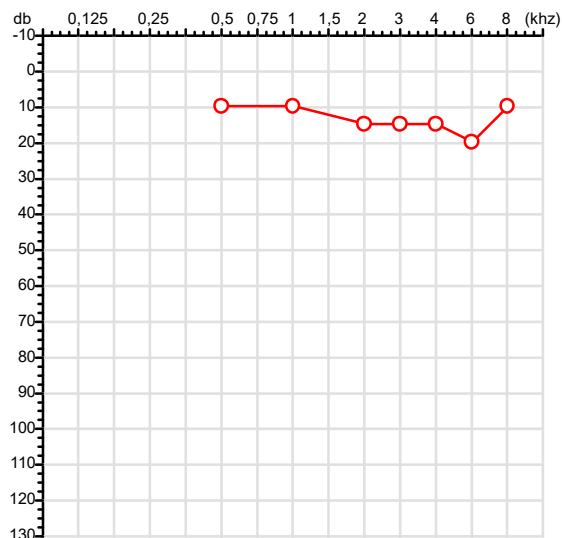

Orelha Esquerda

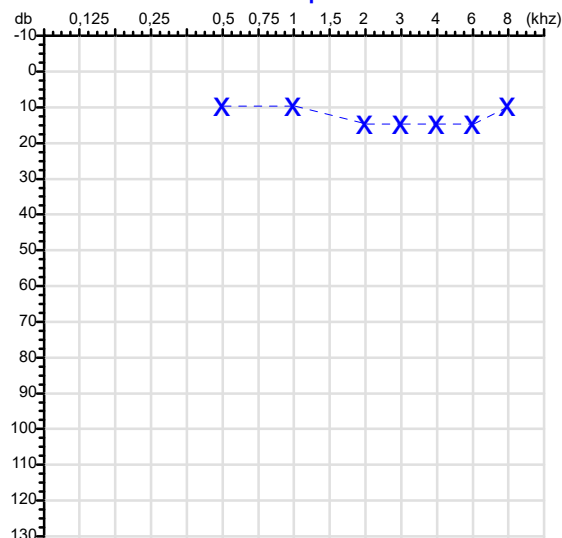

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	10	15	15	15	20	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	10	15	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :278F031A2C5F1E095084920BE26B3B1F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Fernando Vinicius Dos Santos Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	FERNANDO VINICIUS DOS SANTOS SILVA		ID1	751105	Sexo	Masculino	Idade	24,2	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	21/04/2001	--	BMI (kg/m2)	22,2	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:27



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,52	4,91	72	
FEV1	L	3,33	4,18	80	
FEV1/FVC%	%	94,8	85,5	111	
FEV1/Vcmax%	%	94,8	85,5	111	

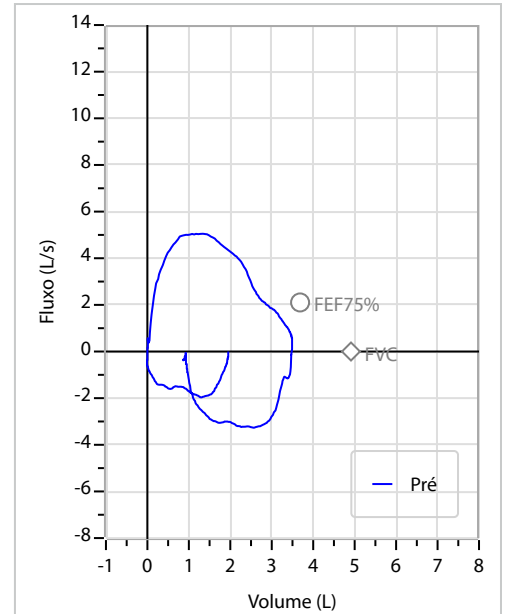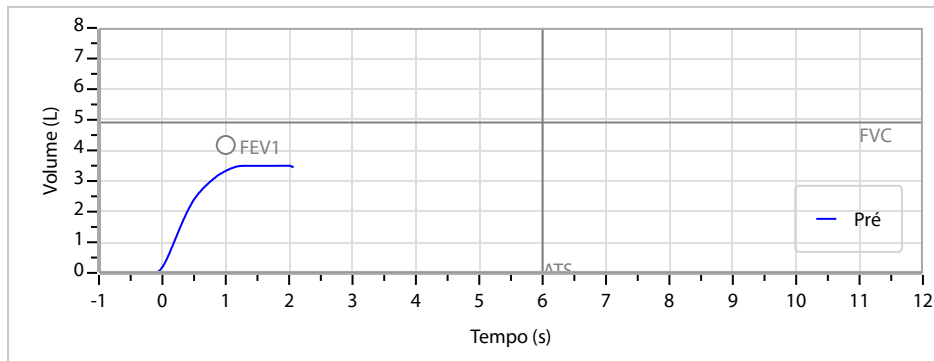

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,52 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo:25070810311947

Data:08/07/2025

Paciente:FERNANDO VINICIUS DOS SANTOS SILVA

Nasc.:21/04/2001 RG :-

CPF:09855293347

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=422249012104654767277771520027>

