



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 54484033000183 Fantasia : RECANTO DO CRIADOR
Razão Social : A C M PERES LTDA
Endereço : RUA MIRANDA REIS N.º 253 Complemento : LOJA FRENTE
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015640

Funcionário

Nome : Joilson de Carvalho Proenca Junior Setor: SERVICOS GERAIS
CPF : 11330505140 Cargo: SERVICOS GERAIS
RG : / Nascimento: 21/06/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :CB3F1C1F3B4E00FF72A707816AE43201
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :751412


CPF :113.305.051-40
CNPJ :54.484.033/0001-83
Nascimento :21/06/2006
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2025

Paciente :Joilson de Carvalho Proenca Junior
Razão :A C M PERES LTDA
Idade : 19 anos
Setor :SERVICOS GERAIS
Função :SERVICOS GERAIS


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

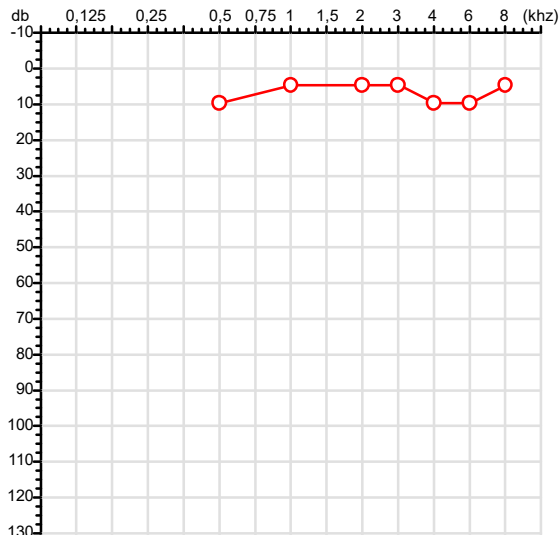

Orelha Esquerda

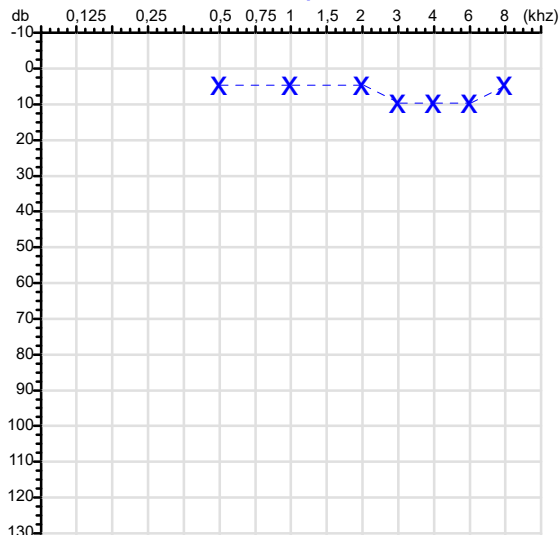

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6578CD82490608A04D6D46C3B62527E3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joilson de Carvalho Proenca Junior

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)