

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>537961            | Paciente:<br><b>Carlos Andre dos Santos</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>42 (A)    |
| Atendido em:<br>09/07/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 01134733119 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/07/2025 Liberado em: 09/07/2025 15:33

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,35</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,3</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>44,1</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>82,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>28,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,7</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,5</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>6.220/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
|                           |                             | % /mm <sup>3</sup>                              |
| Neutrófilos.....:         | <b>51,4%</b>                | <b>3.197/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>51,4%</b>                | <b>3.197/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>2,4%</b>                 | <b>149/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,8%</b>                 | <b>50/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>38,3%</b>                | <b>2.382/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>7,1%</b>                 | <b>442/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>185.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,6/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,150%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,6</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
**Letícia Rodrigues Souza**  
 Biomédica  
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
 Telefone: 65-99295 3662  
 CNES: 3055542

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 751413  
Primeiro Nome: CARLOS ANDRE DOS SAN  
Sobrenome:  
Data: 09/07/2025

Data de nascimento: 30/11/1982  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 75.0  
Altura (cm): 163.0

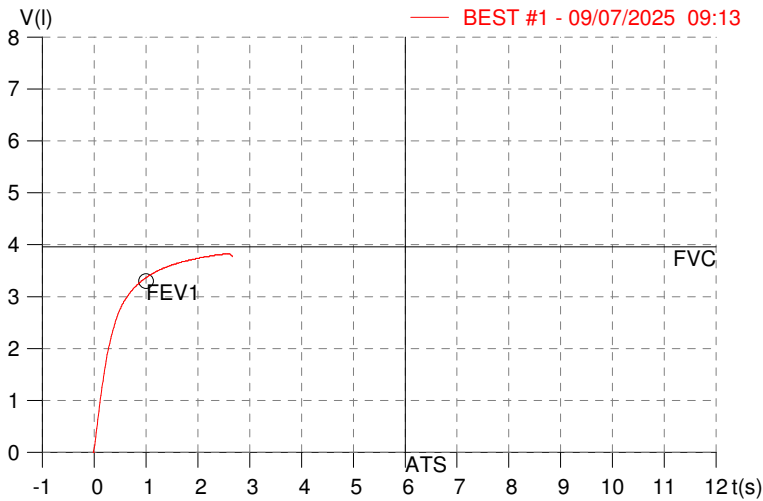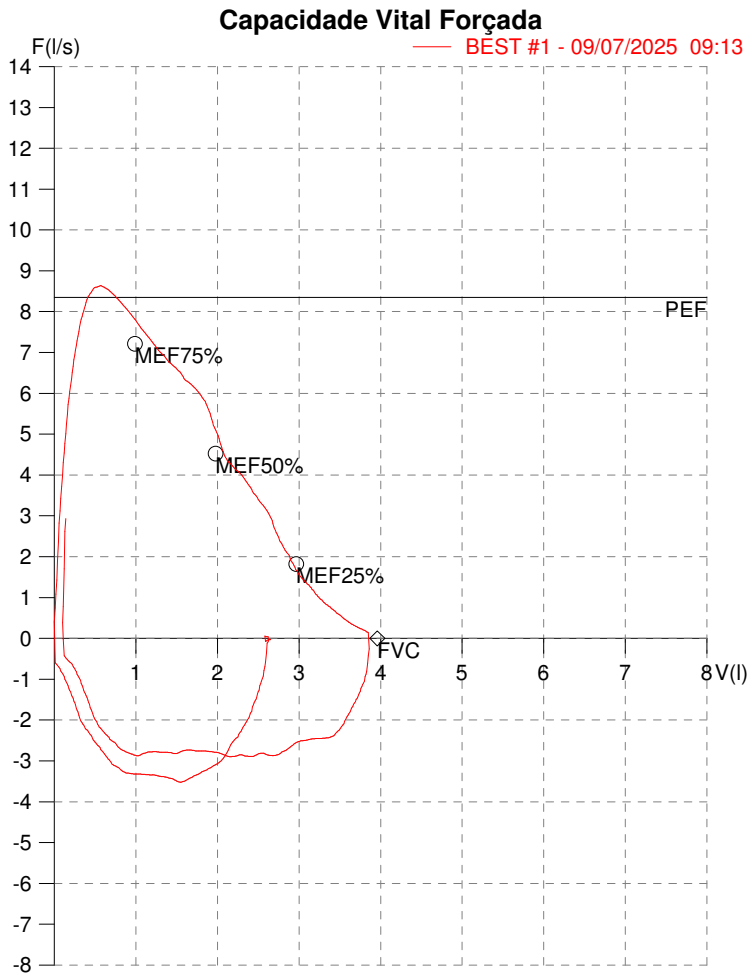

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.96  | 3.87   | 97.7    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.96  | 3.87   | 97.7    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.30  | 3.39   | 102.7   |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.35  | 8.64   | 103.5   |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 2.90   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 79.6  | 87.7   | 110.1   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.06  | 4.39   | 108.2   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.21  | 7.81   | 108.3   |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.53  | 5.22   | 115.3   |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.82  | 1.96   | 107.7   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 2.5    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 501.1 | 518.5  | 103.5   |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 09/07/2025


## Exame n.º :751413

CPF :011.347.331-19  
CNPJ :02.837.996/0001-10  
Nascimento :30/11/1982  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 09/07/2025

Paciente :Carlos Andre Dos Santos  
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Idade : 42 anos  
Setor :PAVIMENTACAO  
Função :ENCARREGADO DE MICROREVESTIMENTOS

RG :/

## Orelha Direita

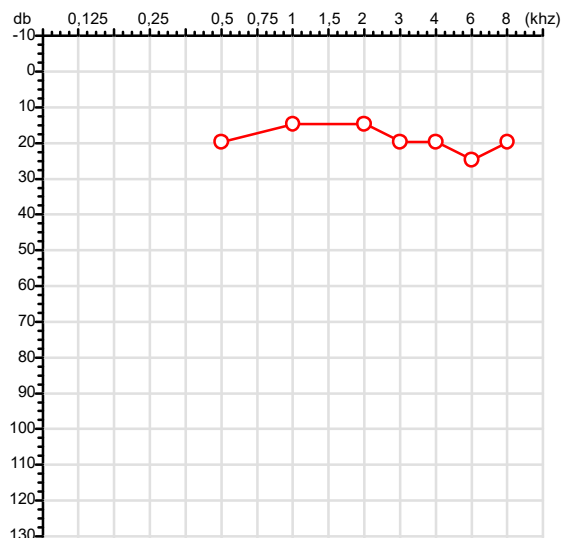

## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 25 | 22 |


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

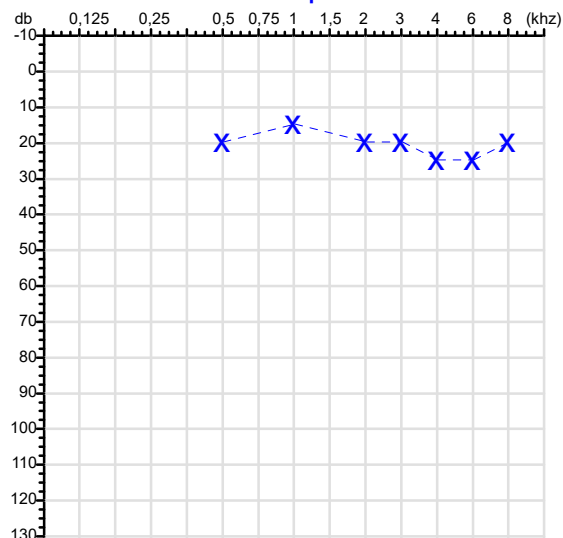

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :301495F5D08EA6F7FDF9AF3C1749A5D0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Carlos Andre Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE  
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA  
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CYPST 32 CEP 78  
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

### Funcionário

Nome : Carlos Andre Dos Santos Setor: PAVIMENTACAO  
CPF : 01134733119 Cargo: ENCARREGADO DE MICROREVESTIMENTOS  
RG : / Nascimento: 30/11/1982

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :96E5BCB094F1992E037F2DEE2EE0D603  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>