



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM  
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM  
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

### Funcionário

Nome : Francisco Erisvan da Conceicao Setor: OPERACIONAL - PINTURA  
CPF : 04937892355 Cargo: GESSEIRO  
RG : / Nascimento: 14/06/1990

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :564D777DD88B902E7656717F300281A8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :049.378.923-55	Paciente :Francisco Erisvan da Conceicao	RG :/
CNPJ :39.904.147/0001-41	Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM	
Nascimento :14/06/1990	Idade : 35 anos	
Motivo :Demissional	Setor :OPERACIONAL - PINTURA	
Reposuo :14h	Função :GESSEIRO	
Data do Exame : 09/07/2025		

**Orelha Direita**

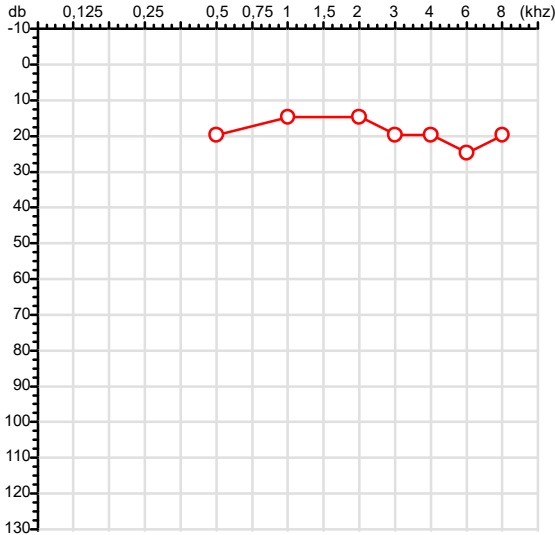

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

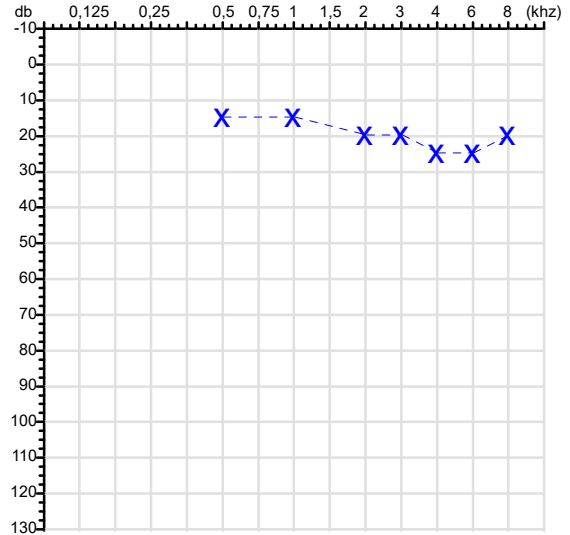

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :77B9702D404DEBEB95646B5875164CC3  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Francisco Erisvan da Conceicao*  
\*\* Assinado por biometria \*\*



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024

**HISMET - MEDICINA DO TRABALHO**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT**  
**Tel. (65)3321-7051**

**ID:** 751449  
**Primeiro Nome:** FRANCISCO ERISVAN DA  
**Sobrenome:**  
**Data:** 09/07/2025

**Data de nascimento:** 14/06/1990  
**Sexo :** Macho  
**Peso (kg):** 68.0  
**Altura (cm):** 175.0

**Capacidade Vital Forçada**

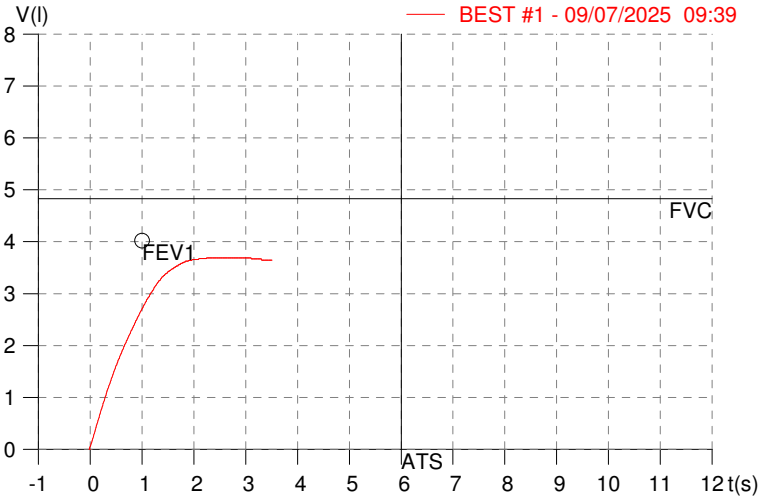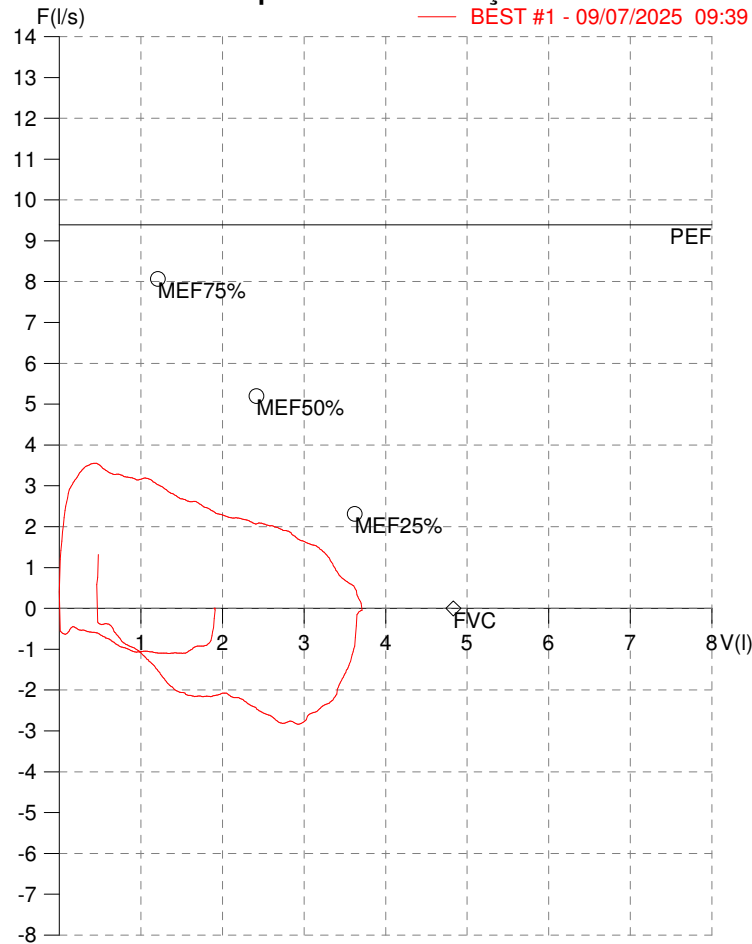

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.83	3.72	77.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.83	3.72	77.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.02	2.70	67.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.39	3.55	37.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.83	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.9	72.5	89.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.59	2.41	52.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.07	3.17	39.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.20	2.42	46.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.32	1.91	82.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.3	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	563.4	213.1	37.8

**Diagnóstico:**  
**Anormalidade Moderado**

Impresso 09/07/2025