



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Roney Guimaraes Paes de Oliveira Setor: MEDIA FORCA - LABORATORIO - MEDIA FORCA
CPF : 05033023179 Cargo: JOVEM APRENDIZ
RG : / Nascimento: 25/09/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :C2985EB366AF53074861C94A5B09B062
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :751450

CPF :050.330.231-79
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :25/09/2004
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/07/2025

Paciente :Roney Guimaraes Paes de Oliveira
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 20 anos
Setor :MEDIA FORCA - LABORATORIO - MEDIA FORCA
Função :JOVEM APRENDIZ

RG :/

Orelha Direita

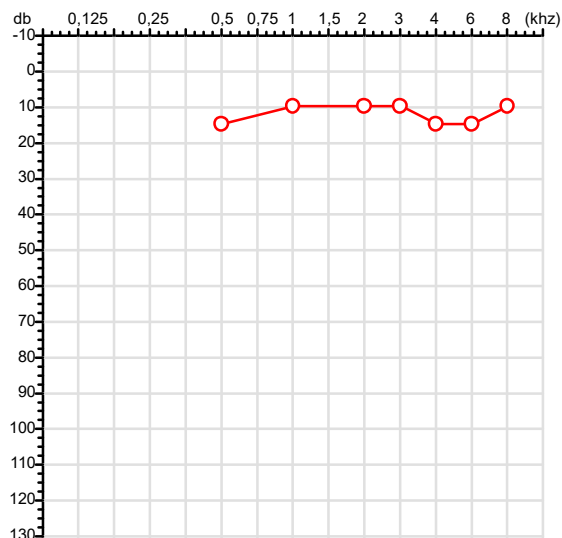

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

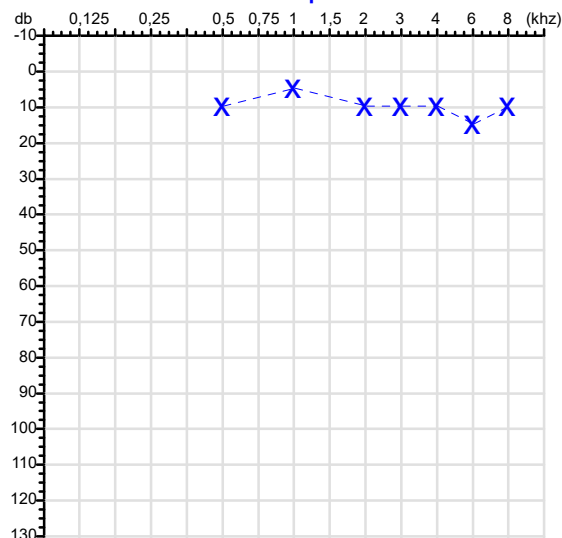

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	10	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	10	15	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :77FE4D469047827AD91AD7D79CBF7173

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Roney Guimaraes Paes de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

PACIENTE: RONEY GUIMARAES PAES DE OLIVEIRA
EXAME: US REGIÃO INGUINAL DIREITA
DATA: 09/07/2025

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

Presença de saco herniário em região inguinal direita, com retorno do seu conteúdo após término da manobra de Valsalva.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:
Hérnia inguinal direita.


Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255
☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)

PACIENTE: RONEY GUIMARAES PAES DE OLIVEIRA
EXAME: US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA
DATA: 09/07/2025

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.


Drº DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ
Av. General Valle, 350 A
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255
☑ (65) 99295-3662 (Whatsapp)