



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15482315000351 Fantasia : HB20 CONSTRUCOES
Razão Social : HB20 CONSTRUCOES LTDA
Endereço : AVENIDA HISTORIADOR RUBENS N.º 1015 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78055725

Funcionário

Nome : Maria Aparecida Alves da Silva Setor: OBRA
CPF : 01903114101 Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
RG : / Nascimento: 26/01/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

Dra Flávia Battistuz
Médica
CRM-MT 15749

Dra. Flavia Battistuz
CRM-MT 15709
NIS

Autenticação Assintatura :503D56EE0F7101E7F6476300BE1105DA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :751982

CPF :019.031.141-01
CNPJ :15.482.315/0003-51
Nascimento :26/01/1987
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/07/2025

Paciente :Maria Aparecida Alves da Silva
Razão :HB20 CONSTRUÇOES LTDA
Idade : 38 anos
Setor :OBRA
Função :ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RG :/

Orelha Direita

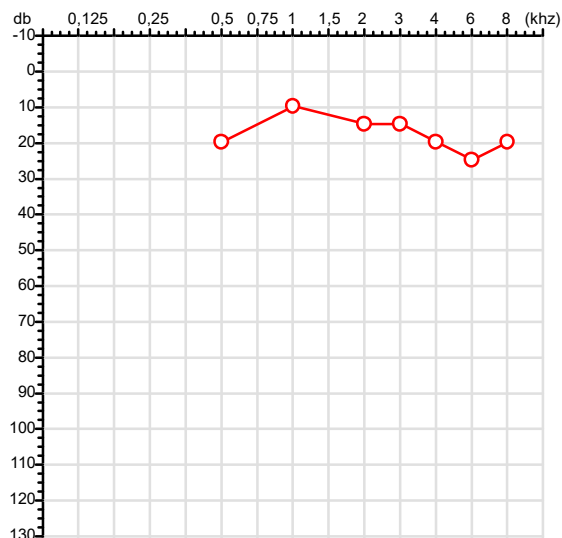

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

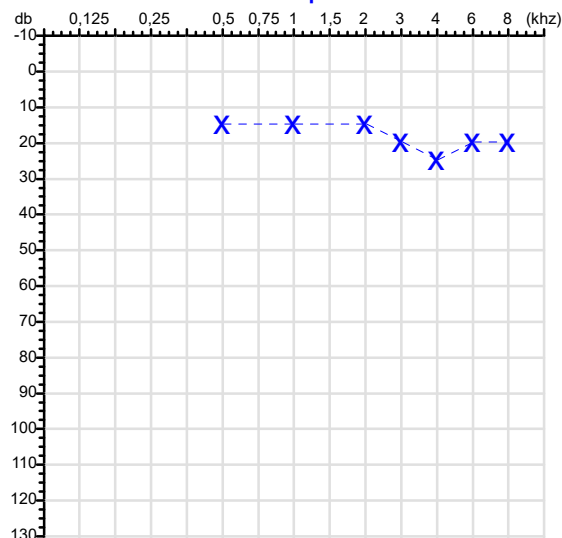

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D559BE6D6A0D6F0A5208F2D064C8A267

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Maria Aparecida Alves da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25071109270646

Data : 11/07/2025

Paciente : MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA

Nasc. : 26/01/1987 RG : -

CPF : 01903114101

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 80BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
78718416110935332314123

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=118199878718416110935332314123>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

