



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Geovani Bispo de Assuncao Setor: FARINHA
CPF : 09102509105 Cargo: OPERADOR PROCESSO DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 24/04/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 14 de julho de 2025

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :0F4E8E35F6E045A9D37BF5C6B0F52763
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :752369


CPF :091.025.091-05
CNPJ :11.392.754/0001-50
Nascimento :24/04/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/07/2025

Paciente :Geovani Bispo de Assuncao
Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Idade : 25 anos
Setor :FARINHA
Função :OPERADOR PROCESSO DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

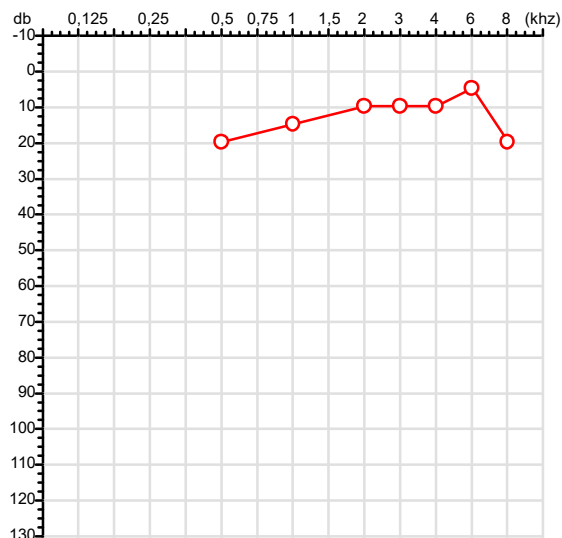

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	10	10	10	5	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	10	15	10	10	5	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :095E5BD8C4BC284F02E9B52D12313F11

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Geovani Bispo de Assuncao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda

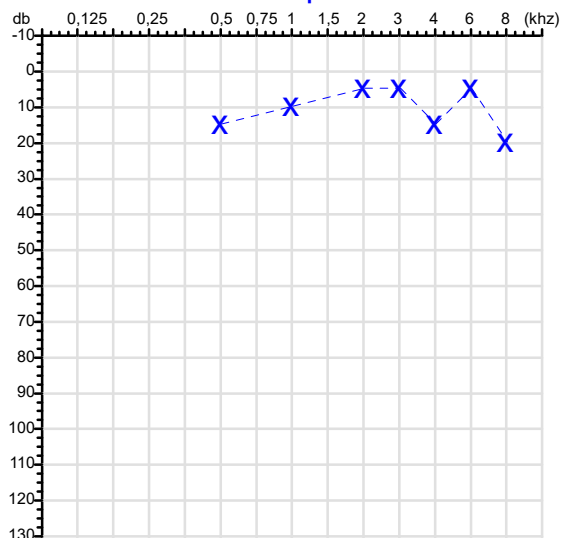

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	5	5	15	5	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	5	10	5	15	5	8

Laudo Clínico OE


Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 14/07/2025
Primeiro Nome: GEOVANI BISPO DE
Sobrenome: ASSUNÇÃO
Altura (cm): 180.0
Peso (kg): 77.0

Data de nascimento: 24/04/2000
Sexo: Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

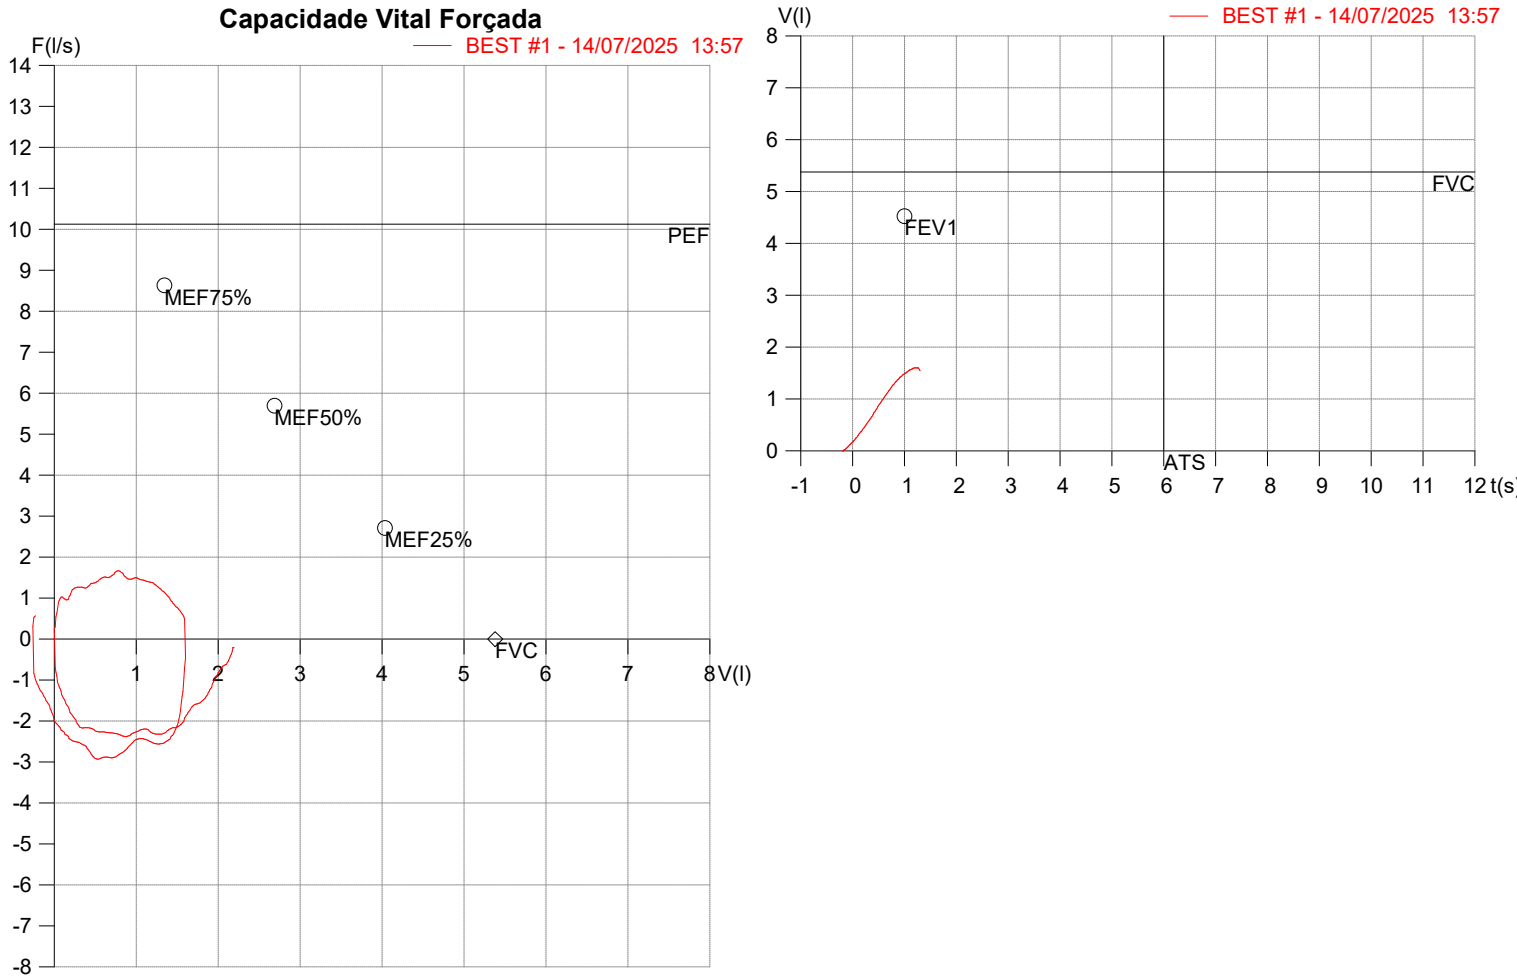

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.38	1.62	30.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.38	1.62	30.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.52	1.49	32.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.13	1.66	16.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.93	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.7	92.3	111.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.12	1.46	28.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.63	1.24	14.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.70	1.66	29.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.71	1.38	50.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	607.6	99.8	16.4

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada



Nome: GEOVANI BISPO DE ASSUNCAO

Data Nasc.: 24/04/2000

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 14/07/2025

Protocolo: 957361

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 671530

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach

CRM-MT 8230 RQE N° 4157

**Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.**

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1