

Exame n.º :753038


CPF :574.351.032-68
CNPJ :22.765.917/0001-10
Nascimento :27/06/1977
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 16/07/2025

Paciente :Hilton Lira Silva
Razão :HL TREINAMENTOS, CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Idade : 48 anos
Setor :GERAL
Função :ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RG :3061263/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

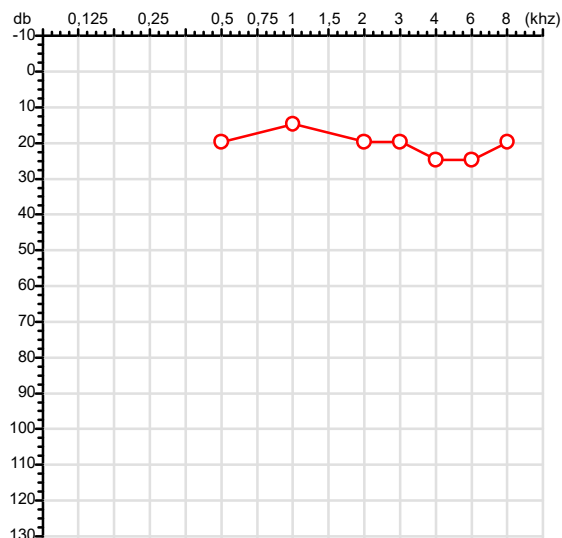

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

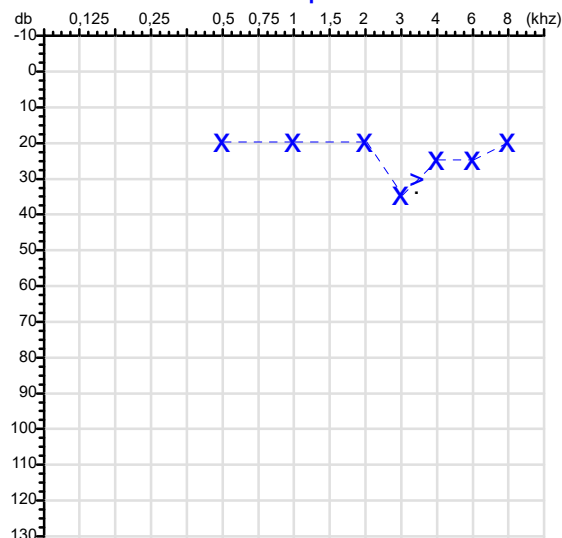

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	35	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	35	25	25	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E6E768A87C4E11328AF62A170CE1A4A8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Hilton Lira Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 22765917000110 Fantasia : HL CONSULTORIA
Razão Social : HL TREINAMENTOS, CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
Endereço : AVENIDA D N.º 133 Complemento : QUADRA10 COND GARCA BRANCA
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78096440

Funcionário

Nome : Hilton Lira Silva Setor: GERAL
CPF : 57435103268 Cargo: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
RG : 3061263 / SSP/MT Nascimento: 27/06/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :F3E2D48EF775184D716B49530E21386C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>