

Exame n.º :753095


CPF :730.736.521-91
CNPJ :37.463.254/0004-07
Nascimento :04/04/1985
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 16/07/2025

Paciente :Thiago Augusto Silva Campos
Razão :AGROPECUARIA PIRAPORA LTDA
Idade : 40 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA


RG :12631027/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

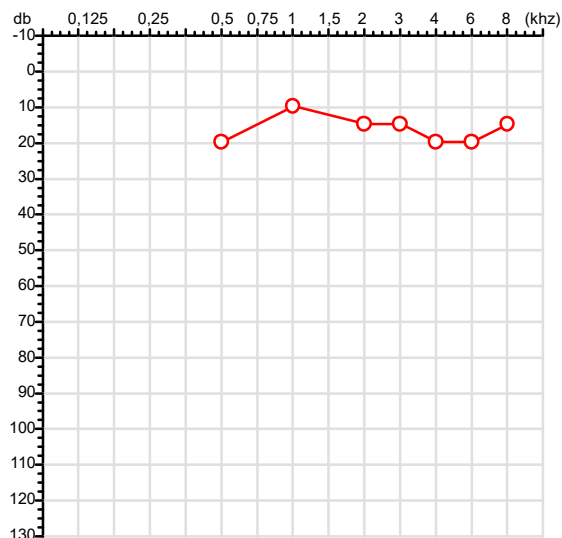

Orelha Esquerda

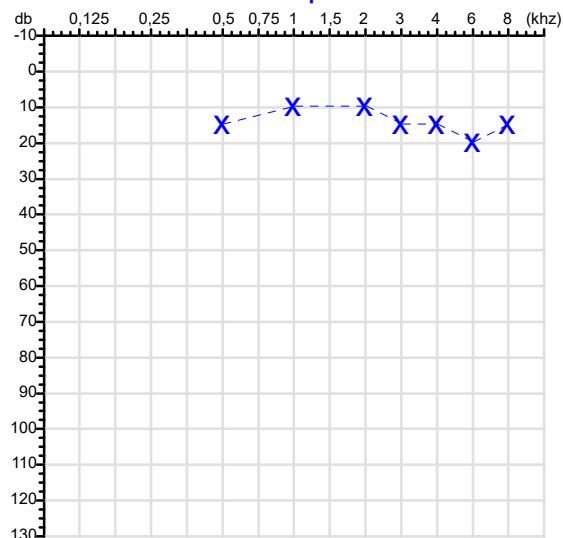

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :F4614130102BF25AFF60E7D67CAD0489

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Thiago Augusto Silva Campos*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 753095
Primeiro Nome: Thiago Augusto Silva
Sobrenome:
Data: 16/07/2025

Data de nascimento: 04/04/1985
Sexo : Macho
Peso (kg): 95.0
Altura (cm): 184.0

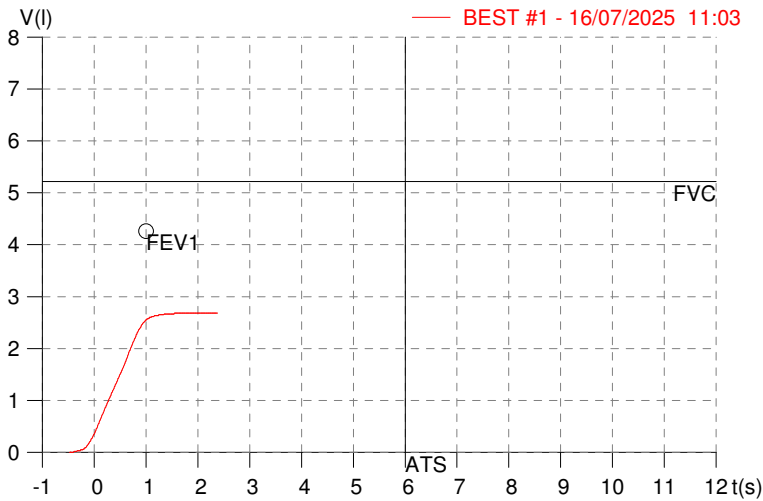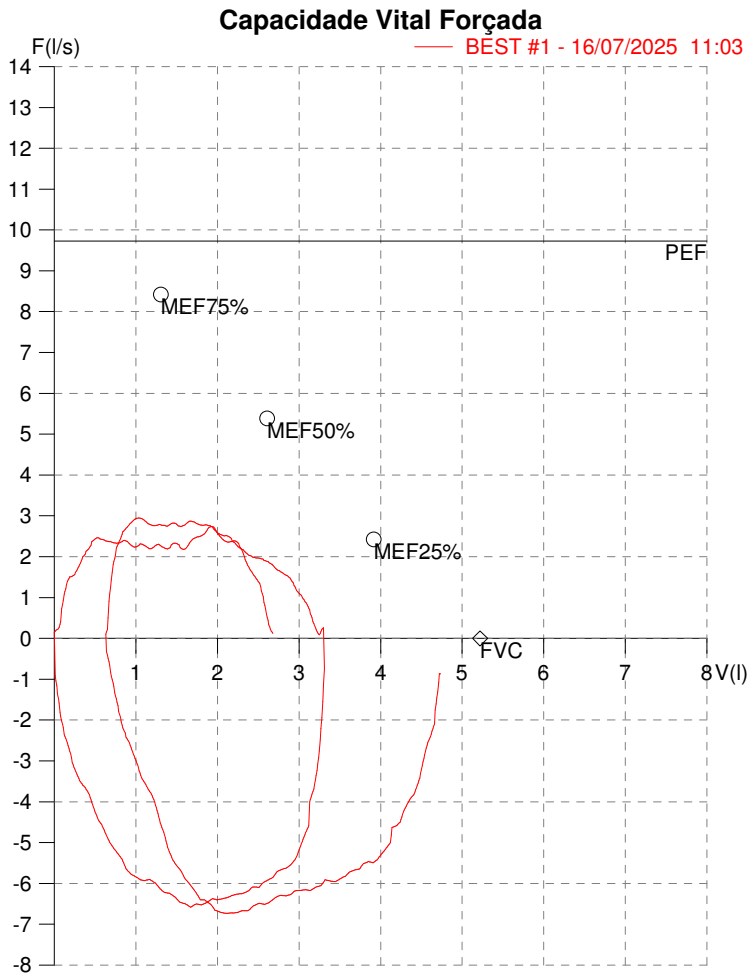

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.22	2.70	51.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.22	2.70	51.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.26	2.55	59.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.73	2.74	28.1
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.0	94.3	117.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.55	2.35	51.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.42	2.37	28.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.38	2.21	41.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.42	2.52	104.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	583.7	164.3	28.1

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 16/07/2025