



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Jose Deyson Gomes Setor: OPERACIONAL - ELETRICA II
CPF : 04080277547 Cargo: ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE
RG : / Nascimento: 06/11/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 17 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura :D82F50E7019E5B914D897D184A0F99FE
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :753189

CPF :040.802.775-47 Paciente :Jose Deyson Gomes RG :/
 CNPJ :39.904.147/0001-41 Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
 Nascimento :06/11/1987 Idade : 37 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais : OPERACIONAL - ELETRICA II
 Repouso :14h Função :ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE
 Data do Exame : 17/07/2025

Audiometria

Orelha Direita

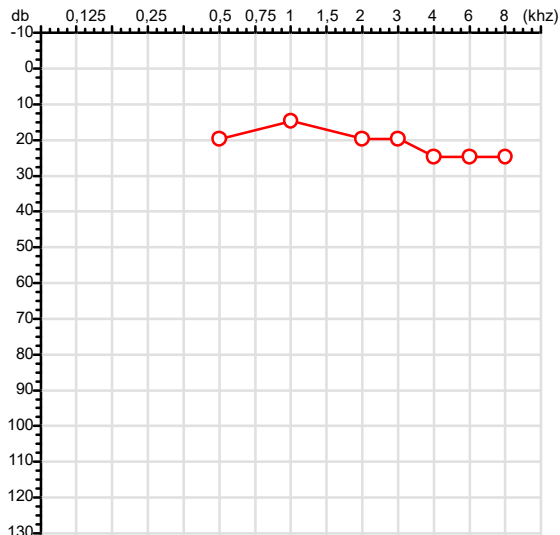

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

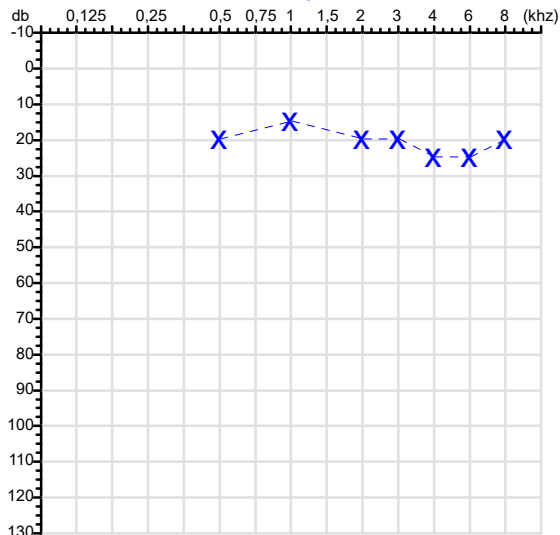

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :875FC8ACB071EAD7BB61F7A70A987DBB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Deyson Gomes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 753189

Paciente

Nome : JOSE DEYSON GOMES

CPF : 04080277547

RG : /

Cargo : ELETRICISTA DE FORÇA E CONTROLE

Nascimento : 06/11/1987

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 17 de julho de 2025



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que será aberta.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação



Protocolo:25071709274948

Data:17/07/2025

Paciente:JOSE DEYSON GOMES

Nasc.:06/11/1987 RG :-

CPF:04080277547

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 69BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=558006119028782675403380712767>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25071709392748

Data:17/07/2025

Paciente:JOSE DEYSON GOMES

Nasc.:06/11/1987 RG :-

CPF:04080277547

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=823433203159807094725031803426>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 753189
Primeiro Nome: JOSE DEYSON GOMES
Sobrenome:
Data: 17/07/2025

Data de nascimento: 06/11/1987
Sexo : Macho
Peso (kg): 71.0
Altura (cm): 170.0

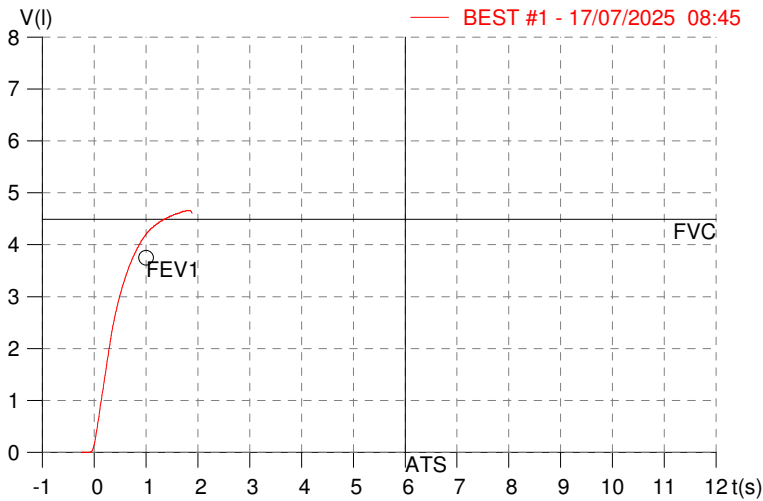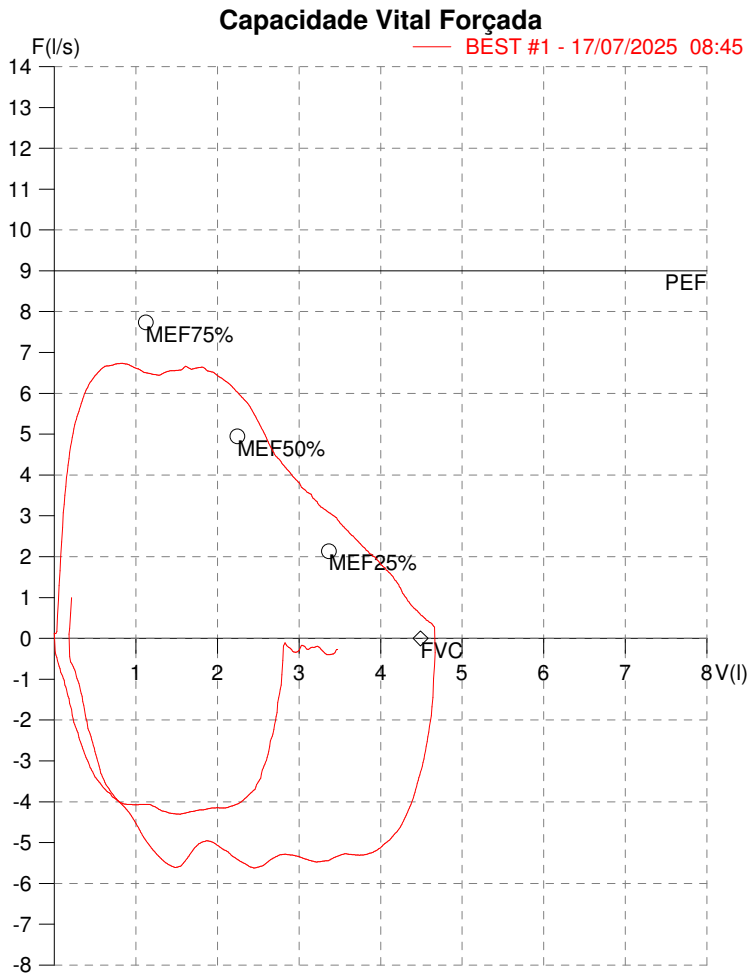

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.49	4.67	104.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.49	4.67	104.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.75	4.19	111.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.00	6.73	74.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.62	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.6	89.7	111.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.41	4.83	109.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.74	6.49	83.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.95	5.87	118.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.14	2.81	131.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	539.8	404.0	74.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 17/07/2025

Cod.: 539500	Paciente: Jose Deyson Gomes	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 17/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04080277547	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

83 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 17/07/2025 13:31

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

79 mg/dL

18/04/2023

85 mg/dL

08/05/2024

82 mg/dL

15/05/2025



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 539500	Paciente: Jose Deyson Gomes	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 17/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04080277547	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 17/07/2025 Liberado em: 18/07/2025 09:45

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,84	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	94,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.390/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
		%		/mm ³
Neutrófilos.....:	58,1%	4.294/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	58,1%	4.294/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,4%	177/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,2%	89/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,6%	1.966/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	11,7%	865/mm³	2 a 10	400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0

Plaquetas

Plaquetas.....:	156.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,150%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:25071709034047

Data:17/07/2025

Paciente:JOSE DEYSON GOMES


Nasc.:06/11/1987 RG :-

CPF:04080277547

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

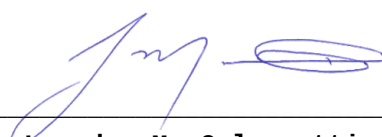

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=450416153627275670403767322284>

