



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Wesley Martins Dos Reis Setor: FORCA - MONTAGEM ELETRICA - FORCA
CPF : 08243181105 Cargo: MONTADOR ELETRICO II
RG : / Nascimento: 23/05/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura :1D11F194D04622169ED04D6980A7474E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :753884

CPF :082.431.811-05 Paciente :WESLEY MARTINS DOS REIS RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Nascimento :23/05/2001 Idade : 24 anos
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :FORÇA - MONTAGEM ELETRICA - FORÇA
Repouso :14h Função :MONTADOR ELETRICO II
Data do Exame : 21/07/2025

Audiometria

Orelha Direita

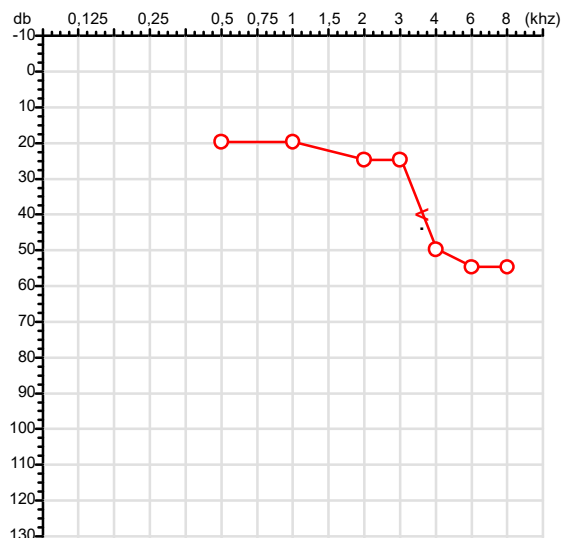

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	50	55	55

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	50	55	43

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

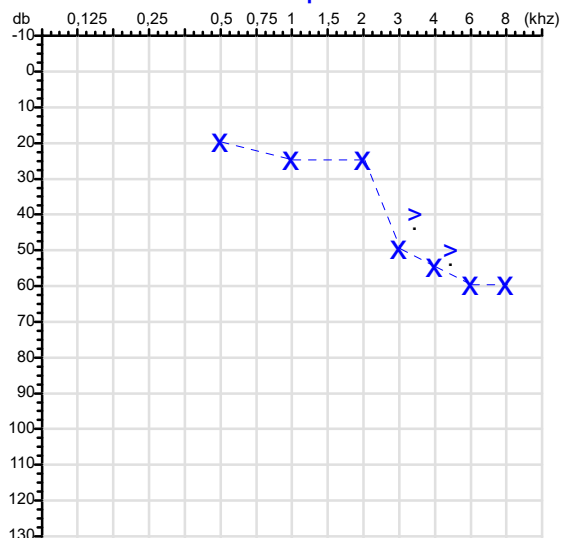

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	25	50	55	60	60

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	25	23	50	55	60	55

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente em rampa

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0512BBC095B3A88F92E8E8B0B66D292F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Wesley Martins Dos Reis



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024

Nome	WESLEY MARTINS DOS REIS		ID1	753884	Sexo	Masculino	Idade	24,1	Peso (kg)	73,00	Altura (cm)	181,0
Agrupamento	--		D.O.B.	23/05/2001	ID2	--	BMI (kg/m2)	22,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--
Técnico	--		Médico		Classe 2		Etnia		Outros/Não Especificado			--

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão		Posição do Teste	
		07:33		GLI		SENTADO	

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,99	5,33	75	
FEV1	L	3,90	4,50	87	
FEV1/FVC%	%	97,8	85,1	115	
FEV1/Vcmax%	%	97,8	85,1	115	

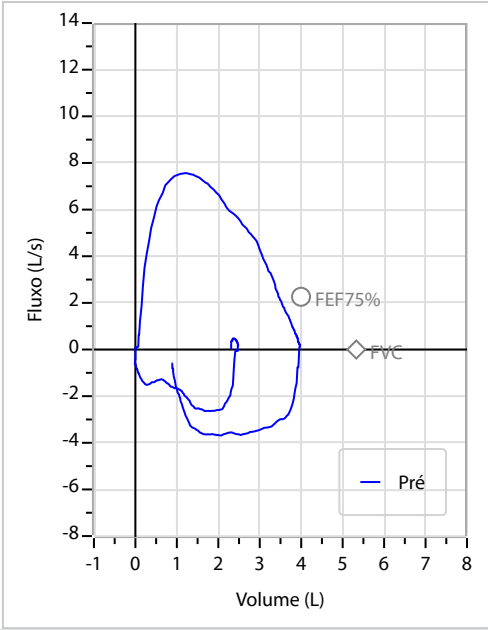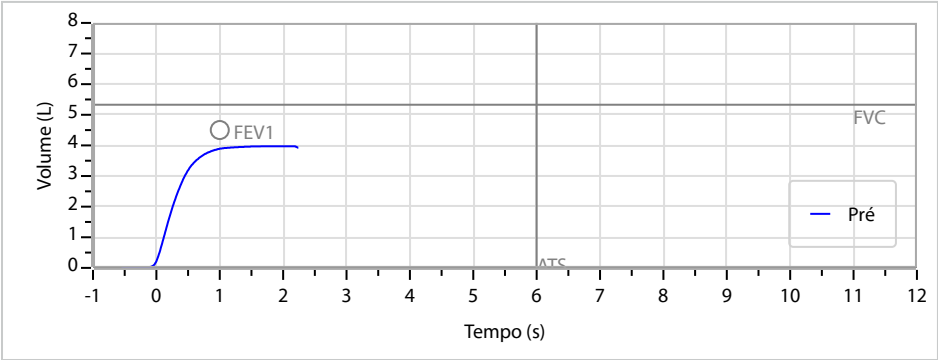

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,99 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo : 2507210856299

Data : 21/07/2025

Paciente : WESLEY MARTINS DOS REIS

Nasc. : 23/05/2001 RG : -

CPF : 08243181105

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=634789401484719146339785846337>

