



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOCYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Ariclay Ramos da Conceicao Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 74674080215 Cargo: APONTADOR DE MAO-DE-OBRA
RG : / Nascimento: 25/02/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :9BE46970496B3193D97792413BEA9E18
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :753962


CPF :746.740.802-15
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :25/02/1985
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/07/2025

Paciente :ARICLAY RAMOS DA CONCEICAO
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 40 anos
Setor :TERRAPLANAGEM
Função :APONTADOR DE MAO-DE-OBRA


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

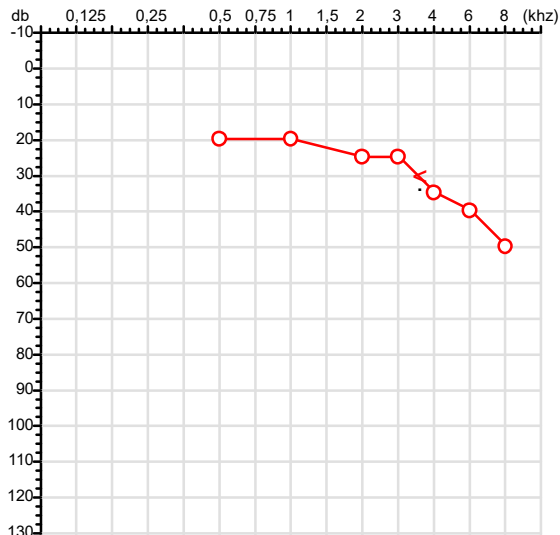

Orelha Esquerda

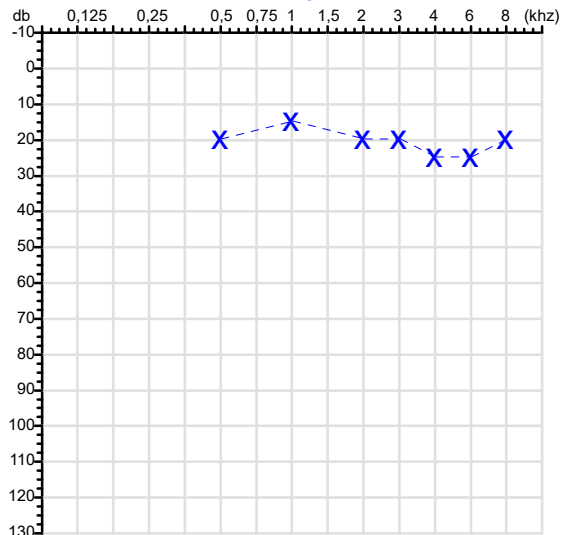

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	35	40	50

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	35	40	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B239388E1B74EBA4E2FEBBAA20E40090

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Ariclay Ramos da Conceicao*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 753962
Primeiro Nome: ARICLAY RAMOS DA CON
Sobrenome:
Data: 21/07/2025

Data de nascimento: 25/02/1985
Sexo : Macho
Peso (kg): 80.0
Altura (cm): 175.0

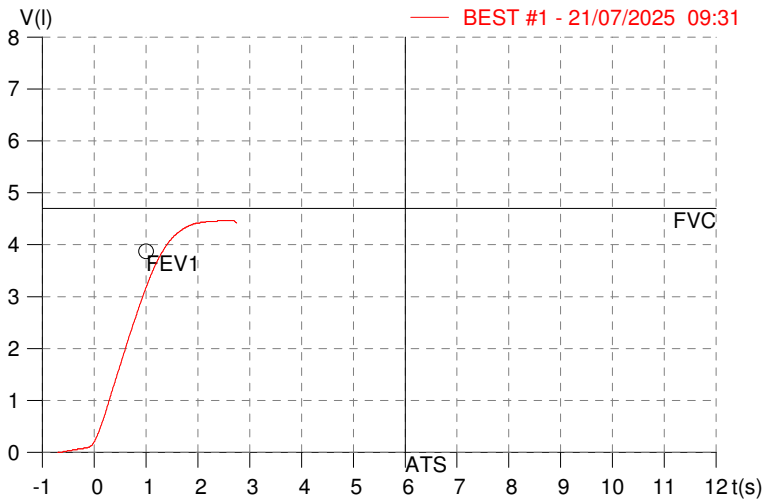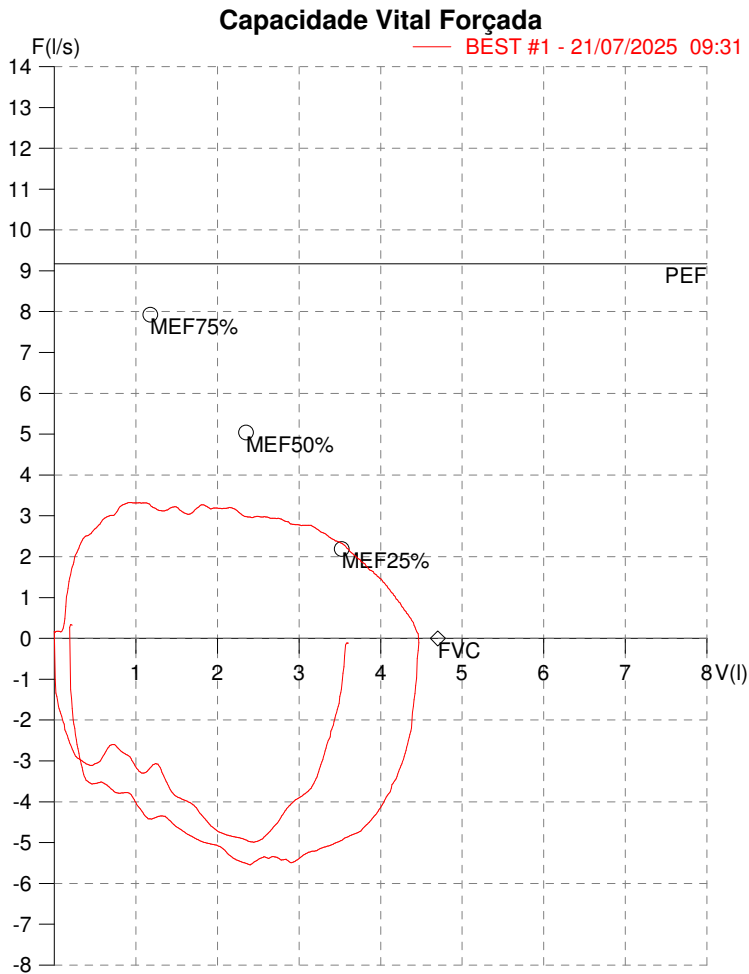

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.70	4.48	95.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.70	4.48	95.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.87	3.14	81.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.18	3.33	36.2
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.55	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.0	70.0	87.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.38	3.02	68.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.93	3.31	41.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.04	3.11	61.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.19	2.51	114.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	550.5	199.5	36.2

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 21/07/2025

Cod.: 540078	Paciente: Ariclay Ramos da Conceicao	Sexo: Masculino	Idade: 40 (A)
Atendido em: 21/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 74674080215	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/07/2025 Liberado em: 21/07/2025 16:43

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,28	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.150/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	45,8%	2.817/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	45,8%	2.817/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	10,1%	621/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	43/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	35,1%	2.159/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,3%	510/mm³	2 a 10	400 a 1000


Plaquetas

Plaquetas.....:	532.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,2/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,490%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,9	15,0 a 17,9%

Plaquetas repetida e confirmada(automação/lâmina) com a mesma amostra.



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542