



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM  
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM  
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

### Funcionário

Nome : Alisson Mota da Silva Setor: OPERACIONAL - HIDRAULICA  
CPF : 08589910555 Cargo: ENCANADOR  
RG : / Nascimento: 06/01/2004

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :F9A89E1258A23B10A6416355C18FF61F  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :754007

CPF :085.899.105-55  
CNPJ :39.904.147/0001-41  
Nascimento :06/01/2004  
Motivo :Demissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 21/07/2025

Paciente :Alisson Mota da Silva  
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM  
Idade : 21 anos  
Setor :OPERACIONAL - HIDRAULICA  
Função :ENCANADOR

RG :/

## Orelha Direita

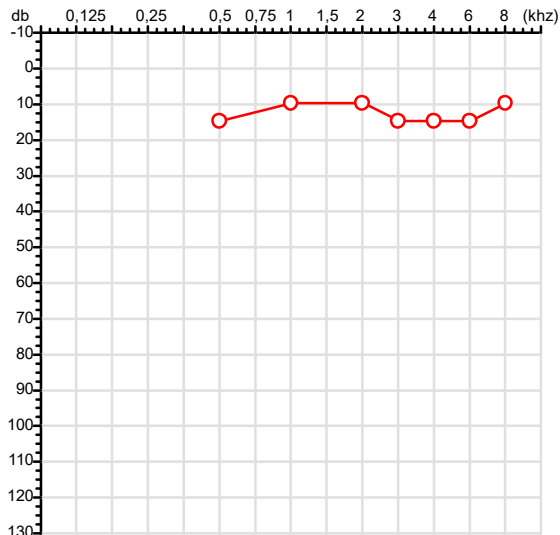

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :90308332596B99D0FD9CCD49F7520038

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Alisson Mota da Silva*


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

## Audiometria

## Orelha Esquerda

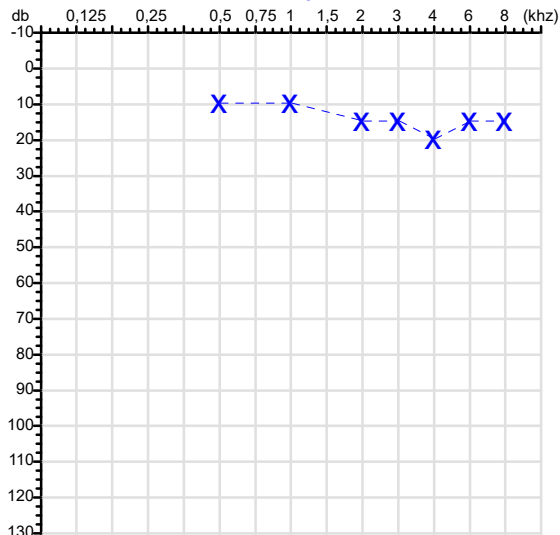

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 10 | 15 | 12 | 15 | 20 | 15 | 17 |

### Laudo Clínico OE


Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 754007  
Primeiro Nome: ALISSON MOTA DA SILVA  
Sobrenome:  
Data: 21/07/2025

Data de nascimento: 06/01/2004  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 65.0  
Altura (cm): 168.0

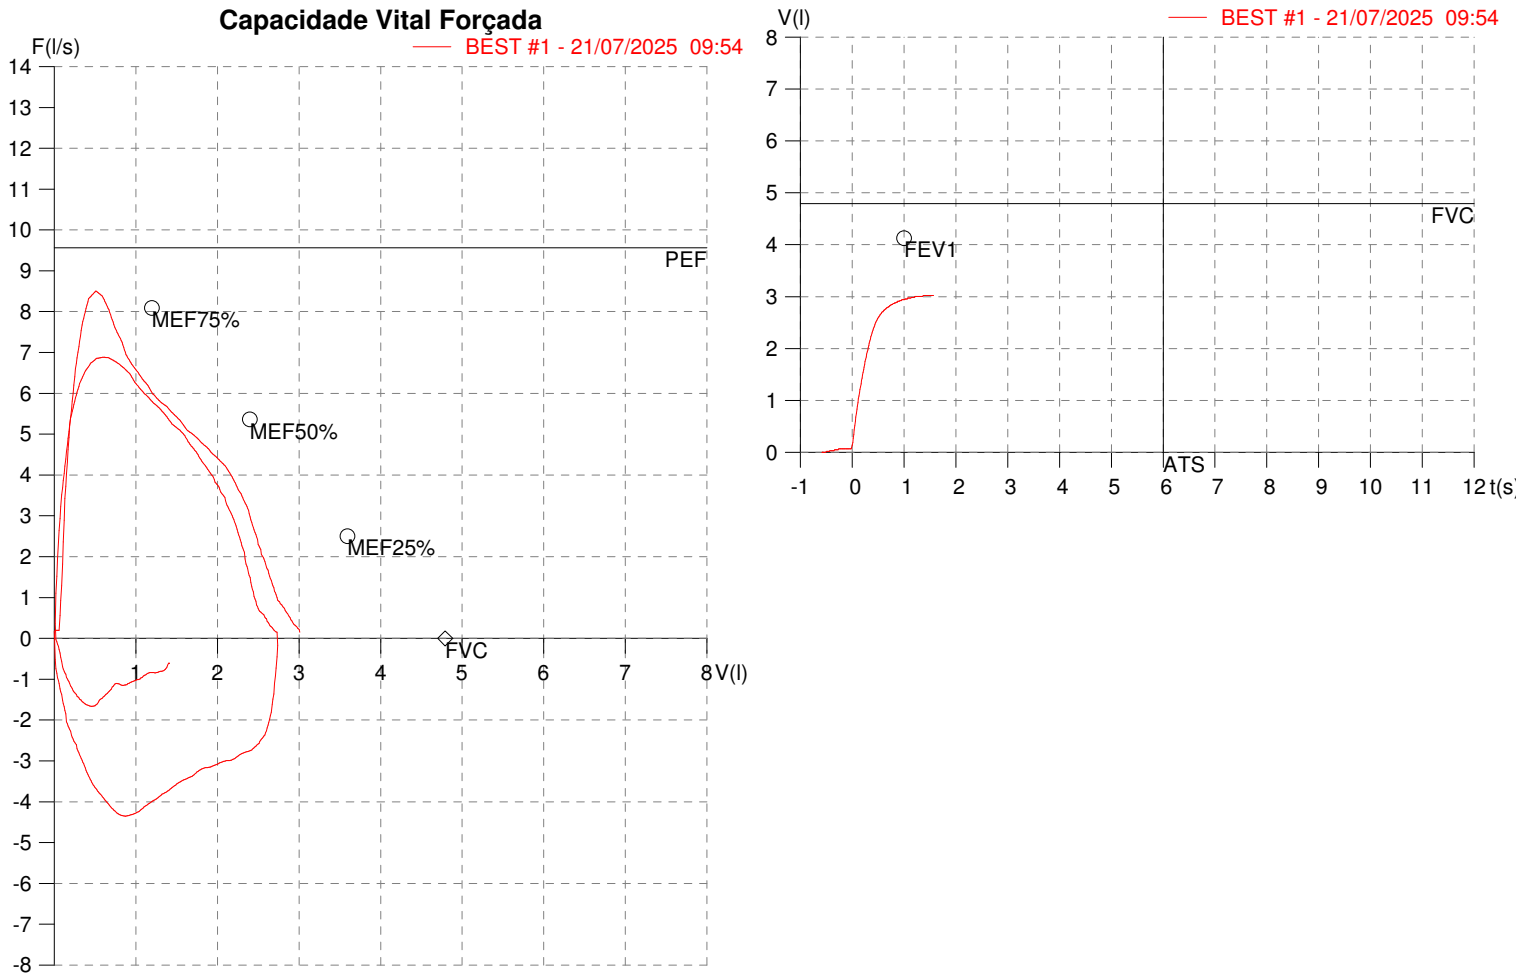

| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.79  | 3.04   | 63.4    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.79  | 3.04   | 63.4    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 4.12  | 2.96   | 71.7    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 9.56  | 8.51   | 89.0    |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 83.4  | 97.3   | 116.7   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 5.06  | 5.20   | 102.8   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 8.09  | 7.62   | 94.2    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 5.37  | 5.34   | 99.5    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.50  | 3.53   | 141.4   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.4    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 573.7 | 510.4  | 89.0    |

**Diagnóstico:**  
Anormalidade moderado

Impresso 21/07/2025

Protocolo : 25072110562947

Data : 21/07/2025

Paciente : ALISSON MOTA DA SILVA

Nasc. : 06/01/2004 RG : -

CPF : 08589910555

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=769819636348409407742005034156>

