


Exame n.º :754298

CPF :411.788.821-87
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :30/03/1968
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/07/2025

Paciente :Edjaime Geniu
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 57 anos
Setor :ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita

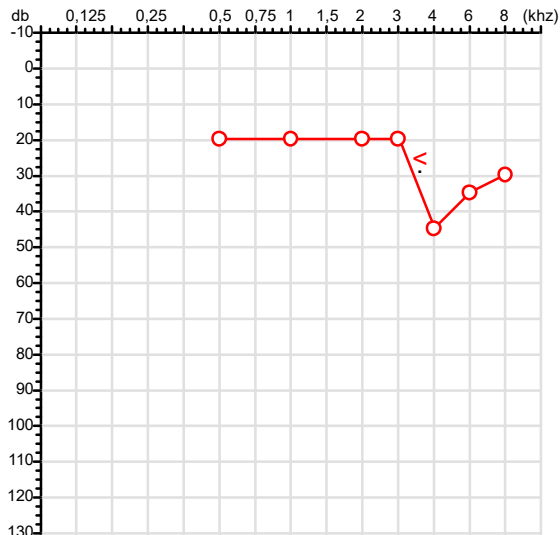

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	45	35	30

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	25	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	45	35	33


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

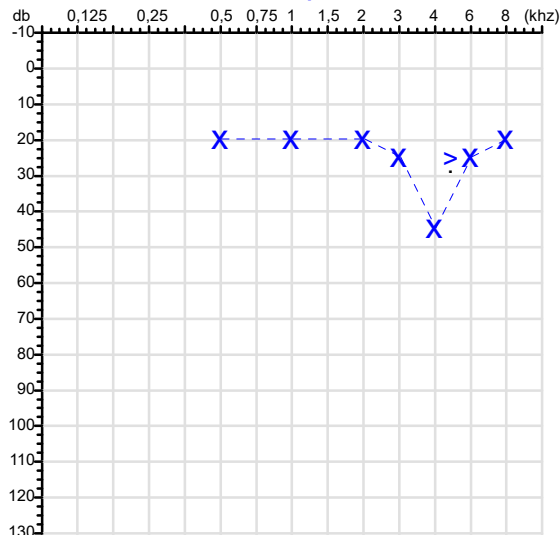

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	45	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	25	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	45	25	32

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :89E0CD2B31BE3E47D4D5C345BFD4086F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Edjaime Geniu

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 22/07/2025
Primeiro Nome: EDJAIME GENIU
Sobrenome:
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 60.0

Data de nascimento: 30/03/1968
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

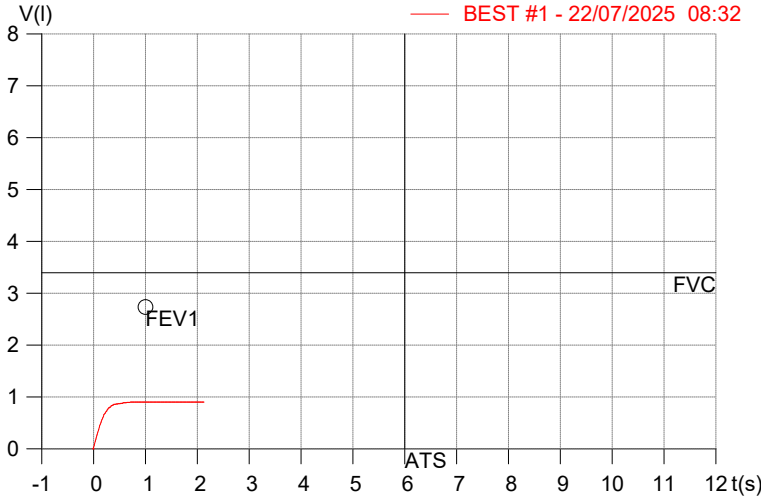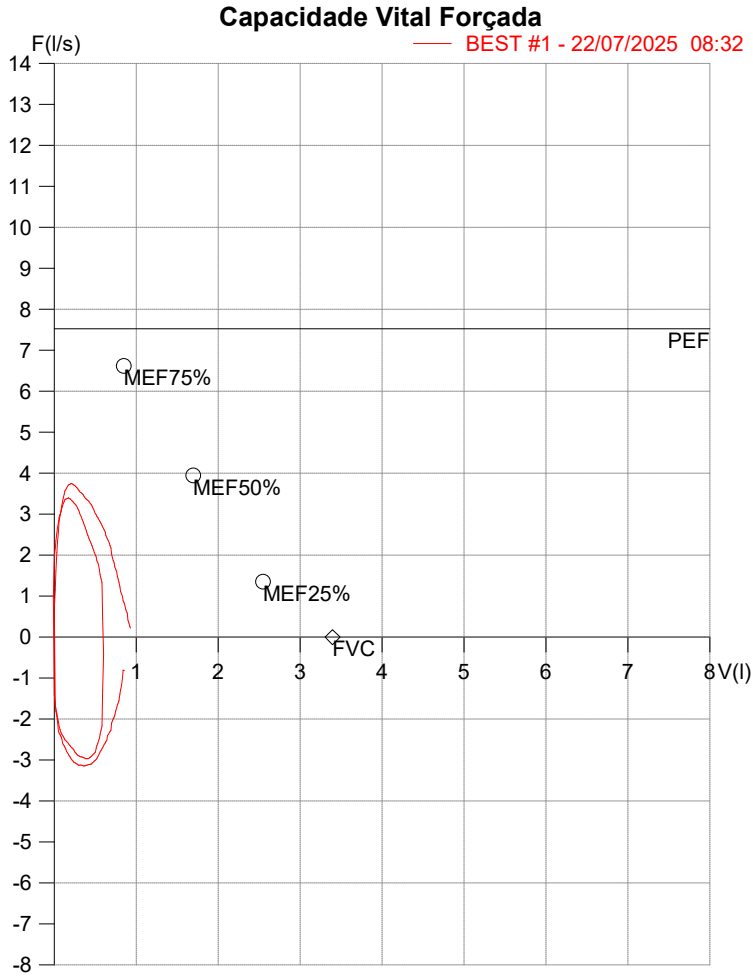

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.39	0.95	27.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.39	0.95	27.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.52	3.75	49.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.35	2.97	88.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.61	3.71	56.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	3.95	3.12	79.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.35	2.03	149.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	451.4	224.9	49.8

Diagnóstico:
Espirometria normal