



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 35474949000701 Fantasia : LOCAR
Razão Social : LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Endereço : AV QUINZE DE NOVEMBRO N.º 303 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

Nome : Francisco Severiano da Silva Setor: GERAL
CPF : 96396040115 Cargo: MOTORISTA
RG : 14509806 / SSP MT Nascimento: 13/01/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 23 de julho de 2025

Resultado: NORMAL

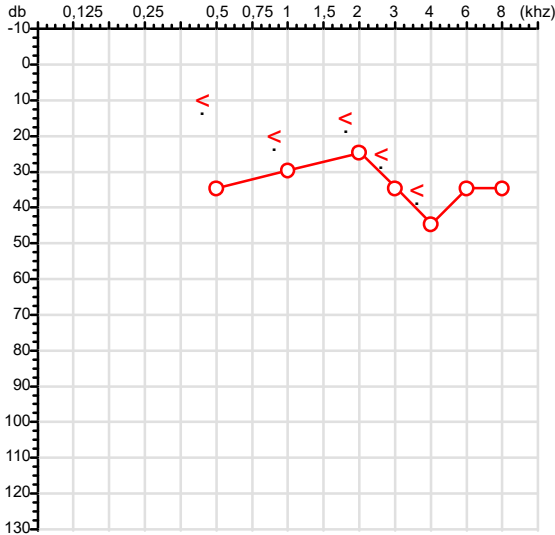

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 14169
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assinatura : FAD95A57049B5A44964FA7B94AE53574
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

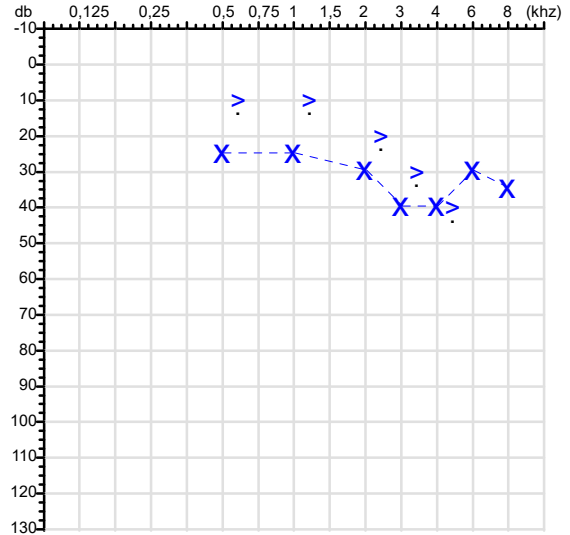
CPF :963.960.401-15 Paciente :Francisco Severiano da Silva RG :14509806/SSP MT
 CNPJ :03.819.157/0011-03 Razão :LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
 Nascimento :13/01/1982 Idade : 43 anos
 Motivo :Periódico Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :MOTORISTA
 Data do Exame : 23/07/2025

Orelha Direita



Audiometria

Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	35	30	25	35	45	35	35

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	30	40	40	30	35

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	10	20	15	25	35	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	10	10	20	30	40	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	35	30	25	30	35	45	35	38

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	25	30	27	40	40	30	37

Laudo Clínico OD

Perda auditiva mista de grau leve

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
 Médico
 CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
 CRM-MT 14169
 NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :1FDD78E7B65AE5F997F61DED599A80A9
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Francisco Severiano da Silva
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
 Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25072310203037

Data:23/07/2025

Paciente:FRANCISCO SEVERIANO DA SILVA

Nasc.:13/01/1982 RG :14509806-SSP MT

CPF:96396040115

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 54BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

06729356586318936800526

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=437571706729356586318936800526>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 540518	Paciente: Francisco Severiano da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 23/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 96396040115	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 23/07/2025 12:33

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662