



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 53276518000119 Fantasia : RUBINZS TERCEIRIZACAO
Razão Social : RUBINZS TERCEIRIZACAO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE LTDA
Endereço : RUA NOVO MUNDO (LOT JD N N.º S/N Complemento : SALA 03
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Jose Mario de Souza Goncalves Setor: TRANSPORTE -TERRESTRE
CPF : 88432645168 Cargo: MOTORISTA DE CARRETA
RG : / Nascimento: 08/11/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 23 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :023A3073E7431EEBD45CDED392C47E49
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :754667


CPF :884.326.451-68
CNPJ :53.276.518/0001-19
Nascimento :08/11/1979
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 23/07/2025

Paciente :Jose Mario de Souza Goncalves
Razão :RUBINZS TERCEIRIZACAO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE LTDA
Idade : 45 anos
Setor :TRANSPORTE -TERRESTRE
Função :MOTORISTA DE CARRETA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

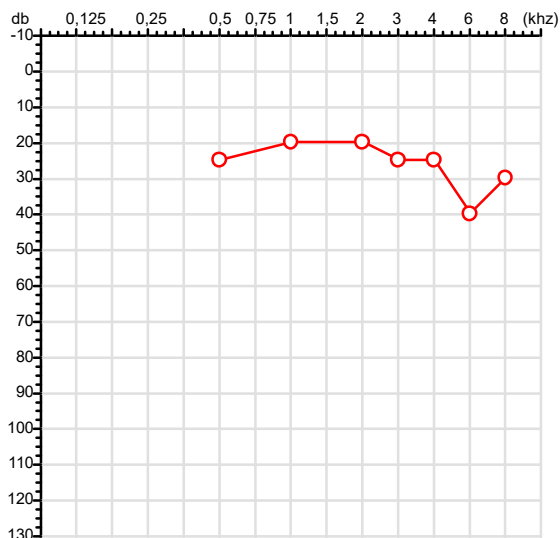

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	40	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	40	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

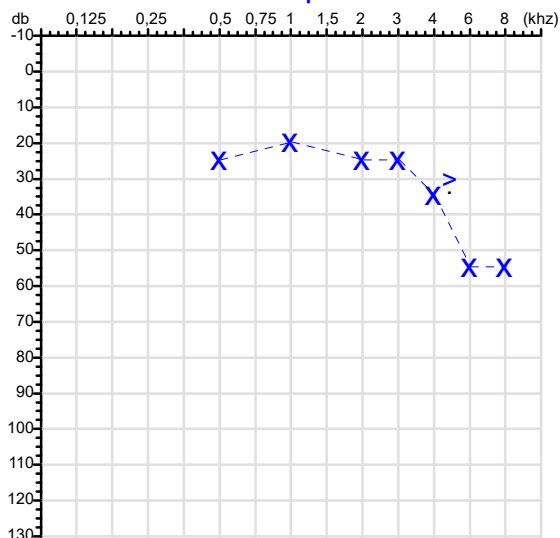

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	25	25	35	55	55

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	25	23	25	35	55	38

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :AE8FB2F8669C2938DE39ED48AD7C325E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Jose Mario de Souza Goncalves*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 540558	Paciente: Jose Mario de Souza Goncalves	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 23/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 88432645168	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/07/2025 Liberado em: 23/07/2025 12:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,25	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.630/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	47,6%	3.156/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	47,6%	3.156/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	119/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	60/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	39,4%	2.612/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,3%	683/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	248.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,6/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142