

Exame n.º :754792


CPF :020.698.761-79
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :18/04/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 23/07/2025

Paciente :Marcelo Dos Santos
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 23 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

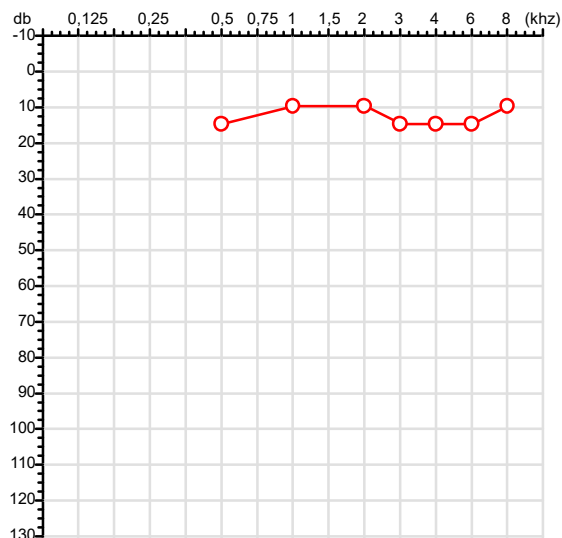

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

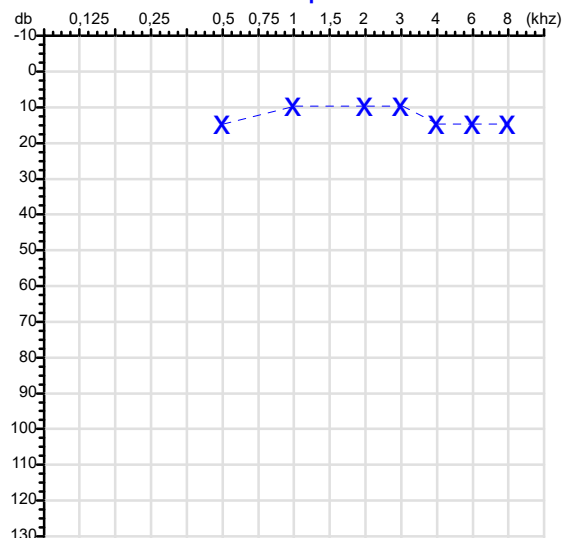

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :76DB2BEEE28128488B567178A5EB8AEE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Marcelo Dos Santos*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 754792
Primeiro Nome: Marcelo Dos Santos
Sobrenome:
Data: 23/07/2025

Data de nascimento: 18/04/2002
Sexo : Macho
Peso (kg): 50.0
Altura (cm): 170.0

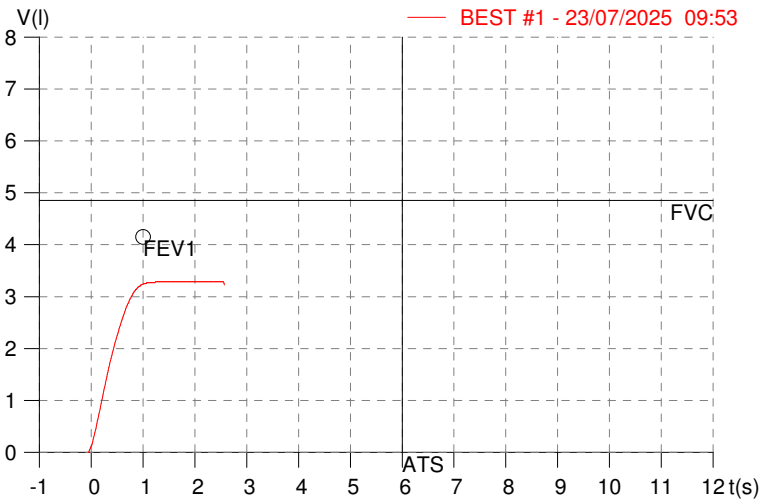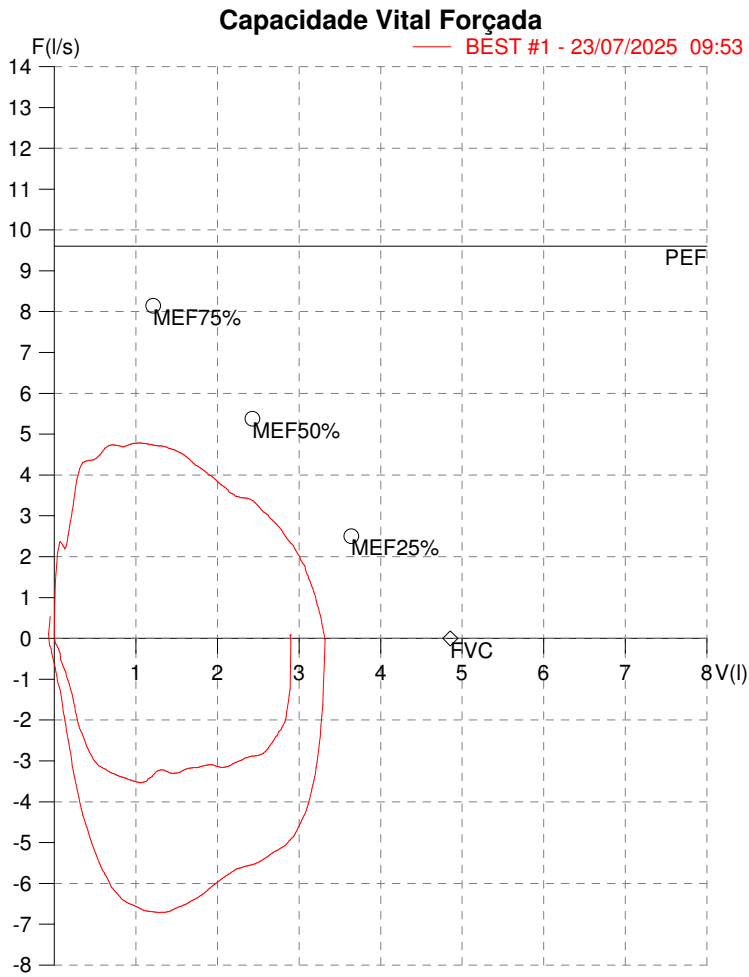

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.85	3.32	68.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.85	3.32	68.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.15	3.27	78.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.60	4.79	49.9
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		6.71	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	98.6	118.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.01	4.14	82.7
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.15	4.69	57.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.38	4.40	81.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.50	3.27	130.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	575.9	287.3	49.9

Diagnóstico:
Anormalidade moderado

Impresso 23/07/2025