



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 755126

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Esmael Dos Santos Araujo

Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA

CPF : 996.993.971-87

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA II

RG : 001271557 / SSP/MS

Nascimento: 12/10/1980

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	24/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	24/07/2025	EXAME CLINICO
281	24/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	24/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 24 de julho de 2025

Esmael Dos Santos Araujo

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=755126>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Esmael Dos Santos Araujo Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
CPF : 99699397187 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA II
RG : 001271557 / SSP/MS Nascimento: 12/10/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 00/00

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :Ausente

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: ALTERADO

Cuiabá 24 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :4292DDB6707D35F722591FF5D3070510
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :755126


CPF :996.993.971-87
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :12/10/1980
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 24/07/2025

Paciente :Esmael Dos Santos Araujo
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 44 anos
Setor :ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
Função :OPERADOR DE MAQUINA II

RG :001271557/SSP/MS

Audiometria

Orelha Direita

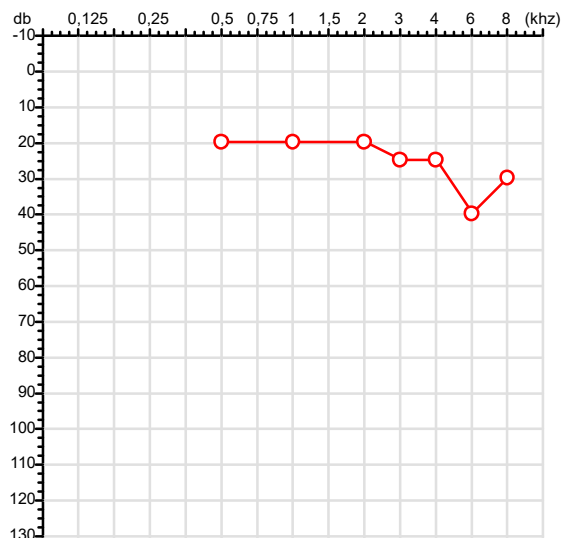

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	40	30

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	40	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

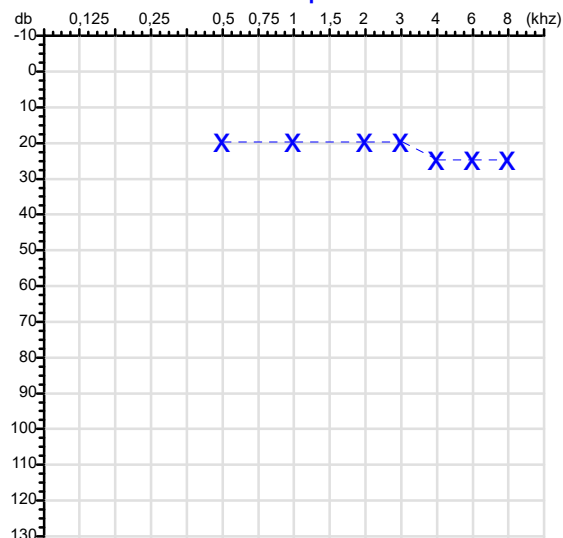

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :011A49CE9F36AFE90D1DDC1A59A8436C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Esmael Dos Santos Araujo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 755126

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Esmael Dos Santos Araujo

Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA

CPF : 996.993.971-87

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA II

RG : 001271557 / SSP/MS

Nascimento: 12/10/1980

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
02.01.001	FÍSICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	24/07/2025	ACUIDADE VISUAL	295	24/07/2025	EXAME CLINICO
281	24/07/2025	AUDIOMETRIA TONAL	1075	24/07/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 24 de julho de 2025

Esmael Dos Santos Araujo

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=755126>



Protocolo:2507241104579

Data:24/07/2025

Paciente:ESMAEL DOS SANTOS ARAUJO

Nasc.:12/10/1980 RG :001271557-SSP/MS

CPF:99699397187

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO LEVE DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L4-L5 E L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=045603854334488425539960400764>

