

Exame n.º :755379


CPF :954.424.481-68
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :15/03/1975
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 25/07/2025

Paciente :Rivail Diamal da Silva
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 50 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

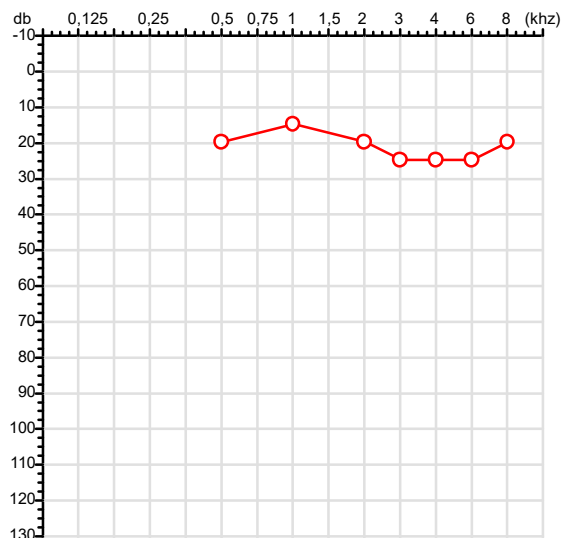

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	25	20

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

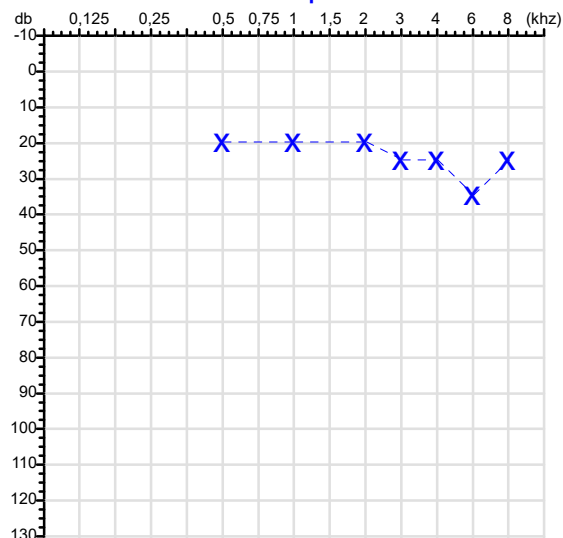

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :7E03B0D5B4846706350FD2A69EFAD8A8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Rivail Diamal da Silva*

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	RIVAIL DIAMAL DA SILVA		ID1	755379	Sexo	Masculino	Idade	50,3	Peso (kg)	61,00	Altura (cm)	166,0
Agrupamento	--	D.O.B.	15/03/1975	--	BMI (kg/m2)	22,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		09:41	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,57	3,88	92		
FEV1	L	3,17	3,14	101		
FEV1/FVC%	%	88,8	80,8	110		
FEV1/Vcmax%	%	88,8	80,8	110		

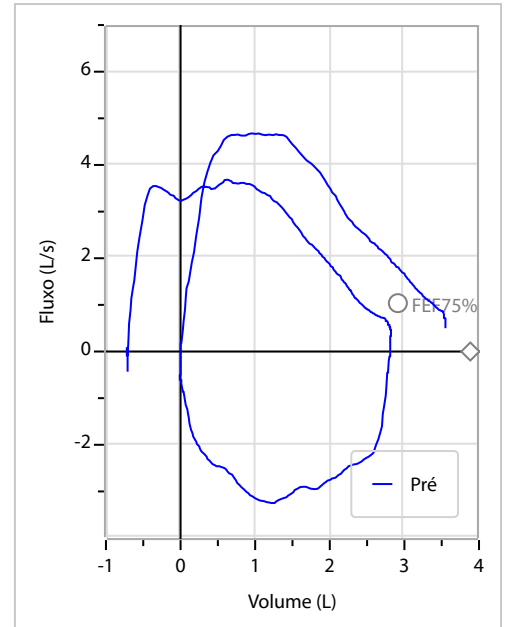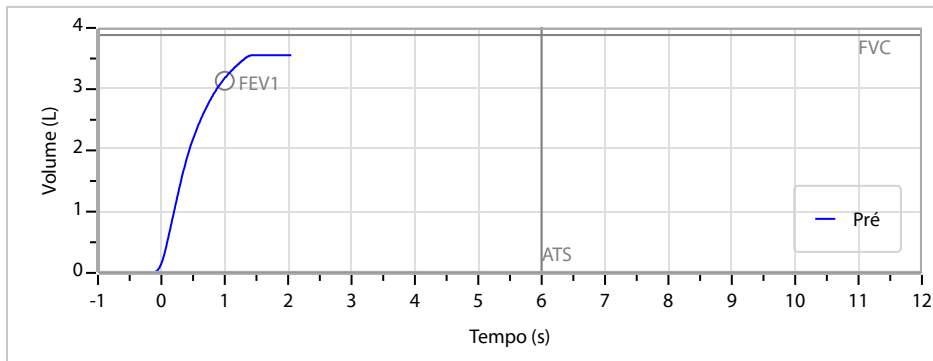

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,8% e um valor FVC de 3,57 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____