



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 53276518000119 Fantasia : RUBINZS TERCEIRIZACAO
Razão Social : RUBINZS TERCEIRIZACAO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE LTDA
Endereço : RUA NOVO MUNDO (LOT JD N N.º S/N Complemento : SALA 03
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Jair Arruda Sa Neto Setor: TRANSPORTE - TERRESTRE
CPF : 02292614189 Cargo: MOTORISTA DE CARRETA
RG : / Nascimento: 27/10/1992

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 25 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior


CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :85CD4B3102ADBB7D00556ED4F1C44E64
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :022.926.141-89	Paciente :Jair Arruda Sa Neto	RG :/
CNPJ :53.276.518/0001-19	Razão :RUBINZS TERCEIRIZACAO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE LTDA	
Nascimento :27/10/1992	Idade : 32 anos	
Motivo :Periódico	Setor :TRANSPORTE -TERRESTRE	
Repouso :14h	Função :MOTORISTA DE CARRETA	
Data do Exame : 25/07/2025		

Audiometria

Orelha Direita

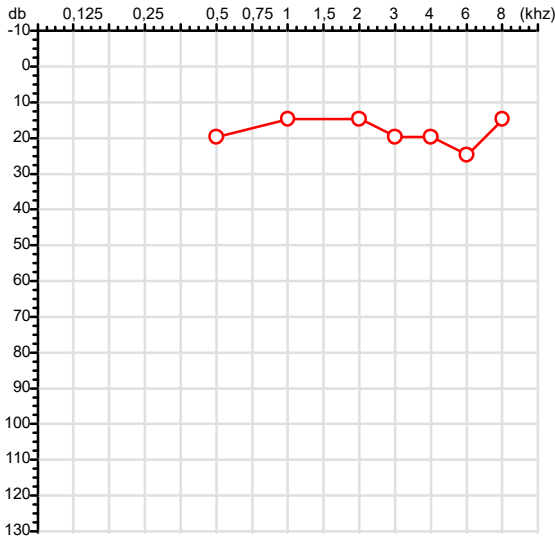

Orelha Esquerda

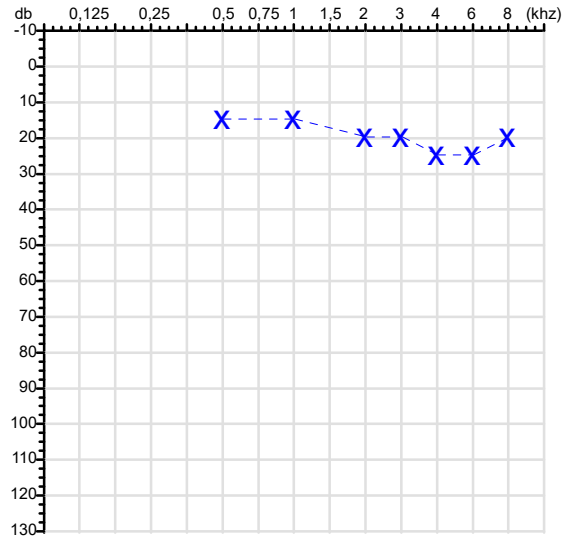

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :AA583854211AE17222C9F408CC809515

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jair Arruda Sa Neto

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 541301	Paciente: Jair Arruda Sa Neto	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 25/07/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02292614189	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/07/2025 Liberado em: 26/07/2025 09:04

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,98	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.440/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	38,6%	2.100/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	38,6%	2.100/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,8%	152/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	38/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	46,1%	2.508/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	11,8%	642/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	209.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,210%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662