



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Daniel Cesar da Silva Setor: MEDIA FORCA - PAPEL - MEDIA FORCA
CPF : 86918591215 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA I
RG : / Nascimento: 27/06/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de julho de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :51EB71A711D12DB6CB7F8CDF36689C80
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :755955

CPF :869.185.912-15 Paciente :DANIEL CESAR DA SILVA RG :/
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
 Nascimento :27/06/1987 Idade : 38 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais Cód. :MEDIA FORCA - PAPEL - MEDIA FORCA
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE MAQUINA I
 Data do Exame : 29/07/2025

Orelha Direita

Audiometria

Orelha Esquerda

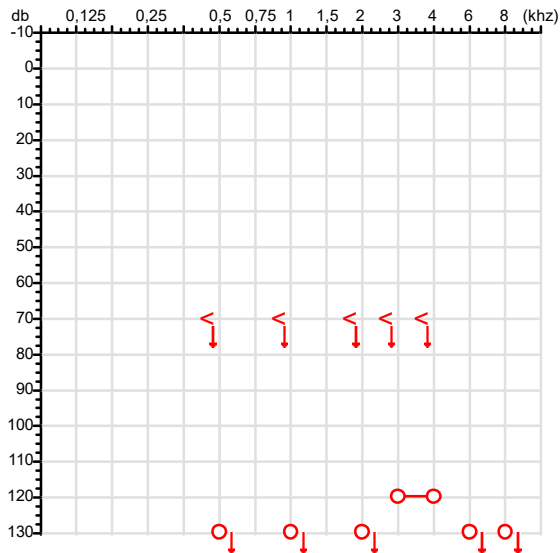

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	120	120	AUS	AUS

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	AUS	AUS	AUS	130	120	120	AUS	123

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E173E92D070EC6398C415DD401A17606


Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Daniel Cesar da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

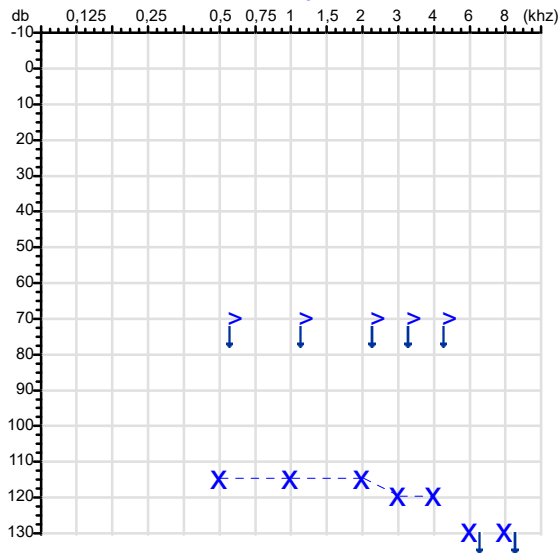

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	115	115	115	120	120	AUS	AUS

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	AUS	AUS	AUS	AUS	AUS	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	115	115	115	115	120	120	AUS	123

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau profundo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)